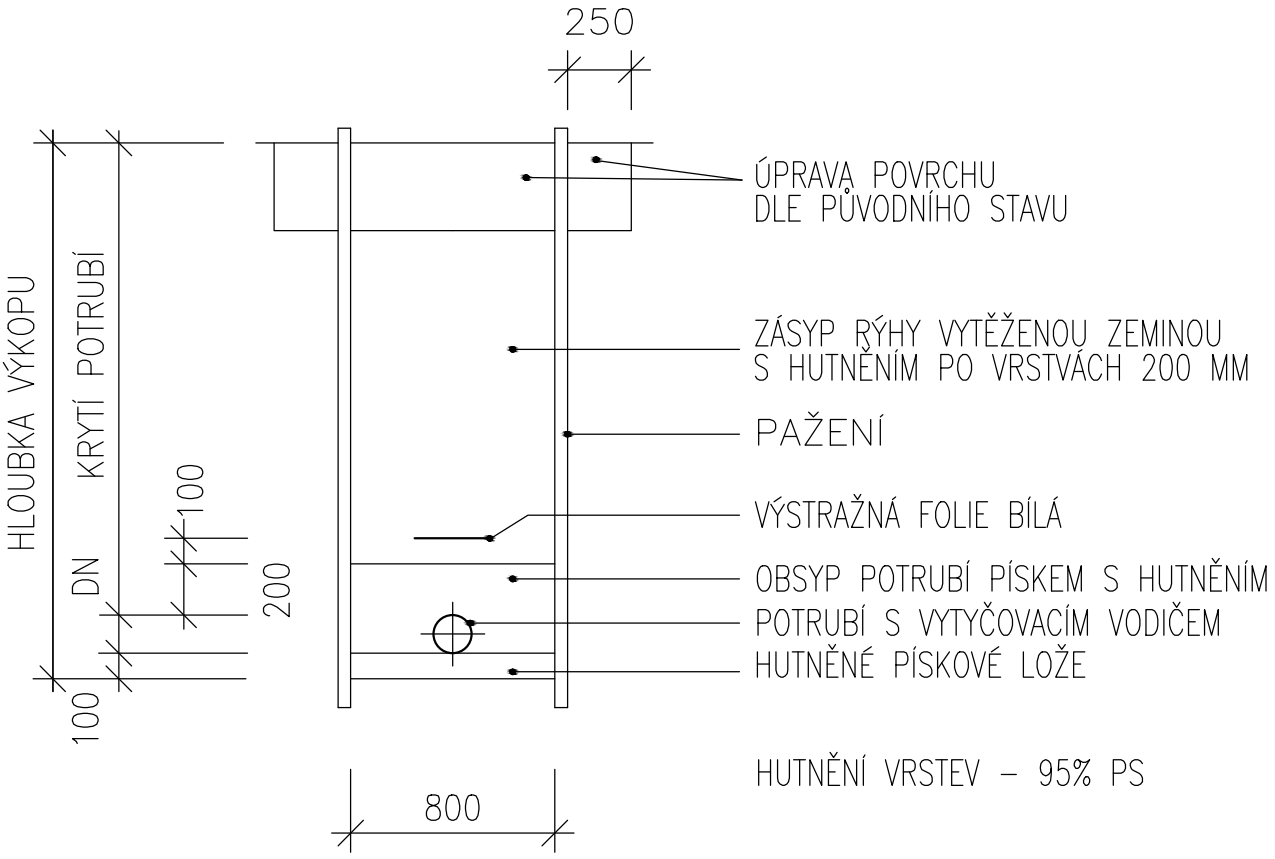

PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY BUDE VE DNĚ VÝKOPU ZŘÍZENA
DRENÁŽ DN100 VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM OBSYPU

ULOŽENÍ POTRUBÍ 4.