


PŮDORYS KOTELNY - kanalizace m 1:50

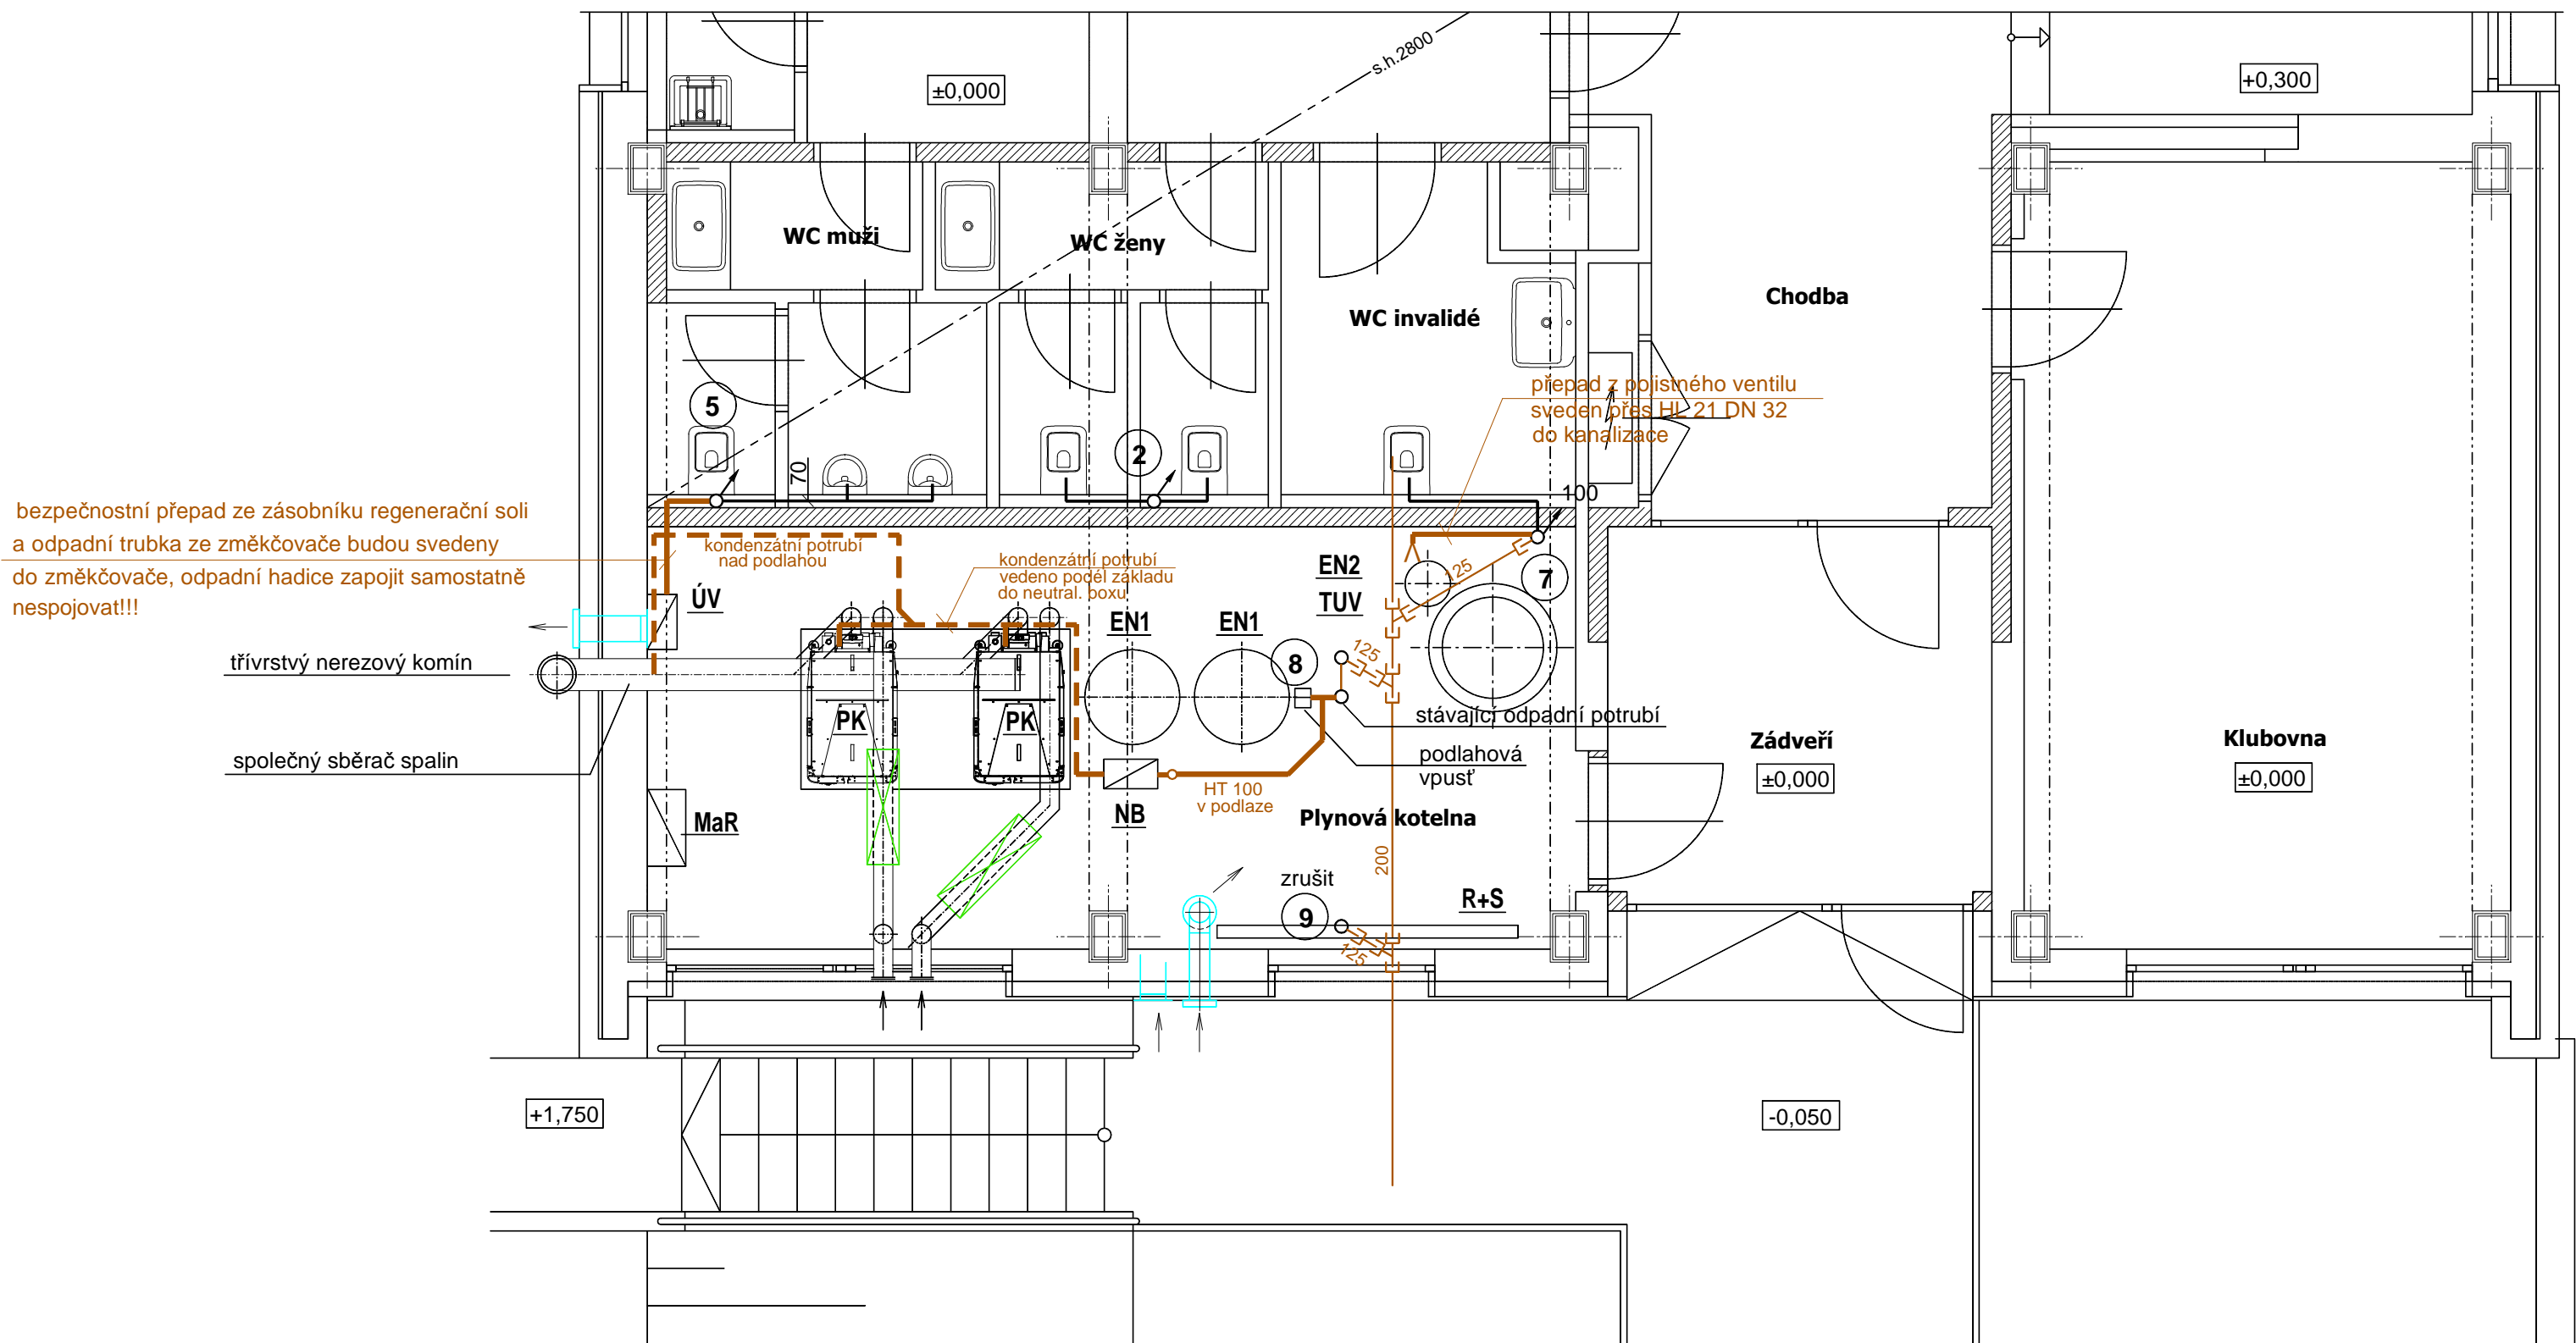

Legenda zařízení:

- PK1,2** Stacionární plynový kondenzační kotel
VARMAX 140
odvod kondenzátu: 1"
- TUV** Nepřímotopný vysoce výkonný zásobníkový ohříváč vody
AUSTRIA EMAIL HRS 750
- ÚV** Úpravna vody - změkčovací zařízení
BRILON SOFTENA MICRO 4
- NB** Neutralizační box pro odvod kondenzátu
NEUTRA N 70

Legenda :

- potrubí HT (barva šedá)
přepadové potrubí z pojistných ventilů + odtok z neutralizačního boxu
- - - odvod kondenzátu z kotlů a spalínové cesty - PPR 32
- stávající potrubí ležaté kanalizace - kamenina
- VP** Podlahová vpust' HL 71G DN 110 s ležatým odtokem, rám plast 170 x 240 mm
mříž litina 155 x 225 mm

Poznámka - neutralizační box:

Pro zařízení kotelny navržen neutralizační box BRILON typ NEUTRA N 70 (do 500 kW).
Jmenovitý výkon: 70 l/hod, přípojky DN 20
Rozměry: výška 185 mm, osa přítoku 50 mm, osa odtoku 90 mm
celková délka 476 mm, šířka 300 mm
Do neutralizačního boxu bude svedeno pouze kondenzátní potrubí z kotlů a spalínové cesty.

SOUČTOVÝ VÝKON KOTELNY: 280 kW

Název akce:		<div>Marie Vaněčková</div> <div>Lipová 157, 381 04 Český Krumlov</div> <div>mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791</div> <div>e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz</div> <div>IČ: 41904885</div>		
<div>Vyšehrad č.p. 182, Český Krumlov</div> <div>Změna způsobu vytápění - plynová kotelna,</div> <div>úpravy rozvodů ÚV a TUV</div>				
Investor: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Český Krumlov				
Archivní číslo:	18 - 2015	Měřítka:	1:50	Výkres: <div>2</div>
<div>Výkres:</div> <div>D.1.4.5 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE</div> <div>PŮDORYS KOTELNY - kanalizace</div>		Datum:	duben 2015	
		Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Kreslila:	Ing. Burdová	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby				