



Město Český Krumlov

Doručeno: 14.11.2013

MUCK 62558/2013

listy 1

přílohy

druh:



meckesc794e2

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Město Český Krumlov  
náměstí Svornosti 1  
38101 Český Krumlov 1

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS České Budějovice

Křižíkova 1676/9

37049 České Budějovice

www.eon.cz

Hana Havelková

T +420-387 86-32 25

F +420-387 86-58 02

hana.havelkova@eon.cz

Naše značka

H18585 - Z051335356

České Budějovice, 13.11.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby:

Název stavby: Český Krumlov - oprava a rekonstrukce klášterů - část  
areálu bývalého kláštera řádu sv.Kláry p.č.711/1

Místo stavby:

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu  
řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě,  
že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení  
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na  
zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává  
provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na  
základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále  
jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Podzemní vedení VN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního  
vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor  
povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích,

oddíl C., vložka 8464.

IČ: 25186213

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Petrů, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p.Kouba 724014003
VN+NN	RS p.Černý 724014069
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě
Č.Budějovice,	p.Píša, 387 865 584

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 13.11.2014.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - zeleně čárkovaně  | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně       | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |



- červeně plně
- fialově plně

podzemní vedení VN  
zrušené podzemní vedení NN

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25586213, DIČ: CZ25586213

115

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### ***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**


E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.eon.cz](http://www.eon.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály



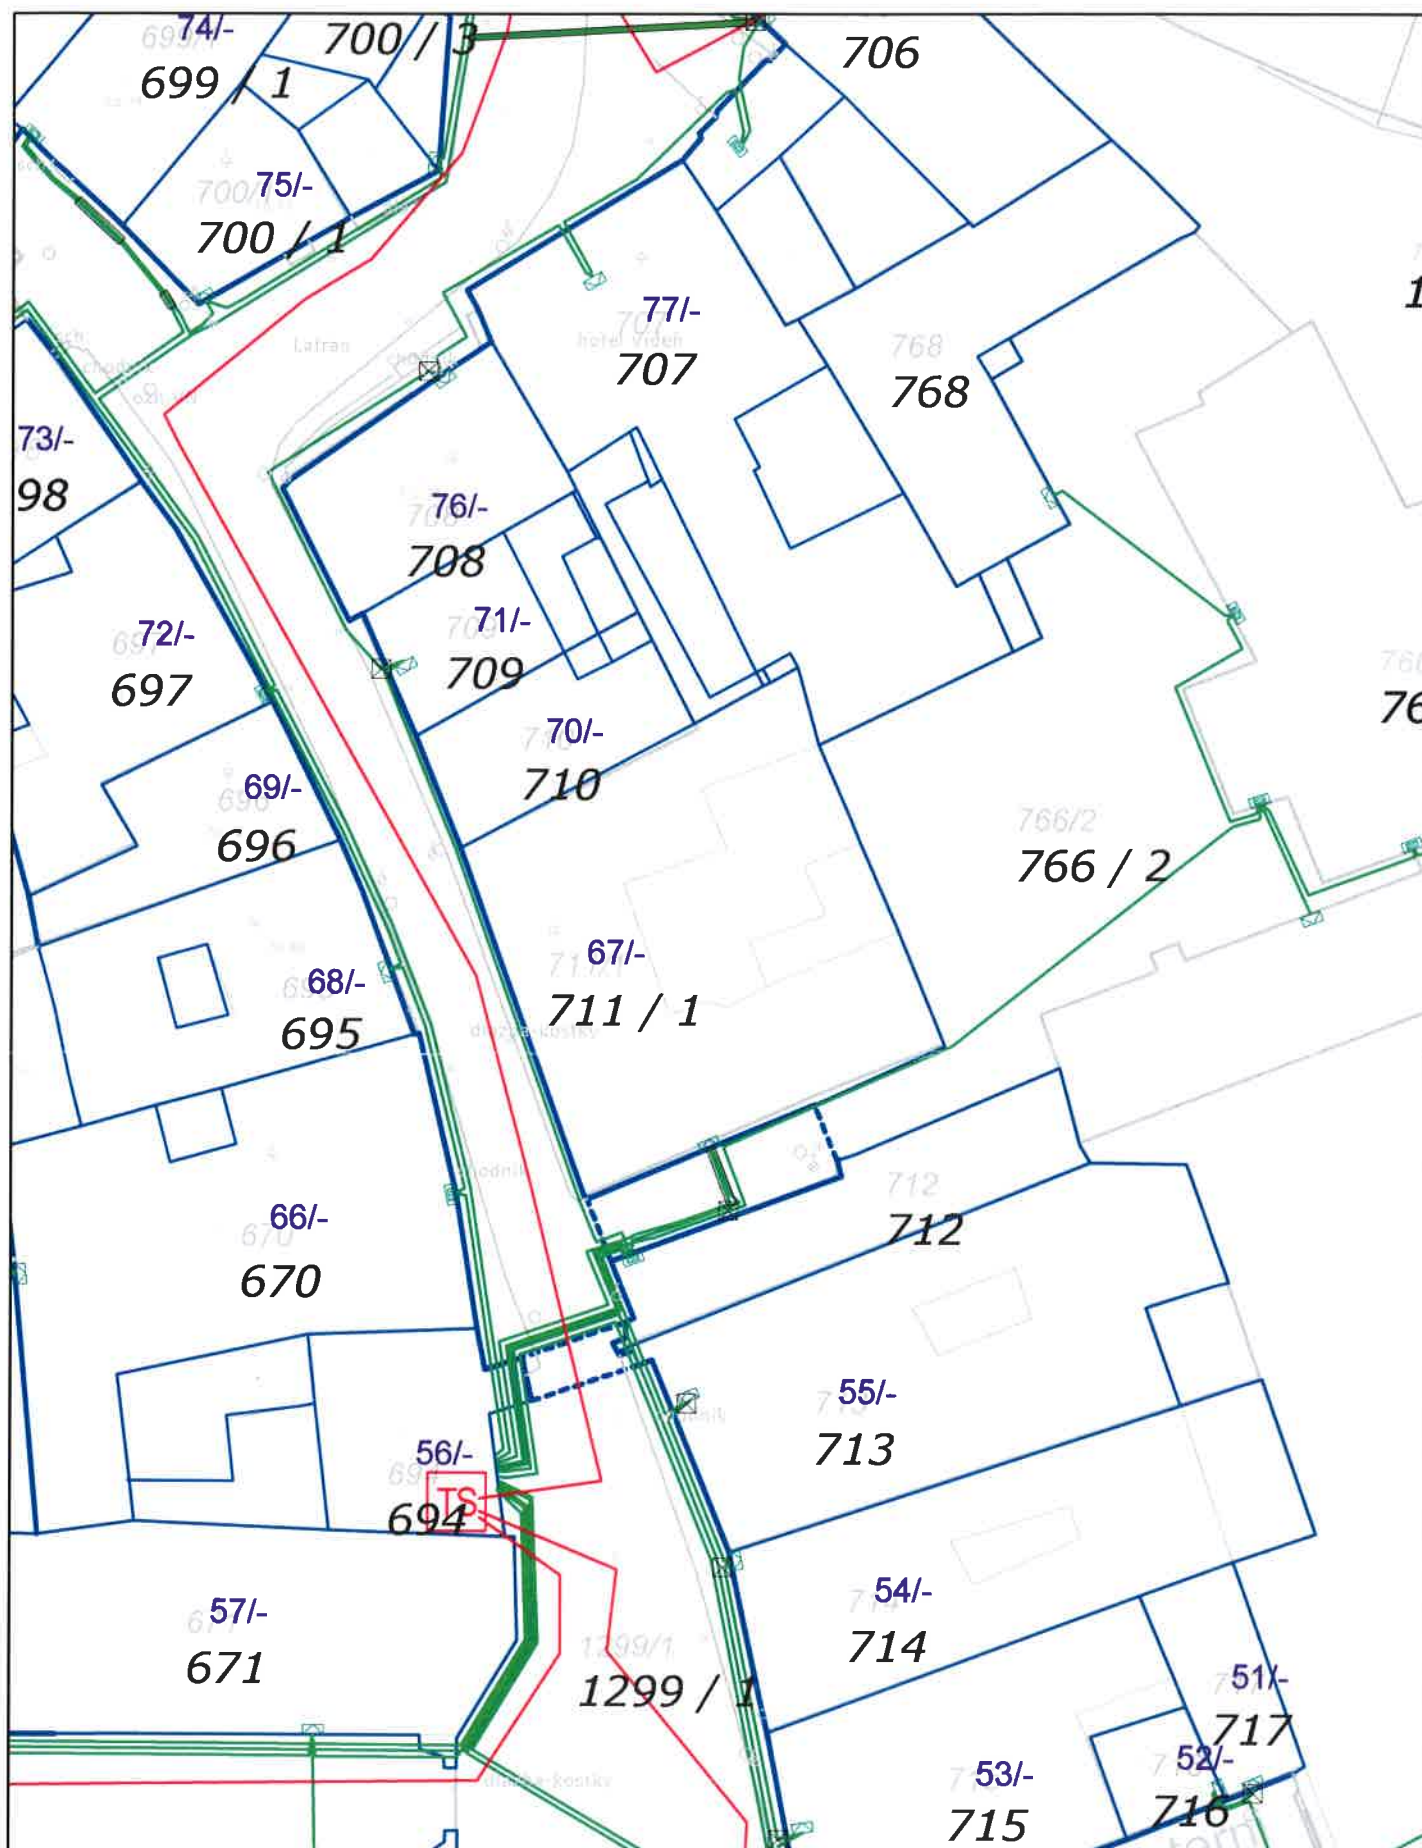

**e-on**

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

Datum : 12.11.2013  
Měřítko : 500

- |                                |                                |   |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| --- Nadzemní vedení VVN 400 kV | --- Podzemní vedení VN         | --- Nadzemní sdělovací vedení optické   |
| --- Nadzemní vedení VVN 220 kV | --- Nadzemní vedení NN         | --- Podzemní sdělovací vedení optické   |
| --- Nadzemní vedení VVN 110 kV | --- Podzemní vedení NN         | --- Nadzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Podzemní vedení VVN 110 kV | --- Pomocný propoj NN          | --- Podzemní sdělovací vedení metalické |
| --- Nadzemní vedení VN         | --- Zrušené kabelové vedení NN | --- Zrušené kabelové vedení VN          |

