

REVIZE:	DATUM:	POPIS:
02	09/13	ÚPRAVA PD VE STUPNI DPD
01	11/11	DOPLNĚNÍ PD - REPASE UR PRVKŮ
00	10/11	-

POZN.: DOPLNĚNÍ/OPRAVA/ZMĚNA JE VŽDY NADŘAZENA PŮVODNÍ DPS Z 10/2011

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH
±0,000 = 488,350 m.n.m.Bpv



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
KULTURY



MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV



AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT - SDRUŽENÍ	
Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Václav Adamovský Ing. arch. Jan Čepelák	Ateliér Masák & Partner s.r.o. Václav Jankovský, DiS. Martin Růžicka Linda Curran	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	 <small>ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ</small> Masák & Partner <small>ROOSEVELTOVA 39/375, PRAHA 6 www.masak-partner.com</small> <small>ING. ARCH. VÁCLAV ADAMOVSKÝ</small> <small>autorizovaný architekt</small> REKONSTRUKCE ZMĚNY STAVEB <small>METROPROJEKT</small>	
HIP: Václav Jankovský, DiS.	Ing. arch. Zbyšek Zach Ing. arch. Marie Bajcurová Radek Herink			
STAVEBNÍK:	Město Český Krumlov, Svornosti 1, 381 01, Český Krumlov, IČ: 00245836		STUPEŇ PROJEKTU:	DPS
AKCE:	OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU KLÁŠTERŮ ČESKÝ KRUMLOV AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA ŘÁDU SV. KLÁRY		DATUM:	10/2011
ČÁST:	SANAČNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO:	
VÝKRES:	KNIHA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT K3		ČÁST:	A.1.2.c
			Č. VÝKRESU:	A.1.2.c.03.c


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP01a

15,79 m2


SSH 01

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

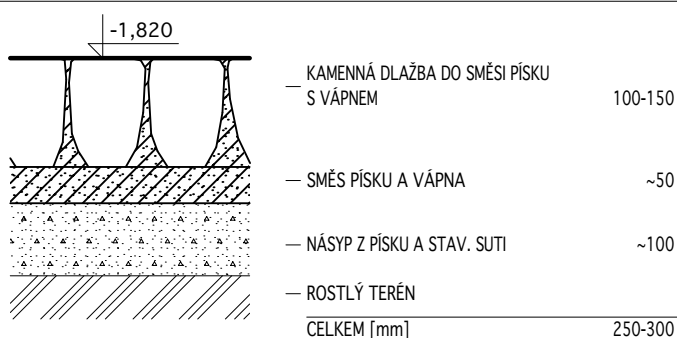

SH 01

NAVRHOVANÁ SKLADBA

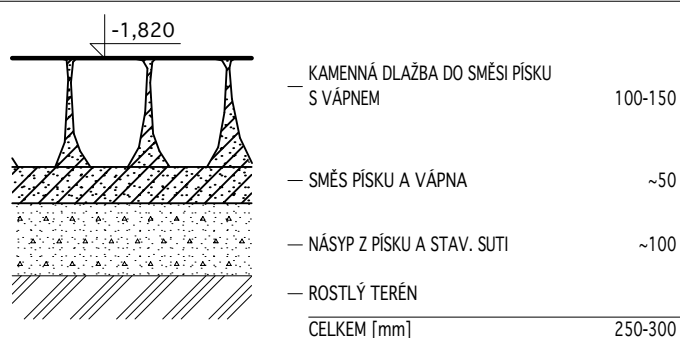

POZNÁMKA:

Dochované části podlahy budou očištěny, po zdokumentování způsobu a stylu kladení rozebrány, bude vyrovnána obnažená podkladní vrstva, po vzoru zachyceného původního spárořezu bude uložena nová valounová dlažba při maximálním využití původních valounů.

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

bude dozděno ostění světlíku až po dubovou fošnu tvořící spodní část skladby podlahy
místnosti K3-1-008, viz detail 04

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T104 fošnové nadpraží ventilačního sklepního otvoru

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z016 okenní mříž

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP01a

14,89 m²


SSH 01

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

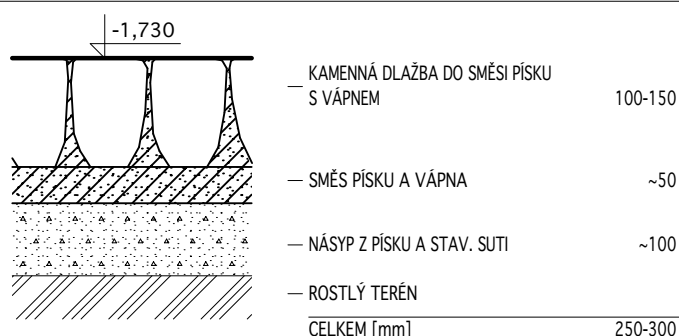

SH 01

NAVRHOVANÁ SKLADBA

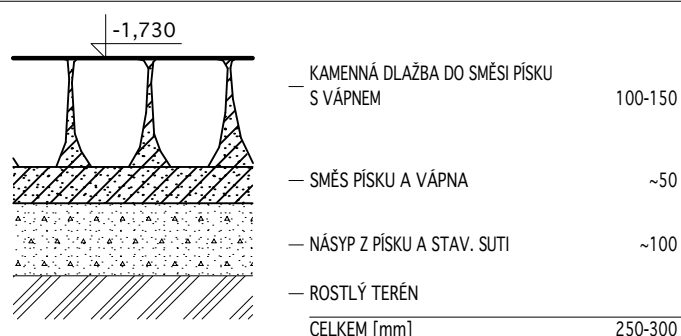

POZNÁMKA:

Dochované části podlahy budou očištěny, po zdokumentování způsobu a stylu kladení rozebrány, bude vyrovnána obnažená podkladní vrstva, po vzoru zachyceného původního spárořezu bude uložena nová valounová dlažba při maximálním využití původních valounů.

V rohu místnosti je vyžděný sokl do výšky cca 200mm o rozměru 1100x760mm ke zrušení. Mezi místnostmi K3-01-001 a K3-01-002 je v dveřním otvoru práh z betonové mazaniny o síle cca 100mm také určený ke zrušení.

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z018 okenní mříž

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP07a

1,27 m²

SSH 02

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA




- CIHELNÁ DLAŽBA CPP 140/290/65
DO SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM 70
- PODKLAD SMĚS PÍSKU A VÁPNA 50
- NÁSYP Z PÍSKU A STAV. SUTI ~ 150
- ROSTLÝ TERÉN

CELKEM [mm] 270

SH 02

NAVRHOVANÁ SKLADBA



- CIHELNÁ DLAŽBA CPP 140/290/65
SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 70
- PODKLAD SMĚS PÍSKU A VÁPNA 50
- NÁSYP Z PÍSKU A STAV. SUTI ~ 150
- ROSTLÝ TERÉN

CELKEM [mm] 270

POZNÁMKA:

Jednotlivé schodišťové stupně budou mechanicky očištěny a dospárovány vápennou maltou, detailní popis viz. sanační úprava RA04 - 2,29m²

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

očištěný původní kamenný povrch stěn, bez omítky, jemný postřík roztokem vodního skla
- proti prašnosti tohoto povrchu

POZNÁMKA:

KAMENNÉ VÝROBKY

S001 výstupní kamenný stupeň z jednoramenného cihelného schodiště, detailní popis viz. sanační úprava RA03

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z069 kovanná mříž

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d


3,31 m2

SSH 05

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

STAV

+1,040




— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍCÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 200 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

NÁVRH

+1,040



— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 160
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

POZNÁMKA:

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS13

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D087 jednokřídlé dveře exteriérové kazetové s nadsvětlíkem

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d

29,99 m2

SSH 05


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

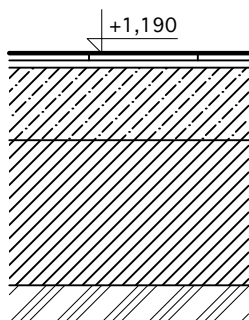

— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍCÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 350 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	470

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

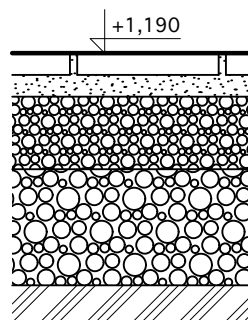

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 310
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	470

POZNÁMKA:

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS13

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0049	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
0054	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D090	jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové
------	--

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T008	dřevěný rám s výplní (uzávěr vody)
------	------------------------------------

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z064	kovaná provlékaná mříž
Z073	kovaná provlékaná mříž

POZNÁMKA:

K3-1-002

DENNÍ MÍSTNOST

STRANA 2

29,99 m²

OSTATNÍ PRVKY

R001 keramický obklad parapetu k odstranění

R002 větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d

1,77 m²

SSH 05


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

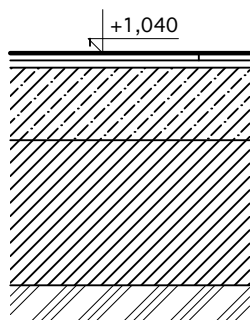

— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍČÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 200 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

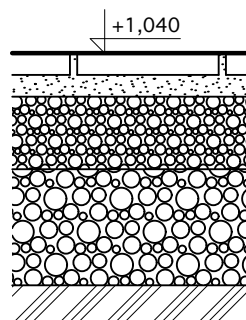

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 160
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

POZNÁMKA:

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11b

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
obklad z cihelné dlažby 200/200/30 do výšky 1400mm - 1,05m² (viz výkres A.1.2.b.04 - Půdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D088 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z004 ocelová kovaná dvířka komínu

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

X29a zrcadlo k umyvadlu 41 x 41cm

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d

18,44 m²

SSH 05


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

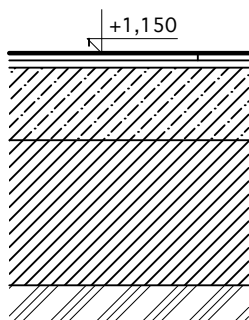

— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍCÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 310 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	430

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

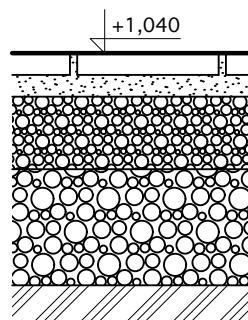

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 160
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

POZNÁMKA:

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS13

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0050 2x jednoduché okno dvoukřídlové, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D089 jednokřídlové dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T090 dřevěný rám s výplní (uzávěr vody)

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z060 kovaná provlékaná mříž

POZNÁMKA:

K3-1-004

HALA

STRANA 2

18,44 m2

OSTATNÍ PRVKY

R002 větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti

POZNÁMKA:

K3-1-005

NEOBSAZENO


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d

28,98 m²

SSH 05


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

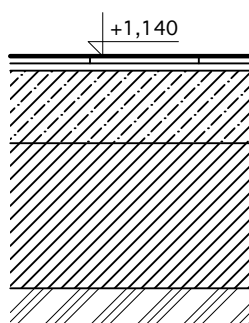

— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍČÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYp Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 300 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	420

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

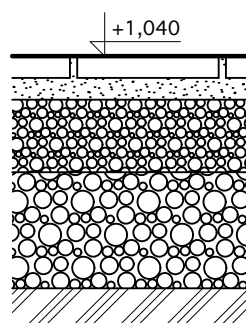

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNou MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 160
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

POZNÁMKA:

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0051	2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé
0053	2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D094	jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové
------	--

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z061	kovaná provlékaná mříž
Z063	kovaná svařovaná mříž, osazena na trnech s možností otevírání

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

RO02	větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti
------	---

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2d

24,72 m²

SSH 05


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

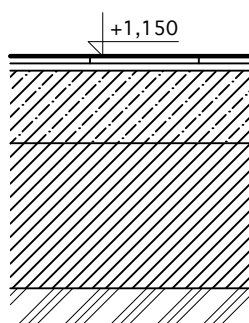

— KERAMICKÁ DLAŽBA 290/150/10	10
— LEPÍČÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYp Z PÍSKU ČI ŠTĚRKOPÍSKU	~ 310 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	430

SH 03

NAVRHOVANÁ SKLADBA

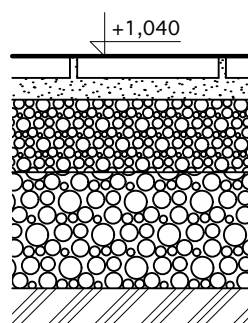

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	~ 160
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	320

POZNÁMKA:

Bude obnoven otvor pro dveře, bude provedena vrstva z vápenné malty, do níž bude kladena nová topinková dlažba v příslušném spárofezu, spárování bude provedeno vápennou maltou utaženou do lince dřevěnou latí, po technologické přestávce cca 3 týdnů bude dlažba pečlivě očištěna a napuštěna emulzním přípravkem.

*) odhad, skutečná tloušťka vrstvy k rostlému terénu se může lišit

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O052 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D095 jednokřídlé dveře exteriérové kazetové

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z062 kovaná svařovaná mříž, osazena na trnech s možností otevírání

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002 větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04b

13,97 m²

SSH 03


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

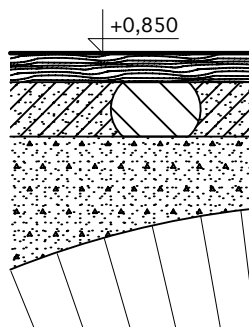

— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK CCA PO 1100 mm	
— NÁSYp - SMĚS PÍSKU A VÁPNA	~75
— NÁSYp ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SH 04

NAVRHOVANÁ SKLADBA

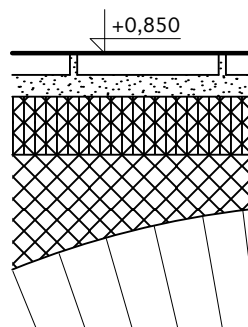


— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— EXPANDOVANÝ PERLIT EP 150	
— SMÍSENÝ S CEMENTOPÍSKOVÝM NÁSYPEM	80
— NÁSYp Z EXPANDOVANÉHO PERLITU EP 150	>100
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05m

1,22 m²

SSH 04a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

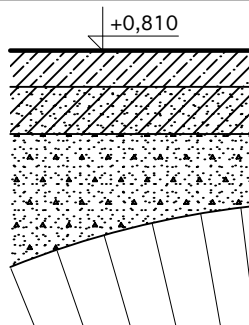

— BETONOVÁ MAZANINA	50
— PODKLAD SMĚS PÍSKU A VÁPNA	~60
— NÁSYp ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>210

SH 04

NAVRHOVANÁ SKLADBA

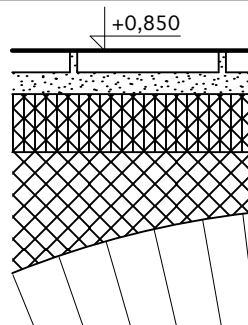


— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— EXPANDOVANÝ PERLIT EP 150	
— SMÍSENÝ S CEMENTOPÍSKOVÝM NÁSYPEM	80
— NÁSYp Z EXPANDOVANÉHO PERLITU EP 150	>100
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SANAČNÍ ÚPRAVA RP08

0,77 m²

SSH 06


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA



— BETONOVÁ MAZANINA	40
— FOŠNY SMRK	30
— UBOURÁNÍ CIHELNÉ VYZDÍVKY	
— CIHELNÁ VYZDÍVKA (ULOŽENÍ FOŠEN)	
CELKEM [mm]	70

SH 05

NAVRHOVANÁ SKLADBA



— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— BETONOVÁ MAZANINA	80
— DUBOVÁ FOŠNA	50
— CIHELNÁ VYZDÍVKA (ULOŽENÍ FOŠEN)	
CELKEM [mm]	170

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS17

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
obklad z cihelné dlažby 200/200/30 na zděné přičce do výše 2000mm, na SDK předstěnách
do výše 1200mm, 100mm sokl z cihelné dlažby 200/100/30 po obvodu místnosti (viz výkres
A.1.2.b.04 - Púdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče
zůstane zachován charakteristický nerovný povrch historických omítek

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče
zůstane zachován charakteristický nerovný povrch historických omítek

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O225 nadsvětlik dveří D081

DVEŘE

D081 jednokřídlé dveře exteriérové kazetové

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z014 dělicí příčky na WC

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měď
X14 corianová deska s integrovanými umyvadly
X18 3x zásobník toaletního papíru - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X19 3x držák kartáče na toalety - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X20 3x odpadkový koš na stěnu - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X21 3x zásobník hygienických sáčků - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X22 2x dávkovač tekutého mýdla - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X23 vyklápěcí přebalovací pult
X24 vysoušeč rukou - hliník
X25 3x věšáček
X29a 2x zrcadlo k umyvadlu 41 x 41cm

POZNÁMKA:

- 1) zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě
- 2) zaměření corianové desky proběhne přímo na stavbě


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04b

14,03 m2

SSH 03


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

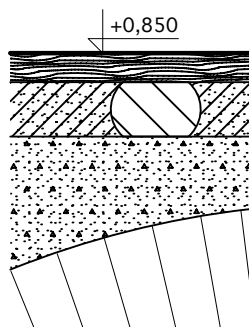

— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK CCA PO 1100 mm	
— NÁSYPI - SMĚS PÍSKU A VÁPNA	~75
— NÁSYPI ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SH 04

NAVRHOVANÁ SKLADBA

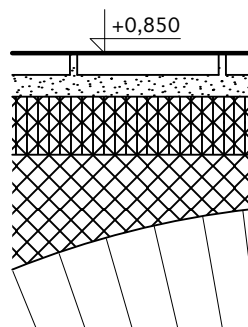


— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— EXPANDOVANÝ PERLIT EP 150	
— SMÍSENÝ S CEMENTOPÍSKOVÝM NÁSYPEM	80
— NÁSYPI Z EXPANDOVANÉHO PERLITU EP 150	>100
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SANAČNÍ ÚPRAVA RP03d

1,56 m2

SSH 04b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

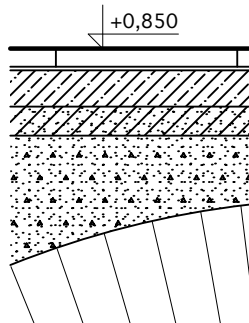

— KERAMICKÁ DLAŽBA 250/250/25	25
— LEPÍCÍ TMEL	5
— BETONOVÁ MAZANINA	50
— SMĚS PÍSKU A VÁPNA - PODKLAD	40
— NÁSYPI ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

SH 04

NAVRHOVANÁ SKLADBA

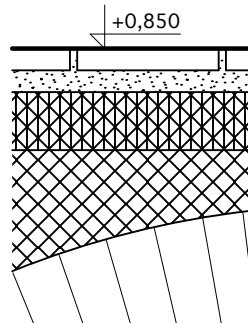

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— EXPANDOVANÝ PERLIT EP 150	
— SMÍSENÝ S CEMENTOPÍSKOVÝM NÁSYPEM	80
— NÁSYPI Z EXPANDOVANÉHO PERLITU EP 150	>100
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS17

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
obklad z cihelné dlažby 200/200/30 na zděné přičce do výše 2000mm, na SDK předstěnách
do výše 1200mm, 100mm sokl z cihelné dlažby 200/100/30 po obvodu místnosti (viz výkres
A.1.2.b.04 - Půdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče
zůstane zachován charakteristický nerovný povrch historických omítek

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče
zůstane zachován charakteristický nerovný povrch historických omítek

K3-1-009

WC MUŽI

STRANA 2

15,59 m²

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O055 jednoduché okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé
O056 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D077 jednokřídlé dveře exteriérové kazetové s nadsvětlením

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z014 dělicí příčky na WC

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 zálepka komínového průduchu, měď
X15 corianová deska s integrovanými umyvadly
X18 2x zásobník toaletního papíru - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X19 2x držák kartáče na toalety - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X22 2x dávkovač tekutého mýdla - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X23 vyklápěcí přebalovací pult
X24 vysoušeč rukou - hliník
X25 2x věšáček
X29a 2x zrcadlo k umyvadlu 41 x 41cm

POZNÁMKA:

1) zaměření zálepky proběhne přímo na stavbě
2) zaměření corianové desky proběhne přímo na stavbě

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06b

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06b

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0226 nadsvětlik dveří D086

DVEŘE

D086 jednokřídlé dveře exteriérové kazetové

POZNÁMKA:

KAMENNÉ VÝROBKY

S066 kamenný práh dveřního otvoru se schodištěm

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T010 dřevěné profilované schodišťové madlo kotvené pomocí ocelových trnů
T017 dřevěné jednoramenné schodiště z 1.np do 2.np s dřevěnými podstupnicemi

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP02b

20,75 m²

SSH 07


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

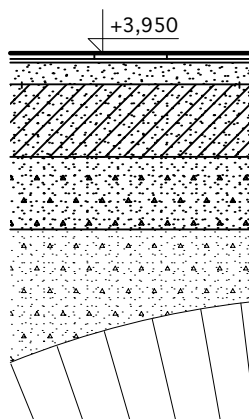

— KERAMICKÁ DLAŽBA 100/100/8	8
— LEPÍČÍ TMEL	5
— PODKLADNÍ MALTA (MV)	30
— NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	100 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	100
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>350

SH 07a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

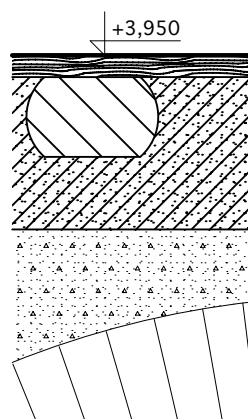


— FOŠNÝ DUB	30
— POLŠTÁŘE SMRK 150/110 PO 1100mm +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	220
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>350

SANAČNÍ ÚPRAVA RP03a

4,84 m²

SSH 08


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

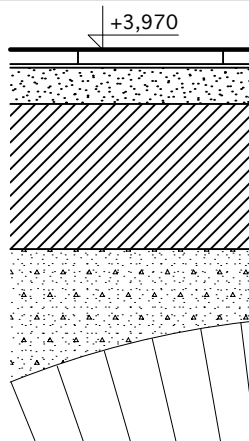

— BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/20	20
— LEPÍČÍ TMEL	5
— PODKLADNÍ MALTA (MVC)	50
— NÁSYP Z PÍSKU	~200 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>370

SH 07a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

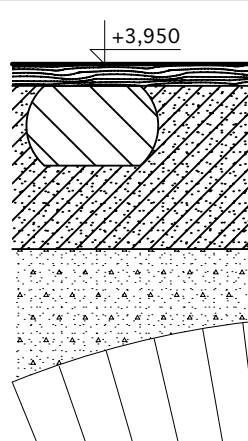


— FOŠNÝ DUB	30
— POLŠTÁŘE SMRK 150/110 PO 1100mm +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	220
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>350

SANAČNÍ ÚPRAVA RP03a

5,32 m²

SSH 14


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

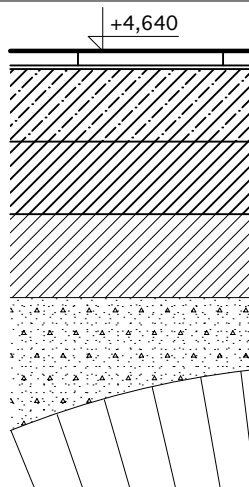

— BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/20	20
— LEPÍČÍ TMEL	5
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP Z PÍSKU	~100 *)
— NÁSYP Z PÍSKU	~200 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>620

SH 07b

NAVRHOVANÁ SKLADBA


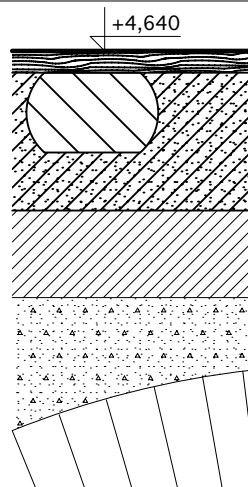


— FOŠNÝ DUB	30
— POLŠTÁŘE SMRK 150/110 PO 1100mm +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	190
— NÁSYP Z PÍSKU	~200 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>620

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

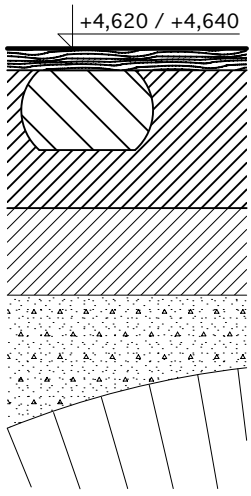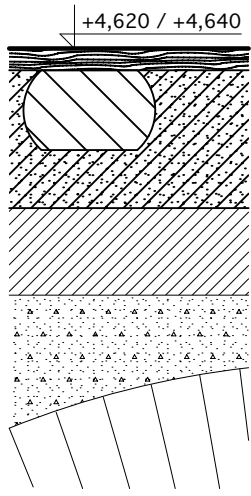SANAČNÍ ÚPRAVA RP04a		30,33 m ²
SSH 09	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 07b
		
	— FOŠNY SMRK 30 — POLŠTÁŘE SMRK 150/110 PO 1100mm 190 — NÁSY P Z PÍSKU ~200 *) — DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) — KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >620	— FOŠNY DUB 30 — POLŠTÁŘE SMRK 150/110 PO 1100mm 190 — NÁSY P Z PÍSKU ~200 *) — DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) — KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >620
POZNÁMKA: Vyrovnávací schodiště viz. truhlářské výrobky. *) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit, **) tloušťka se mění podle tvaru klenby		

STĚNY	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS02	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS03	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS04	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS06b	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS07	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS12	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS14	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS18	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS19	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037	POZNÁMKA: přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS02	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS04	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS07	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS15	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS18	
SANAČNÍ ÚPRAVA RS19	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá	POZNÁMKA: přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O119	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
O120	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
O121	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
O122	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
O123	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D096	jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové
D182	jednokřídle dveře interiérové kazetové částečně prosklené

POZNÁMKA:

KAMENNÉ VÝROBKY

S042	dvojité kamenné ostění otopného prostoru
S043	dvojité kamenné ostění otopného prostoru
S044	kamenné ostění
S058	kamenné dveřní ostění - sanační úprava RA07

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T033	dřevěné vyrovnávací schodiště s dřevěnými podstupnicemi - 4stupně	T091	dřevěný podokenní parapet
T034	dřevěná dvířka otopného otvoru	T092	dřevěný podokenní parapet
T041	dřevěná dvířka otopného otvoru	T093	dřevěný podokenní parapet
T042	dřevěná dvířka otopného otvoru	T094	dřevěný podokenní lišta
T043	dřevěná dvířka otopného otvoru	T095	dřevěný podokenní lišta

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z066	zábradlí
Z067	ocelová kovaná konzola z tyčoviny čtvercového průřezu
Z068	komínová dvířka

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

RA05	topný otvor s profilovaným kamenným ostěním 2x
RA06	zazděný topný otvor s profilovaným kamenným ostěním 2x
RO03	dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01	záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:

zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05b



0,82 m2

SSH 13

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 06

NAVRHOVANÁ SKLADBA

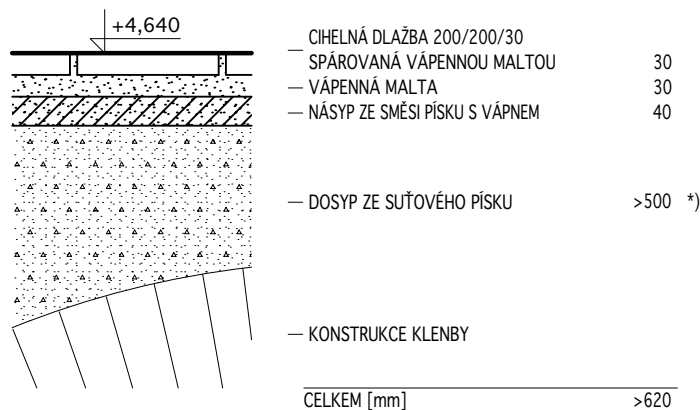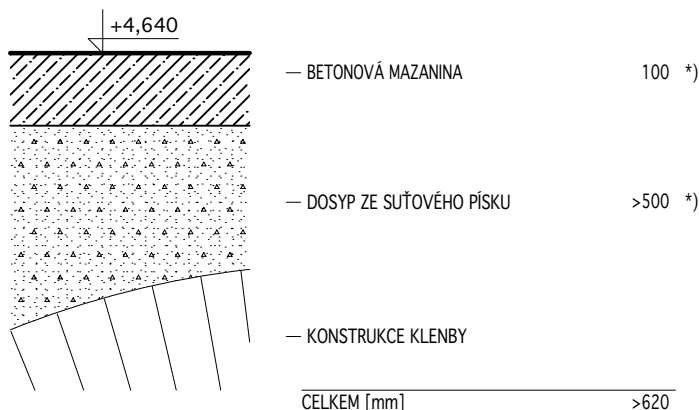

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0124 jednoduché okno jednokřídlé, dovnitř otvíravé

DVEŘE

D191 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


17,66 m²

SSH 11b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

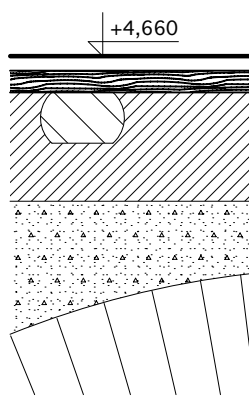

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>400

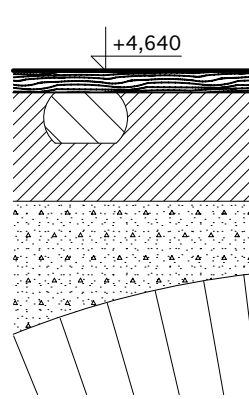

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100mm +PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0125 2x jednoduché okno dvoukřídlové, ven a dovnitř otvíravé

D189 jednokřídlové dveře interiérové 4 kazetové

D190 jednokřídlové dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

K3-2-003

VÝSTAVNÍ SÁL

STRANA 2

17,66 m2

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T096 dřevěný podokenní parapet
T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d

 18,17 m²

SSH 11b

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100mm	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>400

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100mm	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

SANAČNÍ ÚPRAVA RP09b

 0,90 m²

SSH 13

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

— BETONOVÁ MAZANINA	100
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>300 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>400

SH 20

NAVRHOVANÁ SKLADBA

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	30
— SPÁROVANÁ FLEXIBILNÍM TMELEM	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— SEPARAČNÍ PE FOLIE	~ 240
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.
07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:
příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0126 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D188 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

RA01 poškozená kachlová kamna určená k repasi
RO03 dochovaný kourňovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d

15,78 m²

SSH 11a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

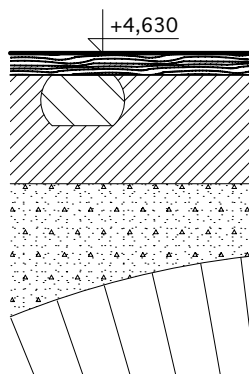

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSY	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

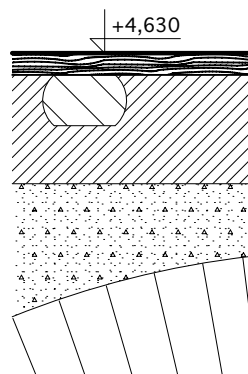


— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSY	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

SANAČNÍ ÚPRAVA RP09a

0,75 m²

SSH 11a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

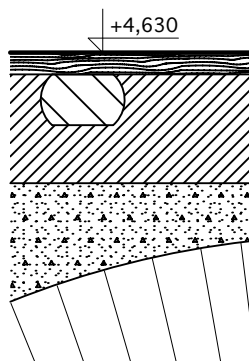

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSY	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

SH 20

NAVRHOVANÁ SKLADBA

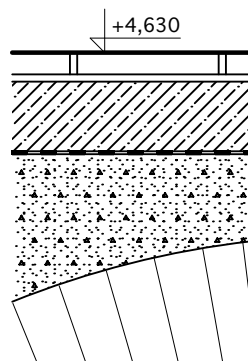

— CÍHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ FLEXIBILNÍM TMELEM	30
— FLEXIBILNÍ LEPIDLO	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— SEPARAČNÍ PE FOLIE	
— NÁSY ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	~ 240
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.
07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0127 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D178 jednokřídlé dveře interiérové kazetové částečně prosklené

D187 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití

X01 záslepka komínového průduchu, měď

X03 kachlová kamna

POZNÁMKA:

zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d



16,37 m2

SSH 11b

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

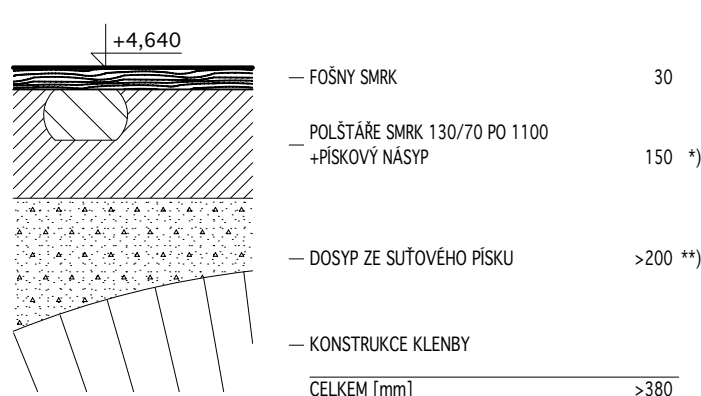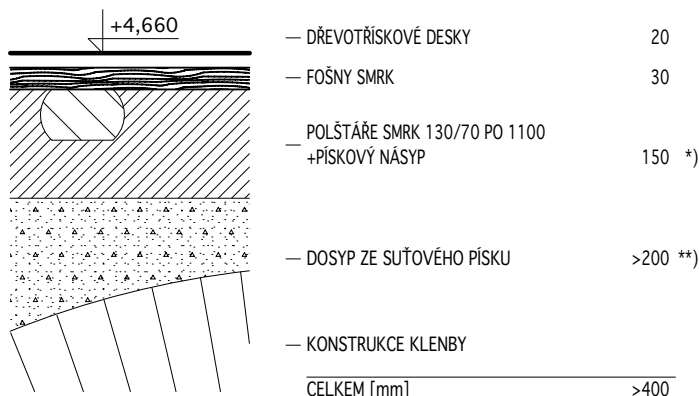

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

O128 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

D186 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

KUHĽÁŘSKÉ VÝROBKY

3 podlahová lišta

POZNÁMKA:

STATNÍ PRVKY

3 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
záslepka komínového průduchu, měďPOZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


5,26 m2

SSH 12


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

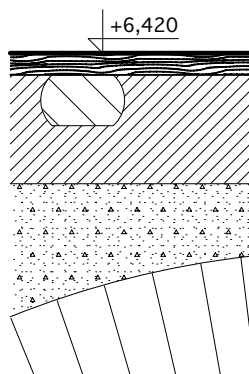

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 — PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

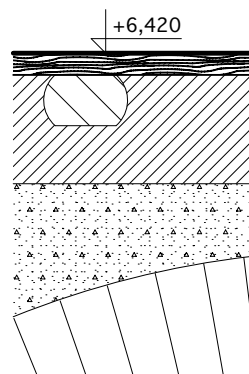

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 — PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

POZNÁMKA:

*) odhad, nebyla provedena sonda

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS14

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0129 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T031 dřevěné dvouramenné schodiště z 2.np do 3.np se středovou vřetenovou zdí a dřevěnými podstupnicemi



T032 dřevěné profilované schodišťové madlo kotvené pomocí ocelových trnů

POZNÁMKA:

PODLAHA



SANAČNÍ ÚPRAVA RP03a

0,77 m²

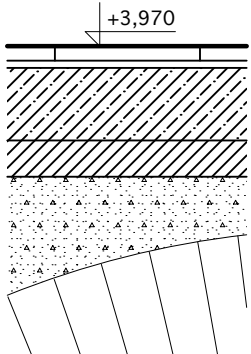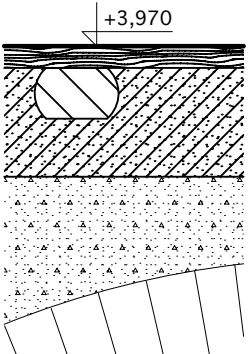SSH 10d	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 08b	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	<ul style="list-style-type: none"> BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/20 20 LEPÍČÍ TMEL 10 BETONOVÁ MAZANINA 100 PÍSKOVÝ NÁSYP 50 DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380 		<ul style="list-style-type: none"> FOŠNY SMRK 30 POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100mm +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM 150 DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380



SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d

13,95 m²

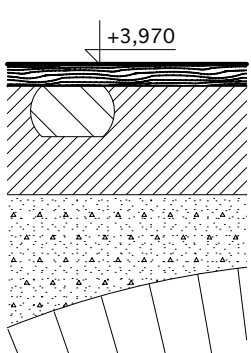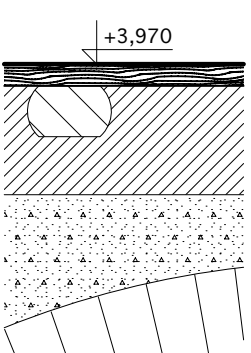SSH 11a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 08a	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	<ul style="list-style-type: none"> FOŠNY SMRK 30 POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSYP 150 *) DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380 		<ul style="list-style-type: none"> FOŠNY SMRK 30 POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSYP 150 *) DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380

SANAČNÍ ÚPRAVA RP09a

2,33 m²

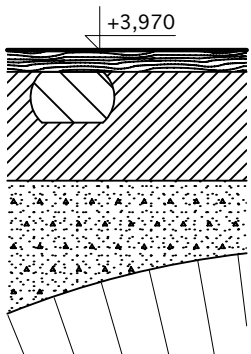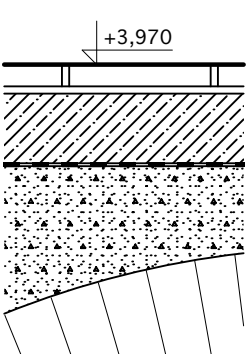SSH 11a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 20	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	<ul style="list-style-type: none"> FOŠNY SMRK (POŠKOZENÉ) 30 POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100 +PÍSKOVÝ NÁSYP 150 *) DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 **) KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380 		<ul style="list-style-type: none"> CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 30 SPÁROVANÁ FLEXIBILNÍM TMELEM 10 FLEXIBILNÍ LEPIDLO 100 SEPARAČNÍ PE FOLIE NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >240 KONSTRUKCE KLENBY CELKEM [mm] >380

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05b


0,56 m²

SSH 67

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 22

NAVRHOVANÁ SKLADBA



— BETONOVÁ MAZANINA

100


— PÍSKOVÝ NÁSYP

50 *)

— STÁVAJÍCÍ ZDIVO

CELKEM [mm]

150



— FOŠNY SMRK

30

— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100mm

— +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM

120

— STÁVAJÍCÍ ZDIVO

CELKEM [mm]

150

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O130 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D183 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

D185 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití

X01 záslepka komínového průduchu, měď

X03 kachlová kamna

POZNÁMKA:

zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


17,81 m²

SSH 11c


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

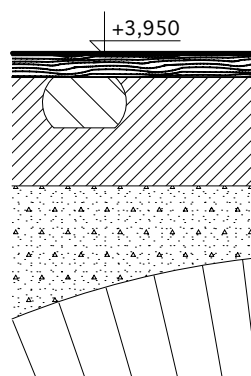

— DEHTOVÁ LEPENKA	3
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100	
+PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

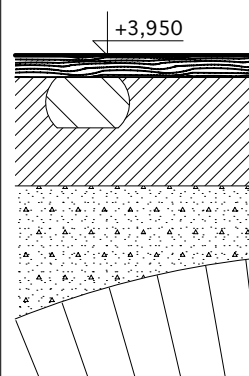

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100	
+PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>380

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O131 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otevíravé

DVEŘE

D184 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

K3-2-009

VÝSTAVNÍ SÁL

STRANA 2

17,81 m2

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měďPOZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP03b

32,46 m²

SSH 15a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

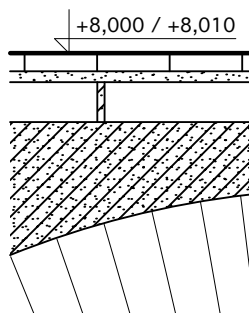

— BETONOVÁ DLAŽBA 100/100/25	25
— PODKLADNÍ MALTA (MV)	15
— CIHELNÁ DLAŽBA 300/150/55	55
— PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA	>100 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>200

SH 10a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

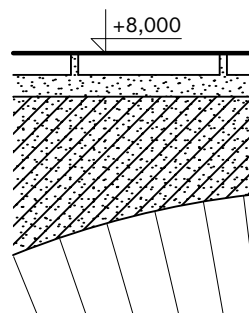

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	30
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA	>140
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>200

POZNÁMKA:

*) vrstva pravděpodobně dosahuje až na konstrukci klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS14

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS20

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS05

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS22

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0150	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
0151	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé
0152	2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

POZNÁMKA:

K3-3-001

STRANA 2

CHODBA

32,46 m²**KAMENNÉ VÝROBKY**

S056 kamenné ostění otopného prostoru
S057 kamenné ostění otopného prostoru

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T046 vyrovnávací schůdky schodnicové s dvěma stupni bez podstupnic
T047 dřevěná dvířka - vybírací otvor
T048 dřevěná dvířka - vybírací otvor

T098 dřevěný podokenní parapet
T099 dřevěný podokenní parapet
T100 dřevěný podokenní parapet

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

RA05 topný otvor s profilovaným kamenným ostěním 2x

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04f


9,90 m²

SSH 17a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 09

NAVRHOVANÁ SKLADBA

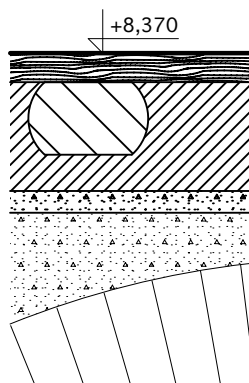

— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100	150 *)
— +PÍSKOVÝ NÁSYP	
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	30
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>290

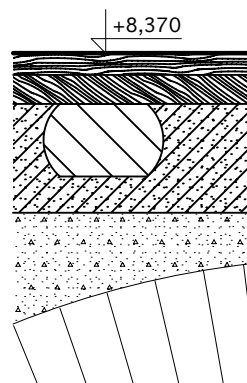

— FOŠNY DUB	30
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100mm	
— +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	150
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>290

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04f


4,20 m²

SSH 17b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 09

NAVRHOVANÁ SKLADBA

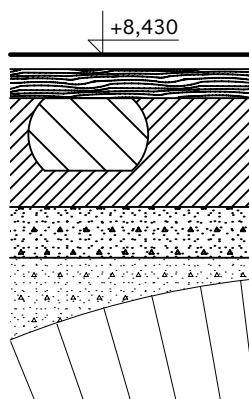

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100	150 *)
— +PÍSKOVÝ NÁSYP	
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	70
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>310

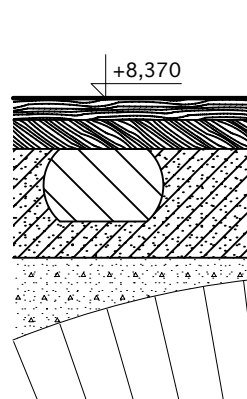

— FOŠNY DUB	30
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100mm	
— +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	150
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS13

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bíláPOZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0147 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé
0148 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé
0149 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D203 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové
D204 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T101 dřevěný podokenní parapet
T102 dřevěný podokenní parapet
T103 dřevěný podokenní parapet

POZNÁMKA:

K3-3-003

NEOBSAZENO

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


16,42 m2

SSH 16b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

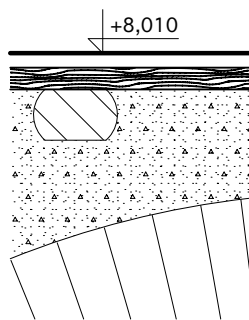

- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY 20
- FOŠNY SMRK 30
- POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
- +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >250

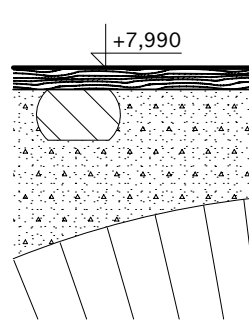

- FOŠNY SMRK 30
- POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
- +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >230

POZNÁMKA:

V místě koupelnového boxu bude budou zhuštěny polštáře tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání fošnové podlahy.

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS22

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:

bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0157 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D212 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové
D220 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

K3-3-004

KOUPELNA + WC

STRANA 2

16,42 m²**TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z092 dvojitá ocelová ventilační dvířka v ocelovém rámu, vyklápěcí a otevírací

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKYR003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měďPOZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

K3-3-005

NEOBSAZENO

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d



21,95 m²

SSH 16a

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

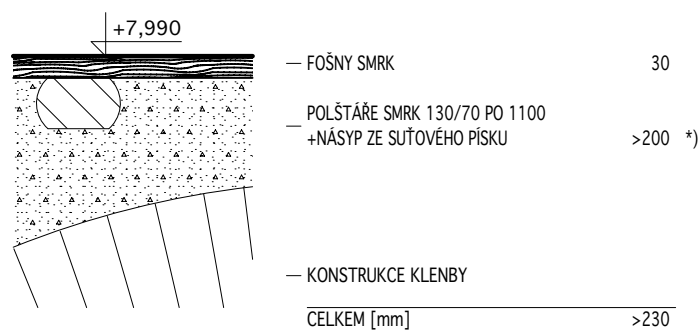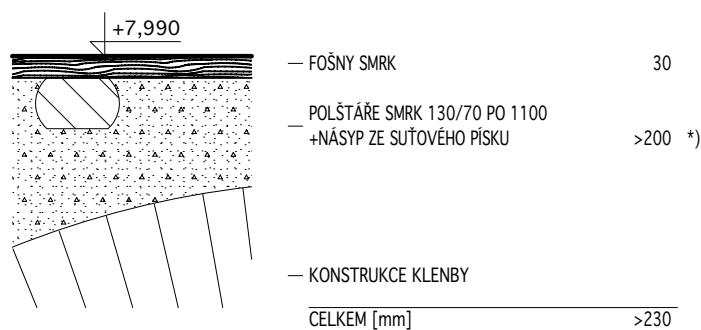

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:
příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS22

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:
bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0155 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

0156 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

0223 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

D211 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

K3-3-006

ŠATNA MUŽI

STRANA 2

22,43 m2

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z091 dvojitá ocelová ventilační dvířka v ocelovém rámu, vyklápěcí a otevírací

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 zálepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření zálepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


20,18 m²

SSH 16a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

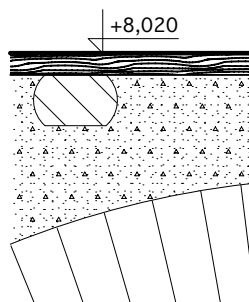

— FOŠNY SMRK 30
 — POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
 — KONSTRUKCE KLENBY
 CELKEM [mm] >230

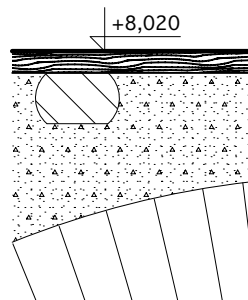

— FOŠNY SMRK 30
 — POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
 — KONSTRUKCE KLENBY
 CELKEM [mm] >230

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS09

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
 patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:

bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)
 přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0158 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé
 0159 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

POZNÁMKA:

K3-3-007

DENNÍ MÍSTNOST OSTRAHY

STRANA 2

20,18 m²

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 zálepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření zálepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


15,15 m²

SSH 16b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

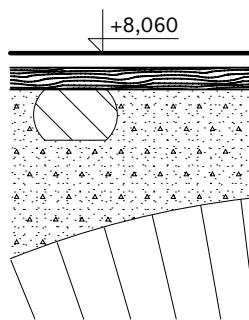

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100	
— +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

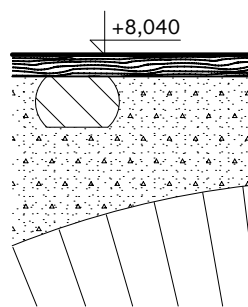

— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100	
— +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>200 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>230

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:
příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS22

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:
bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0160 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

D210 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

D216 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

K3-3-008

SERVEROVNA, CENTRÁLA PES, EZS

STRANA 2

15,15 m2

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


2,31 m2

SSH 164


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 85

NAVRHOVANÁ SKLADBA



— FOŠNY SMRK	30
— TRÁM 200/200	200
— PODHLED PRKNA SMRK + RÁKOS. OMÍTKA (ŠTUK)	40
CELKEM [mm]	270



— FOŠNY SMRK	30
— TRÁM 200/200	200
— PODHLED PRKNA SMRK + RÁKOS. OMÍTKA (ŠTUK)	40
CELKEM [mm]	270

POZNÁMKA:

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS23

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0161 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D215 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04f


3,18 m²

SSH 17b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 09

NAVRHOVANÁ SKLADBA

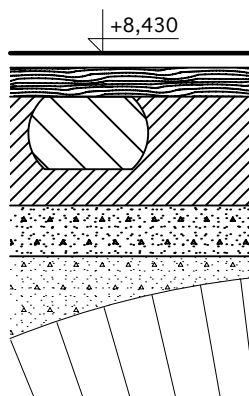

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100	
— +PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	70
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>310

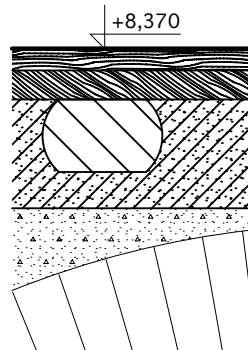

— FOŠNY DUB	30
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100mm	
— +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	150
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D205 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04f


3,90 m2

SSH 17b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 09

NAVRHOVANÁ SKLADBA

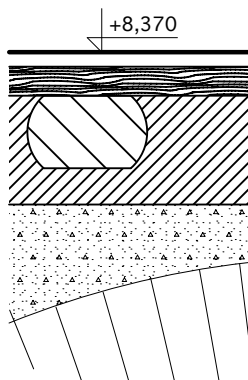

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100	150 *)
— PÍSKOVÝ NÁSYP	
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>310

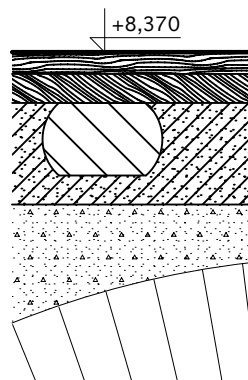

— FOŠNY DUB	30
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100mm	
— NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	140
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>100 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>310

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS13

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá obklad z terakotové glazované dlažby 110/110/15, do výšky 2200mm (viz výkres A.1.2.b. 06 - Púdorys 3.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D207 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

 X29b zrcadlo k umyvadlu 45,5 x 45,5cm
 X32 sprchová zástěna š.90cm - rohová

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO4f


3,40 m2

SSH 17b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 09

NAVRHOVANÁ SKLADBA

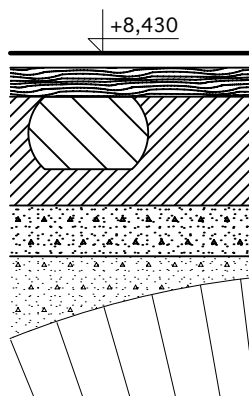

— DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY	20
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100	
— +PÍSKOVÝ NÁSYP	150 *)
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	70
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>310

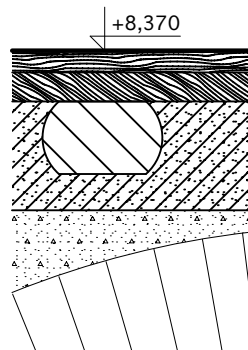

— FOŠNY DUB	30
— FOŠNY SMRK	40
— POLŠTÁŘE SMRK 130/100 PO 1100mm	
— +NÁSYP ZE SMĚSI PÍSKU S VÁPNEM	150
— DOSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>30 **)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>250

POZNÁMKA:

*) měřeno pouze na jednom místě tloušťka se může značně měnit

**) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
obklad z terakotové glazované dlažby 110/110/15, do výšky 1600mm (viz výkres A.1.2.b.
06 - Púdorys 3.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D206 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 podlahová lišta

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z090 vybírací dvířka plechová novodobá dvojitá, vnější otevírání na čtyřhran, vnitřní otevírání na zástrč

POZNÁMKA:

K3-3-012

WC

STRANA 2

3,40 m²

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 zásepka komínového průduchu, měď
X29b zrcadlo k umyvadlu 45,5 x 45,5cm

POZNÁMKA:
zaměření zásepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d



10,19 m2

SSH 16a

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

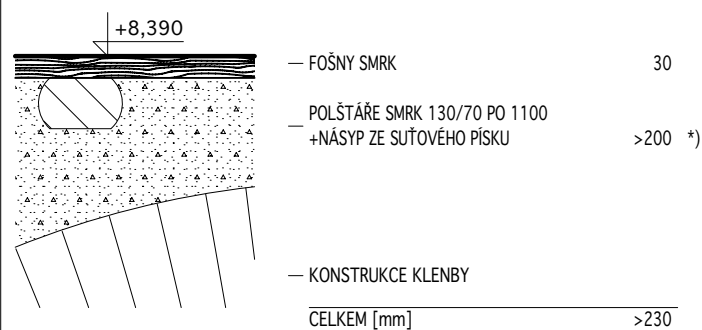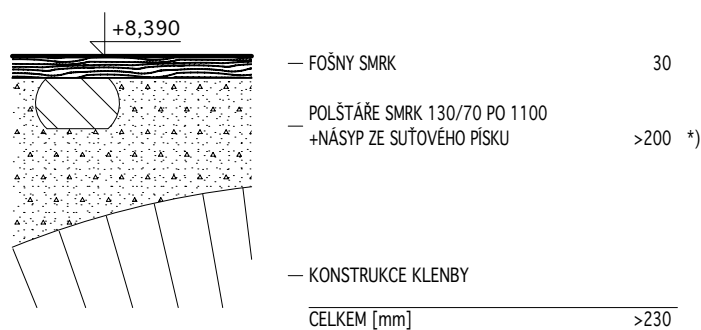

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS16

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:

bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0162 2x jednoduché okno dvoukřídle, ven a dovnitř otvíravé

DVEŘE

D209 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04d


18,21 m²

SSH 16a


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 08c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

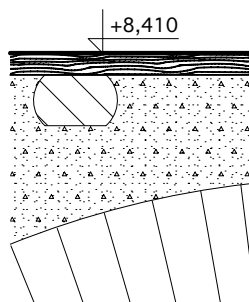

— FOŠNY SMRK 30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
— KONSTRUKCE KLENBY
CELKEM [mm] >230

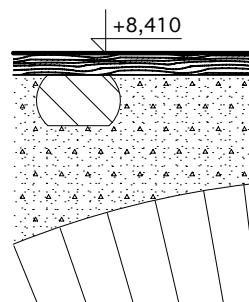

— FOŠNY SMRK 30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/70 PO 1100
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU >200 *)
— KONSTRUKCE KLENBY
CELKEM [mm] >230

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)

POZNÁMKA:
příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS16

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, bílá

POZNÁMKA:
bílý nátěr začne nad ukončujícím páskem dekorativní výmalby dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.07 - Dílčí vnitřní pohledy)
přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0163 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé
0164 2x jednoduché okno dvoukřídlé, ven a dovnitř otvíravé

D208 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití
X01 zásepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:
zaměření zásepky proběhne přímo na stavbě


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP07h

2,96 m²

SSH 15b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

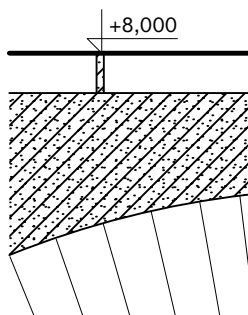

- CIHELNÁ DLAŽBA 300/150/55 55
- PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA >200 *)
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >250

SH 10a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

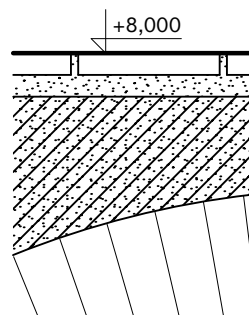


- CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 30
- SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30
- VÁPENNÁ MALTA
- PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA >190
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >250

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05b

3,12 m²

SSH 15c


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

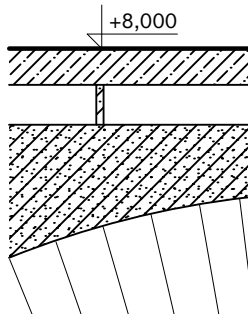

- BETONOVÁ MAZANINA 50
- CIHELNÁ DLAŽBA 300/150/55 55
- PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA >150 *)
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >250

SH 10a

NAVRHOVANÁ SKLADBA

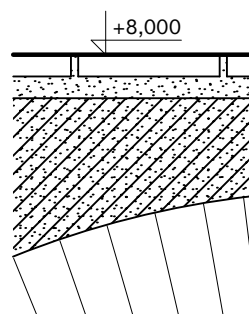

- CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 30
- SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30
- VÁPENNÁ MALTA
- PODKLADNÍ NÁSYP - SMĚS PÍSKU A VÁPNA >190
- KONSTRUKCE KLENBY
- CELKEM [mm] >250

POZNÁMKA:

*) vrstva pravděpodobně dosahuje až na konstrukci klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS06a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS08

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS22

SANAČNÍ ÚPRAVA RS24

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

K3-3-015

CHODBA

STRANA 2

6,08 m²

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0153 jednoduché okno dvoukřídle, dovnitř otvíravé
0154 jednoduché okno jednokřídle, dovnitř otvíravé

DVEŘE

D213 jednokřídle dveře plné s dvojicí dřevěných svlaků
D214 jednokřídle dveře plné s dvojicí dřevěných svlaků

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z065 kovaná provlékaná mříž ze čtvercové tyčoviny

POZNÁMKA:


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP07h

1,28 m2

SSH 18


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

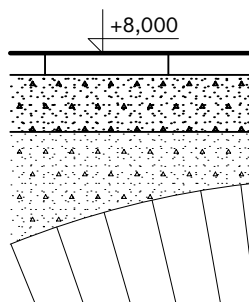

— CIHELNÁ DLAŽBA 270/170/30	30
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	80
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>180

SH 10c

NAVRHOVANÁ SKLADBA

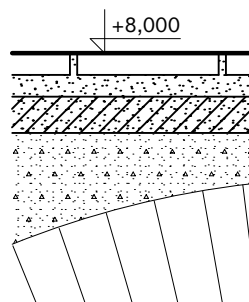


— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— NÁSYP SMĚS PÍSKU A VÁPNA	50
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>180

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05b

3,26 m2

SSH 19


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA



— BETONOVÁ MAZANINA	50
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	60
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>180

SH 10c

NAVRHOVANÁ SKLADBA



— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— NÁSYP SMĚS PÍSKU A VÁPNA	50
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	>70 *)
— KONSTRUKCE KLENBY	
CELKEM [mm]	>180

POZNÁMKA:

*) tloušťka se mění podle tvaru klenby

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D221 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové



POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY



T044 schodiště do 4.np

T045 dřevěné profilované madlo

POZNÁMKA:

PODLAHA		9,05 m2
SANAČNÍ ÚPRAVA RPxx		
SSH 20	STÁVAJÍCÍ SKLADBA	SSH 11b NAVRHOVANÁ SKLADBA
<div>  <div> <div>— PODLAHA Z POLOHRANĚNÝCH FOŠEN SMRK tl. 40mm</div> <div>80</div> </div> <div>— VAZNÍ TRÁMY SMRK 240/280</div> <div>280</div> <div>— ZBYTKY PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</div> <div>— CELKEM [mm]</div> <div>360</div> </div>		<div>  <div> <div>— 2x CETRIS DESKA 25mm</div> <div>50</div> <div>— ROŠT SMRK 60/60 PO 625x625mm</div> <div>60</div> <div>— PODLAHA Z POLOHRANĚNÝCH FOŠEN SMRK tl. 40mm</div> <div>80</div> <div>— VAZNÍ TRÁMY SMRK 240/280</div> <div>280</div> <div>— ZBYTKY PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</div> <div>— CELKEM [mm]</div> <div>470</div> </div> </div>
POZNÁMKA:		

VÝPLNĚ OTVORŮ	
OKNA	DVEŘE
0209 - 0218 vsazovací jednoduché okénko vikýře	D212 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové D220 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové
POZNÁMKA:	

PODLAHA			
SANAČNÍ ÚPRAVA RPxx			12,24 m2
SSH 20	STÁVAJÍCÍ SKLADBA	SH 11a	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	<div><div>+11,620</div><div>— PODLAHA Z POLOHRANĚNÝCH FOŠEN SMRK tl. 40mm</div><div>80</div></div> <div>— VAZNÍ TRÁMY SMRK 240/280</div> <div>280</div> <div>— ZBYTKY PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</div> <div>— CELKEM [mm]</div> <div>360</div>		<div><div>+11,740 / +11,780</div><div>— CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU</div><div>10-50</div><div>— SEPARAČNÍ PE FOLIE</div><div>— 2x CETRIS DESKA 25mm</div><div>50</div><div>— ROŠT SMRK 60/60 PO 625x625mm</div><div>60</div><div>— PODLAHA Z POLOHRANĚNÝCH FOŠEN SMRK tl. 40mm</div><div>80</div><div>— VAZNÍ TRÁMY SMRK 240/280</div><div>280</div><div>— ZBYTKY PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE</div><div>— CELKEM [mm]</div><div>480-520</div></div>
POZNÁMKA:			

STĚNY	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vápenný nátěr, bílá	POZNÁMKA:

STROP	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: vápenný nátěr, bílá	POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
T050 pochozí lávka pevná	POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY	
Z039 zábradlí k lávce	POZNÁMKA:

K3-4-003

STRANA 1

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

11,28 m²

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T106 zábradlí 4.np

T107 schodišťový stupeň 4.np

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z047 zábradlí schodiště

POZNÁMKA: