


# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

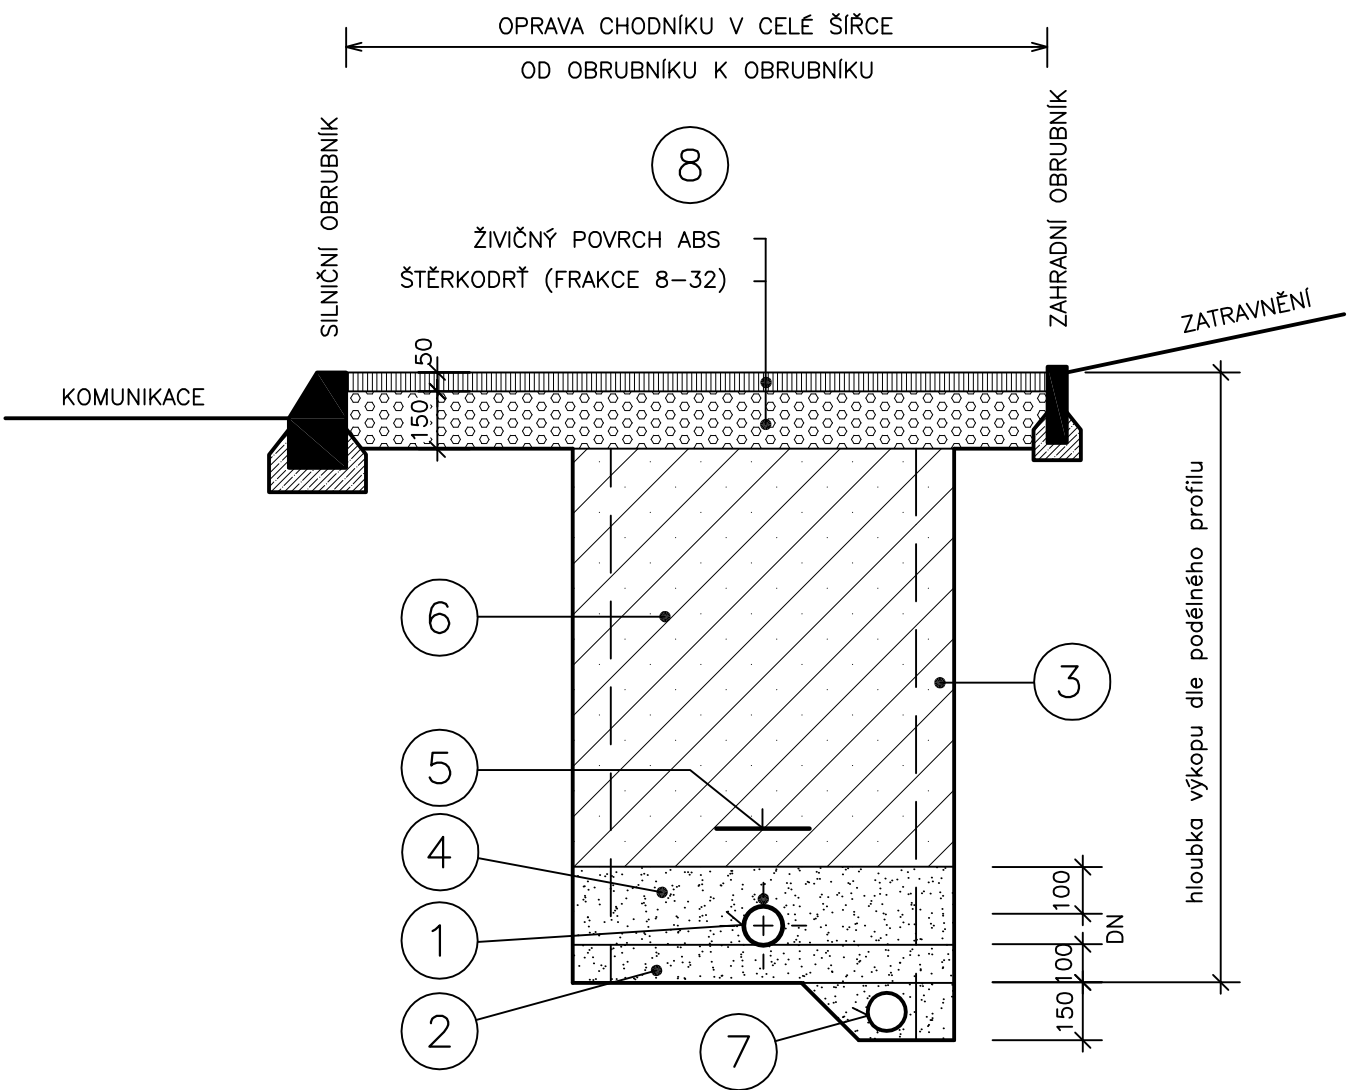

## LEGENDA

- 1 POTRUBÍ PE 100 RC, 110 x 10 mm (SDR 11, PN 16) + IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 2 VYROVNÁVACÍ LOŽE : ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-20 mm, HUTNĚNÍ MIN. 95% PS
- 3 PAŽENÍ (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- 4 VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006)
- 5 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ : ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-20 mm, HUTNĚNÍ MIN. 95% PS
- 6 ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU (HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH tl. 200 mm)
- 7 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT
- 8 CHODNÍK : – ŽIVIČNÝ POVRCH ABS V TL. 50 MM V CELÉ ŠÍŘCE CHODNÍKU (PLOCHA 165 m<sup>2</sup>)  
– ŠTĚRKODRŤ (FRAKCE 8-32) V TL. 150 MM V CELÉ ŠÍŘCE CHODNÍKU  
– SILNIČNÍ OBRUBNÍK (1000 x 250 x 150 mm) DO BETONU (85 ks) – VIZ. POZNÁMKA  
– ZAHRADNÍ OBRUBNÍK (500 x 200 x 50 mm) DO BETONU (168 ks) – VIZ. POZNÁMKA

POZNÁMKA :  
O ROZSAHU VÝMĚNY OBRUBNÍKŮ ROZHODNE STAVEBNÍK PŘI REALIZACI STAVBY.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

	VYPRACOVALA :	ZODP.PROJEKTANT :	<b>Videall Projekt</b> Jiří SVÁČEK Chvalšinská 108, ČESKÝ KRUMLOV TEL:602305958/projekt@svacek.cz/ICO:42399521		
	Marcela SVÁČKOVÁ	Jiří SVÁČEK			
	KRAJ : JIHOČESKÝ	MĚSTO : ČESKÝ KRUMLOV	KAT.ÚZEMÍ : ČESKÝ KRUMLOV	Č.ZAKÁZKY	2-406-17-PS
	STAVEBNÍK : MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, nám. Svobody 1, 381 01 Č.Krumlov			DATUM	08.2014
NÁZEV AKCE : <b>Č. KRUMLOV, PLEŠIVEC</b> Výměna vodovodu			FORMÁT	2 A4	
			MĚŘITKO	1:20	
OBSAH VÝKRESU: <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>			ČÍSLO VÝKRESU	D.05	