

Zpracovatel:  
Miroslav Hajzler

Datum:  
6.3.2017

ENIKA.CZ  
Vlkov 33  
509 01 Nová Paka

+420493773337  
+420604223370  
m.hajzler@enika.cz





## **ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBRKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS**

## Obsah

### ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBRKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS

Kusovník svítidel.....	3
Pohledy.....	4
<b>Plocha 1</b>	
<b>Výsledný plošný objekt 1</b>	
Přehled výsledků.....	5
Izolovat / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní).....	6
Izolovat / Jas.....	7
Nepravé barvy / Svislá intenzita osvětlení (adaptivní).....	8
Nepravé barvy / Jas.....	9


## ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBRKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS

Počet kusů	Svítidlo (Výstup světla)		
46	<p>Performance in Lighting - SBP URBAN LIGHTING 06035496 KYRO 1-D76/LED BC 30X1,6-96 ETRC 220/24 Výstup světla 1 Osazení: 1x6035296 Provozní účinnost: 100% Světelný tok žárovky: 2698 lm Světelný tok svítidla: 2698 lm Výkon: 48.0 W Světelný výtěžek: 56.2 lm/W</p> <p>Kolorimetrické údaje 1x6035296: CCT 6885 K, CRI 79</p>		


Celkový světelný tok žárovky: 124108 lm, Celkový světelný tok svítidla: 124108 lm, Celkový výkon: 2208.0 W, Světelný výtěžek: 56.2 lm/W

## ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBRKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS

### Plocha 1 (2), Intenzity osvětlení v [lx]

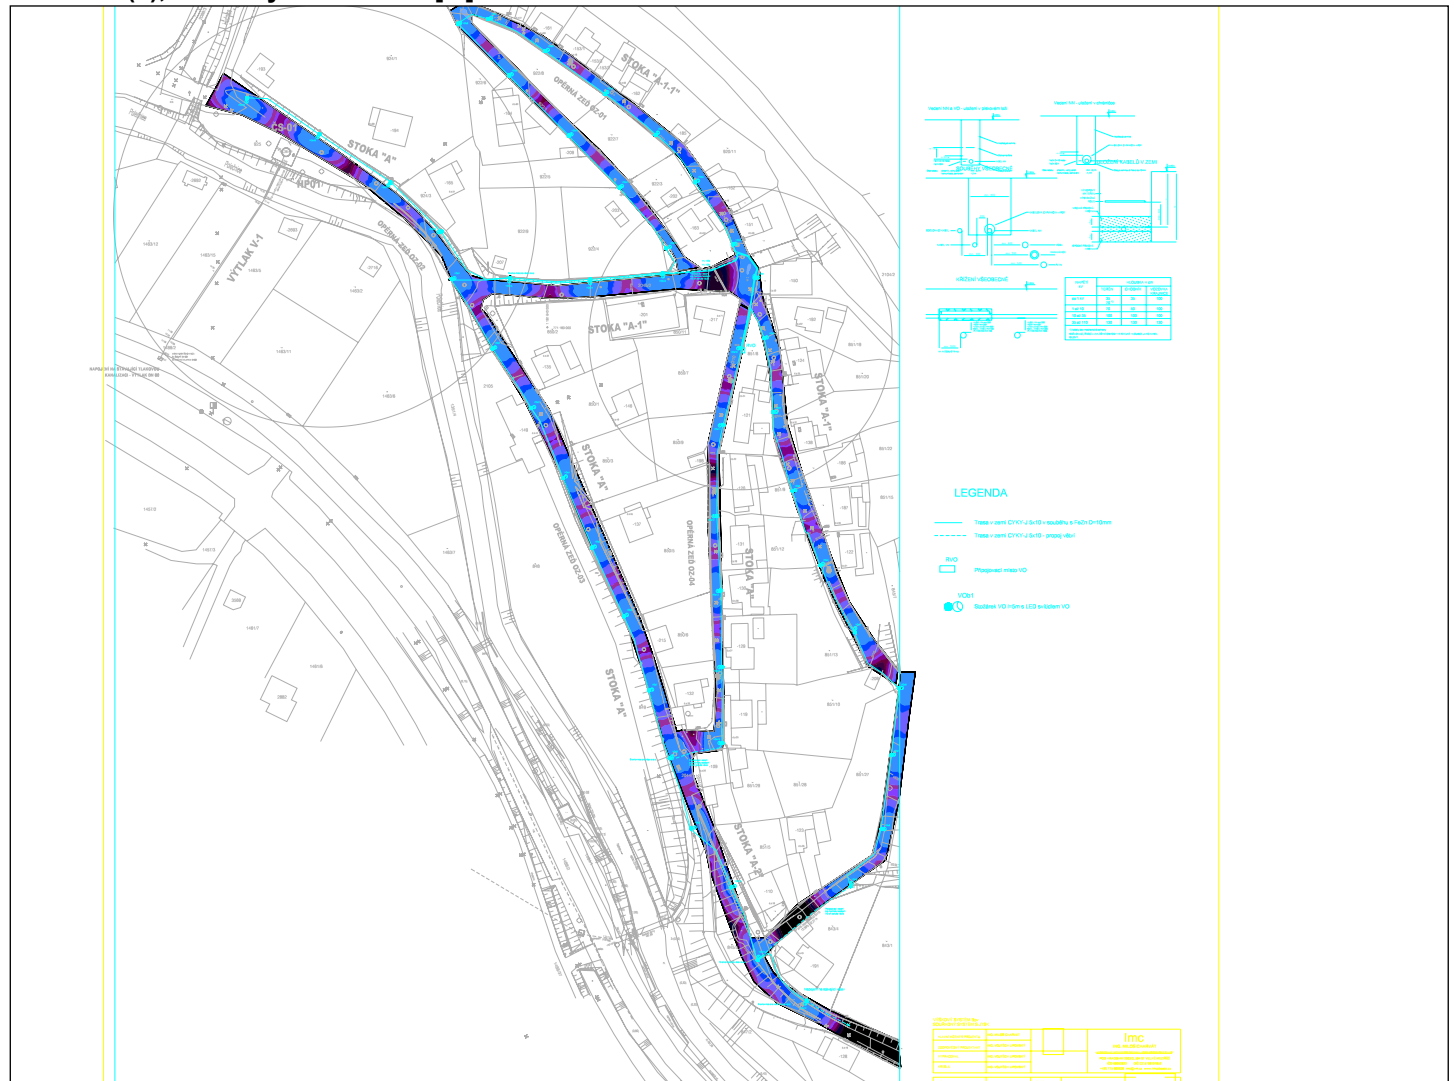

Měřítko: 1 : 2497




## Výsledný plošný objekt 1

Profil: Obecné prostory pro dopravu u pracovišť/pracovišť v otevřených prostorech, Pasáže pro pěší, točny vozidel, nakládací a vykládací místa

Výsledek	Průměr (Pož.)	Min	Max	Min/střední	Min/Max
Svislá intenzita osvětlení [lx]	8.74	0.00	22.2	0.00	0.00
Jas [cd/m²]	0.56	0.00	1.42	0.00	0.00

## Výsledný plošný objekt 1

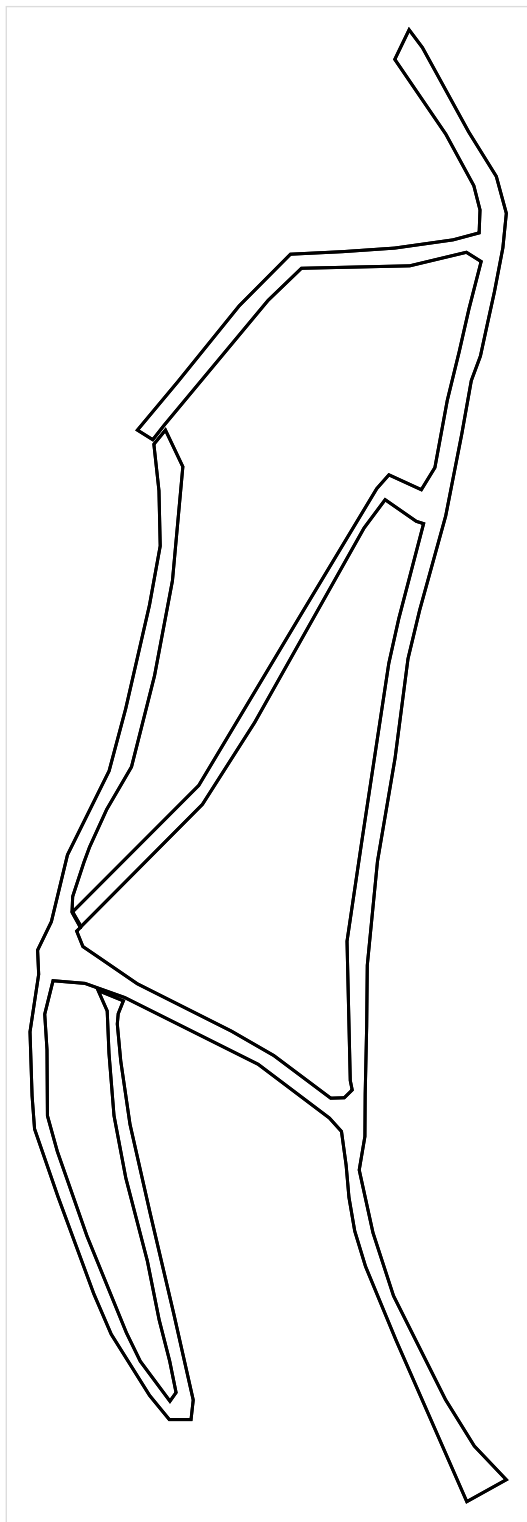


Měřítko: 1 : 2039

### Svislá intenzita osvětlení (Plocha)

Střední (skut.): 8.74 lx, Min: 0.00 lx, Max: 22.2 lx, Min/střední: 0.00, Min/Max: 0.00

## Výsledný plošný objekt 1

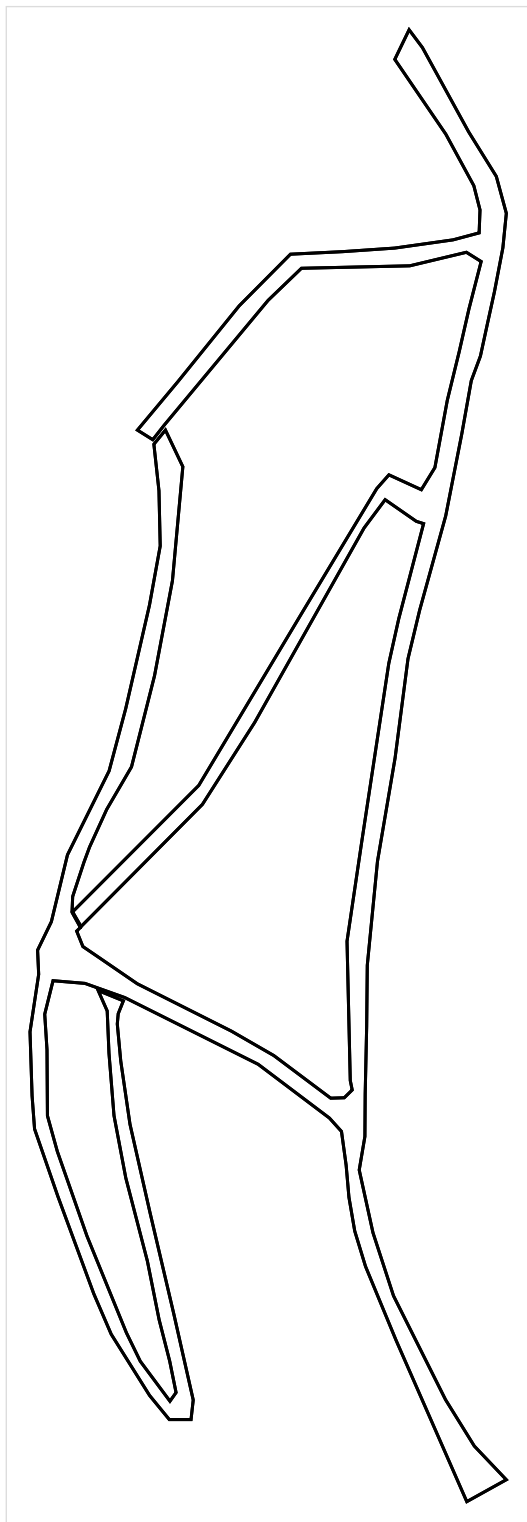


Měřítko: 1 : 2039

### Jas (Plocha)

Střední (skut.): 0.56 cd/m<sup>2</sup>, Min: 0.00 cd/m<sup>2</sup>, Max: 1.42 cd/m<sup>2</sup>, Min/střední: 0.00, Min/Max: 0.00

## Výsledný plošný objekt 1

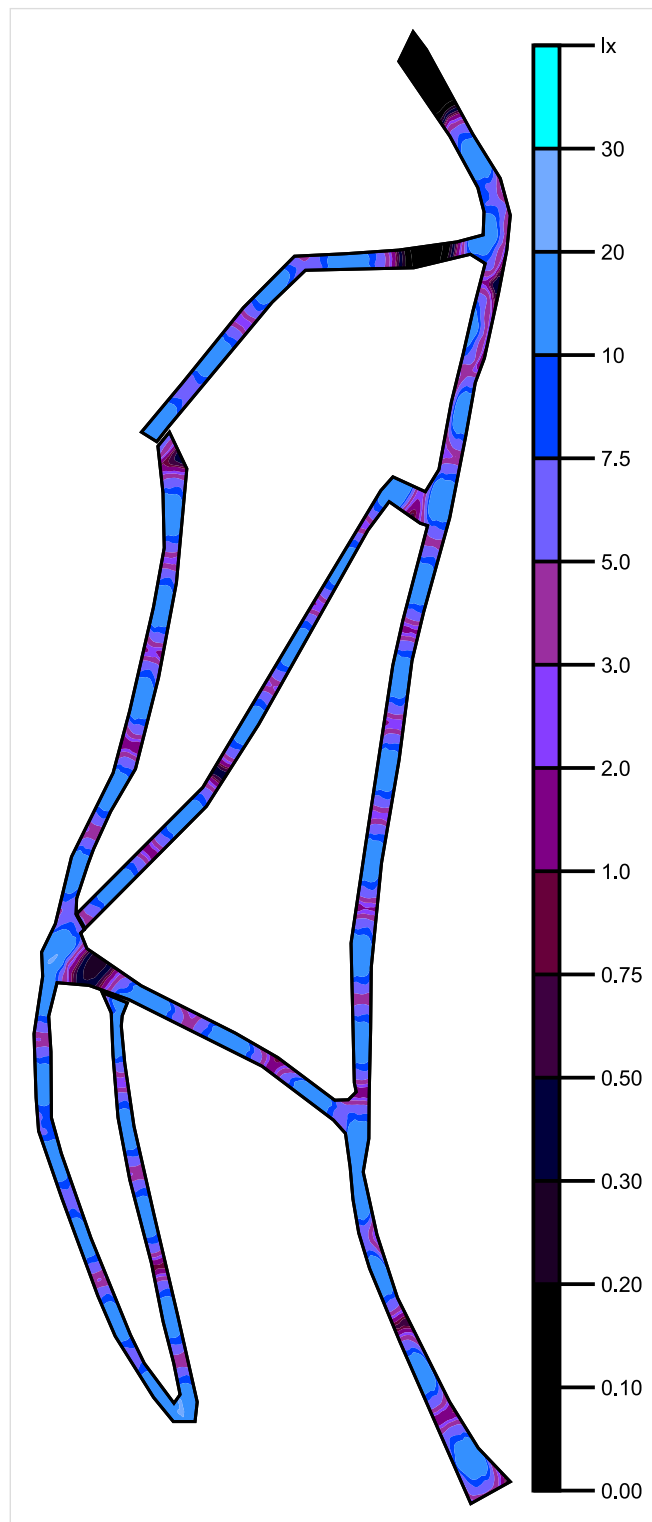


Měřítko: 1 : 2039

### Svislá intenzita osvětlení (Plocha)

Střední (skut.): 8.74 lx, Min: 0.00 lx, Max: 22.2 lx, Min/střední: 0.00, Min/Max: 0.00



## Výsledný plošný objekt 1

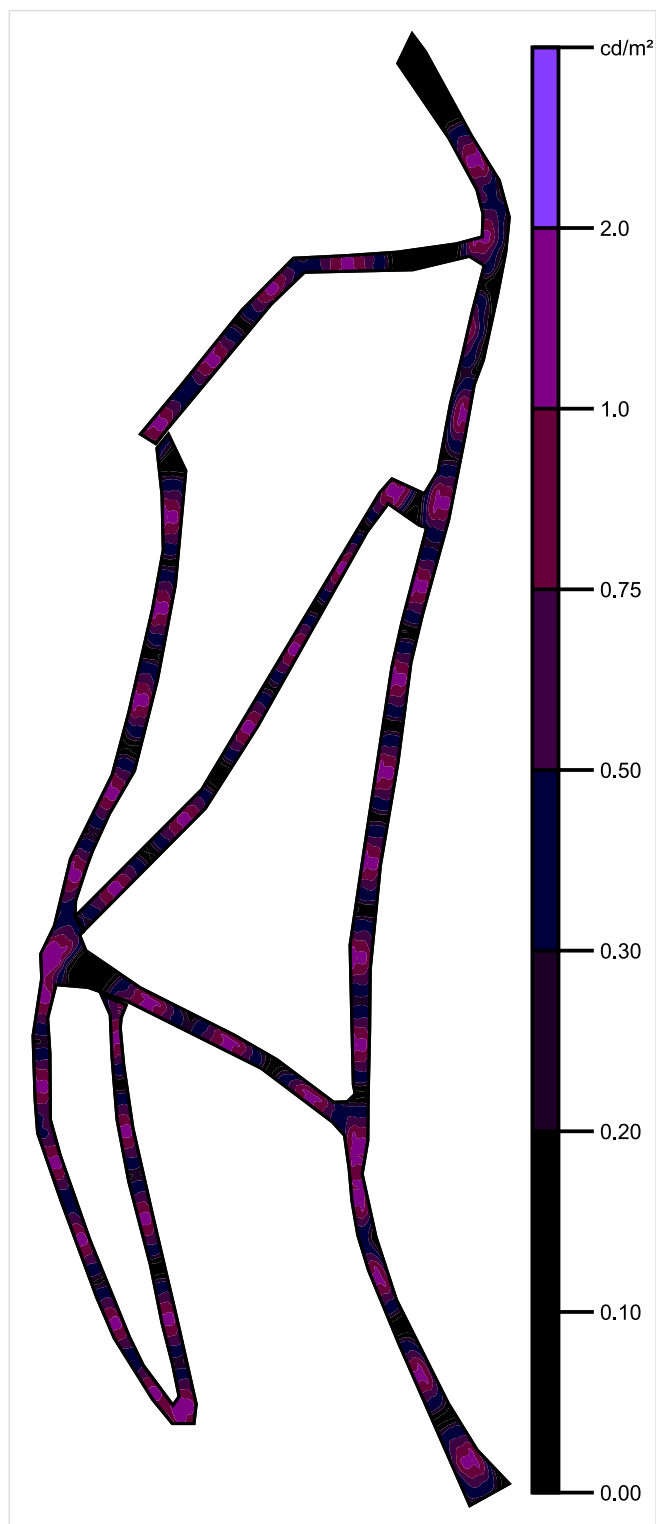

Měřítko: 1 : 2039

### Jas (Plocha)

Střední (skut.): 0.56 cd/m², Min: 0.00 cd/m², Max: 1.42 cd/m², Min/střední: 0.00, Min/Max: 0.00