



Řez D- D´ m 1:50

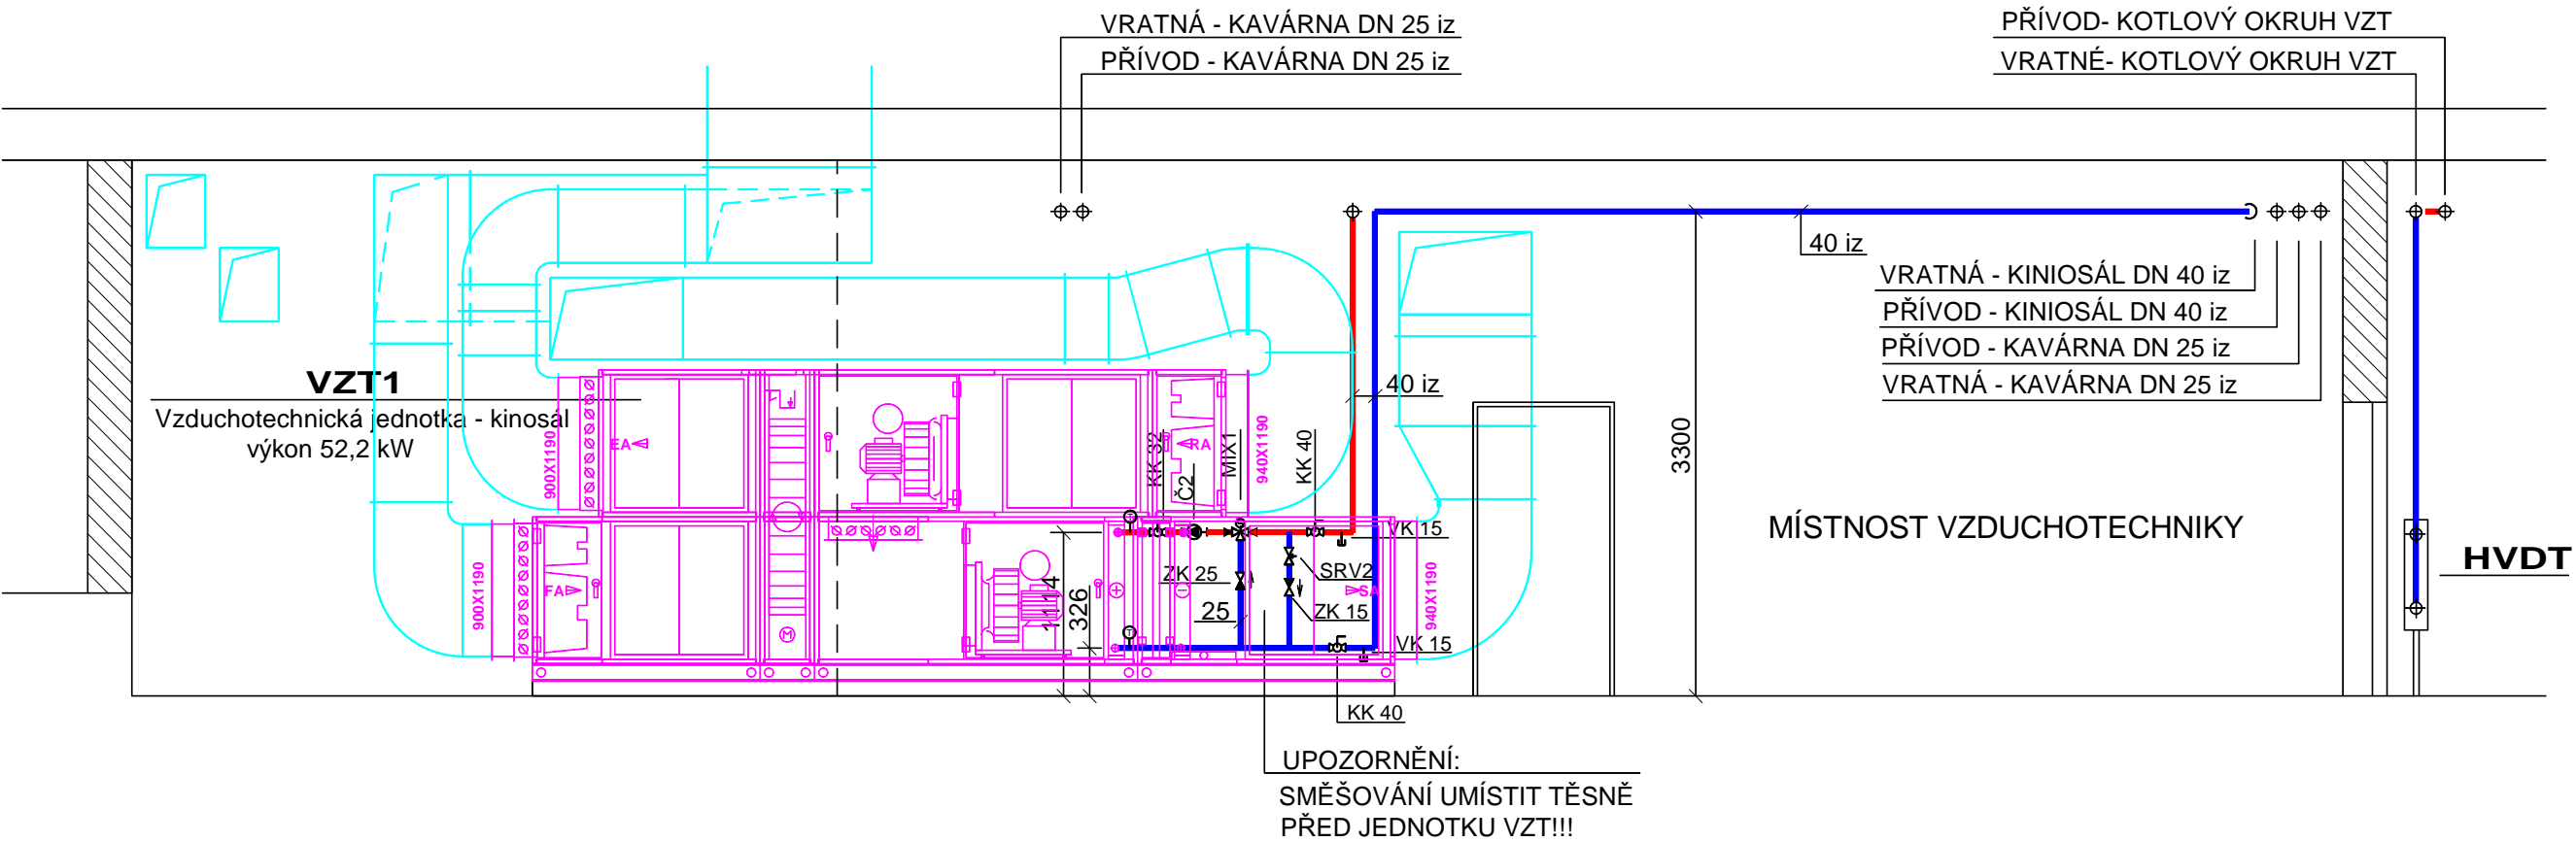

Řez E- E´ m 1:50

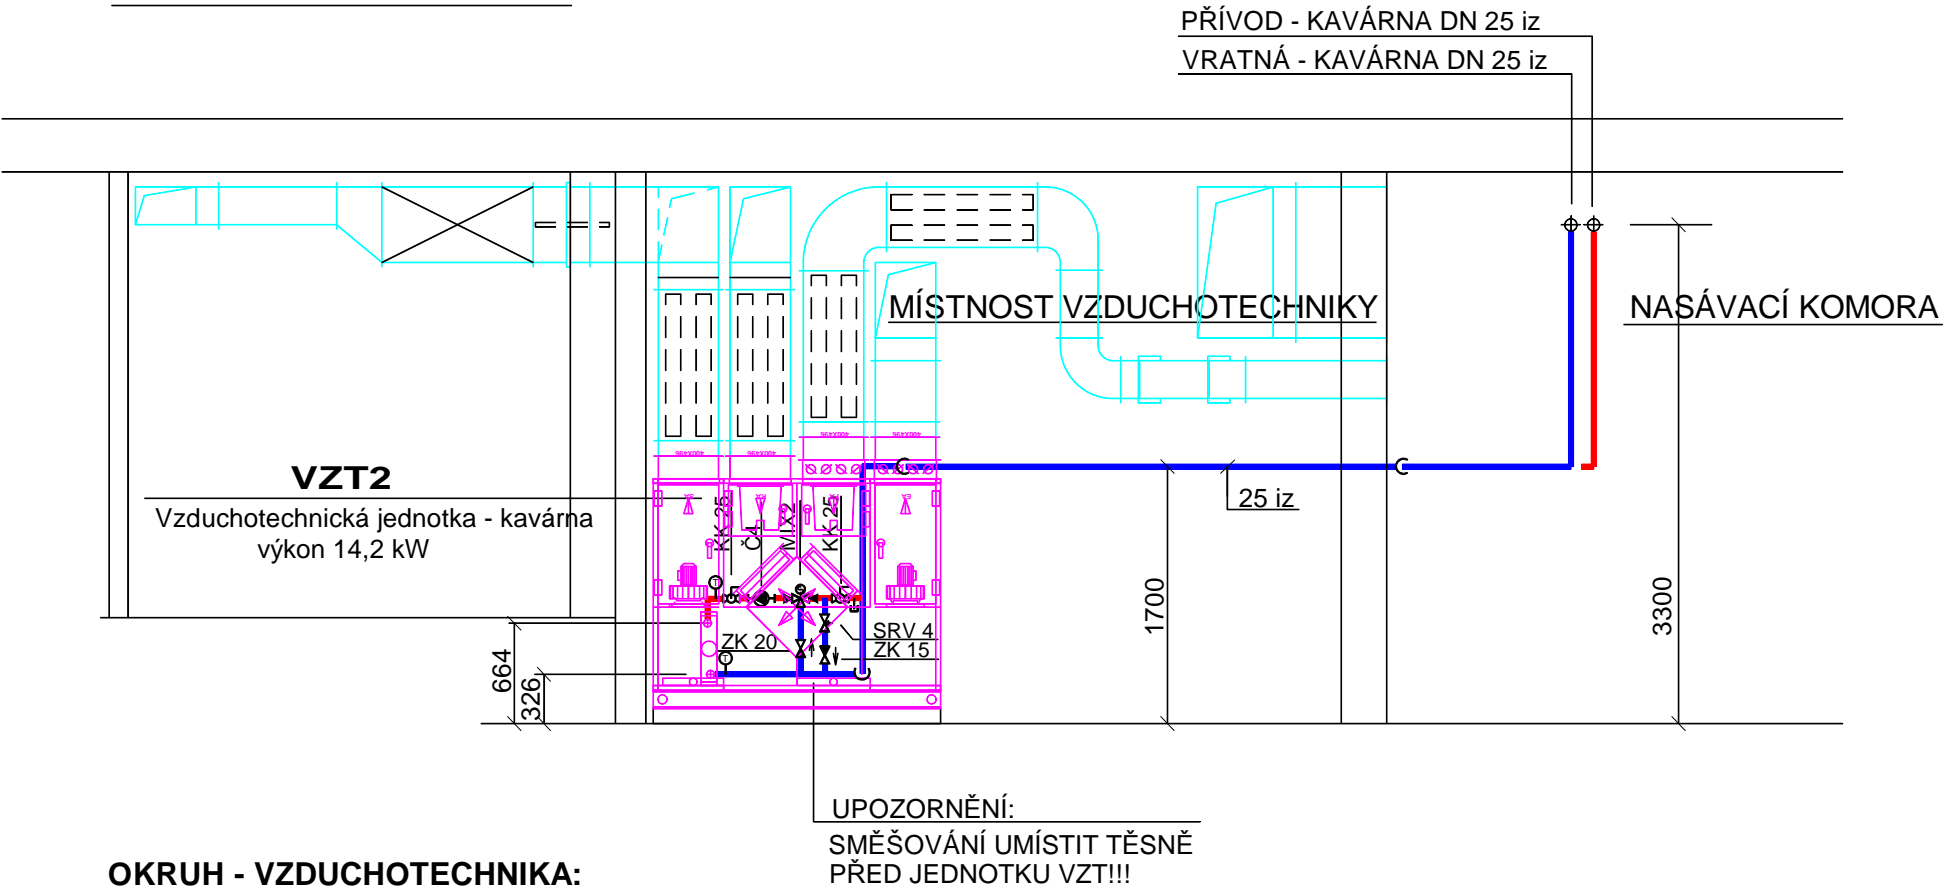

Legenda potrubí:

- přívodní potrubí - 75° C
- vratné potrubí - 55° C

VZT. JEDNOTKA - KINOSÁL:

- připojení pravé DN 32
- celkový výkon 52,2 kW
- teplotní spád 75/55 C
- průtok 2240 kg/hod
- tlaková ztráta 1,7 kPa

VZT. JEDNOTKA - KAVÁRNA:

- připojení pravé DN 15
- celkový výkon 14,2 kW
- teplotní spád 75/55 C
- průtok 613 kg/hod
- tlaková ztráta 3,1 kPa

OKRUH - VZDUCHOTECHNIKA:

VĚTEV - KINOSÁL

- Č1 oběhové čerpadlo - WILO STRATOS 30/1-6, DN 32, 230 V
- Č2 oběhové čerpadlo - WILO STRATOS 30/1-6, DN 32, 230 V
- SRV1 smyčkový regulační ventil OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN 32
- SRV2 smyčkový regulační ventil OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN 15
- MIX1 třicestná směšovací armatura se servopohonem SIEMENS VXP 45.25 - 10, kvs = 10, DN 25

VĚTEV - KAVÁRNA

- Č3 oběhové čerpadlo - WILO STRATOS PICO 25/1-6, DN 25, 230 V
- Č4 oběhové čerpadlo - WILO STRATOS PICO 25/1-6, DN 25, 230 V
- SRV3 smyčkový regulační ventil OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN 20
- SRV4 smyčkový regulační ventil OVENTROP HYDROCONTROL VTR DN 15
- MIX2 třicestná směšovací armatura se servopohonem SIEMENS VXP 45.20 - 4, kvs = 4, DN 20

Název akce:		KOTELNA - KINO LUNA		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885		
		ŠPIČÁK č.p. 134 - ČESKÝ KRUMLOV				
Investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov					
Archivní číslo:	71 - 2013			Měřitko:	1:50	Výkres:
Výkres:	D.1.4.1. Strojně - technologická část ŘEZ D-D´, E-E´ (míst. vzduchotechniky)			Datum:	prosinec 2013	D.1.4.1.7
				Zodp.projektant:	Vaněčková	
				Kreslila:	Ing. Burdová	
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provedení stavby					