


# Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

## HVDT II

měřítko 1:10

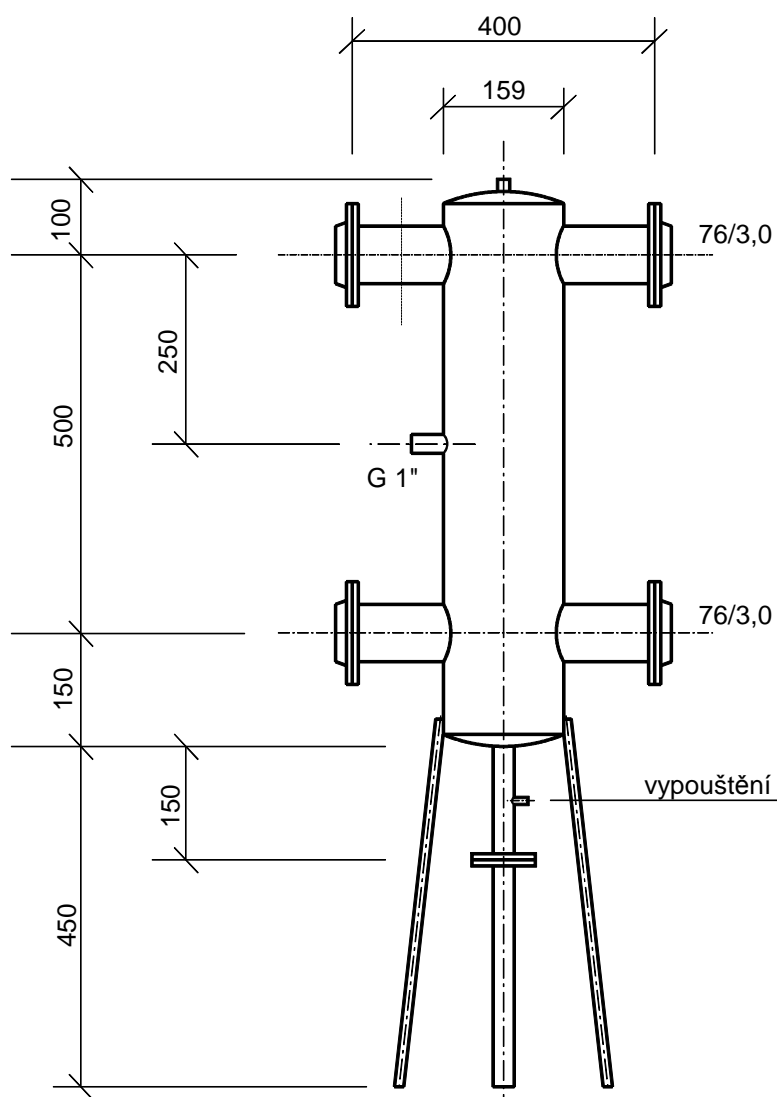

### Popis funkce HVDT - instalací HVDT se zajistí:

- přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy se vyruší
- oddělí se otopná soustava bez zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu
- průtok vody kotlovým okruhem není ovlivněn otopnou soustavou

Název akce:		<div>Marie Vaněčková</div> <div>Lipová 157, 381 04 Český Krumlov</div> <div>mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791</div> <div>e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz</div> <div>IČ: 41904885</div>		
<div>KOTELNA - KINO LUNA</div> <div>ŠPIČÁK č.p. 134 - ČESKÝ KRUMLOV</div>				
Investor:				
Město Český Krumlov				
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov				
Archivní číslo:	71 - 2013	Měřítko:	1:10	Výkres:
Výkres:	<div>D.1.4.1. Strojně - technologická část</div> <div>Hydraulický vyrovnávač dynam. tlaků</div>	Datum:	prosinec 2013	
		Zodp.projektant:	Vaněčková	
		Kreslila:	Ing. Burdová	
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby				