


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)

VODOVOD


v živičné komunikaci

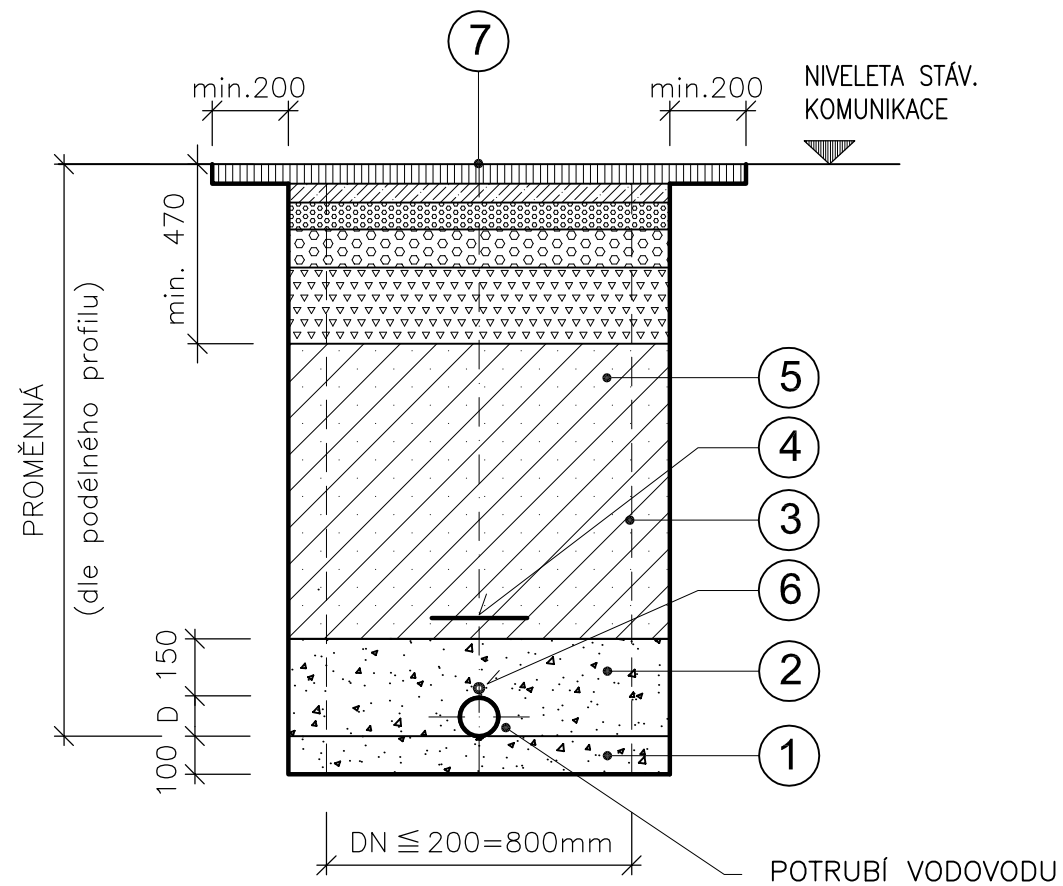

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

úsek v živičné komunikaci

úsek v živičném chodníku

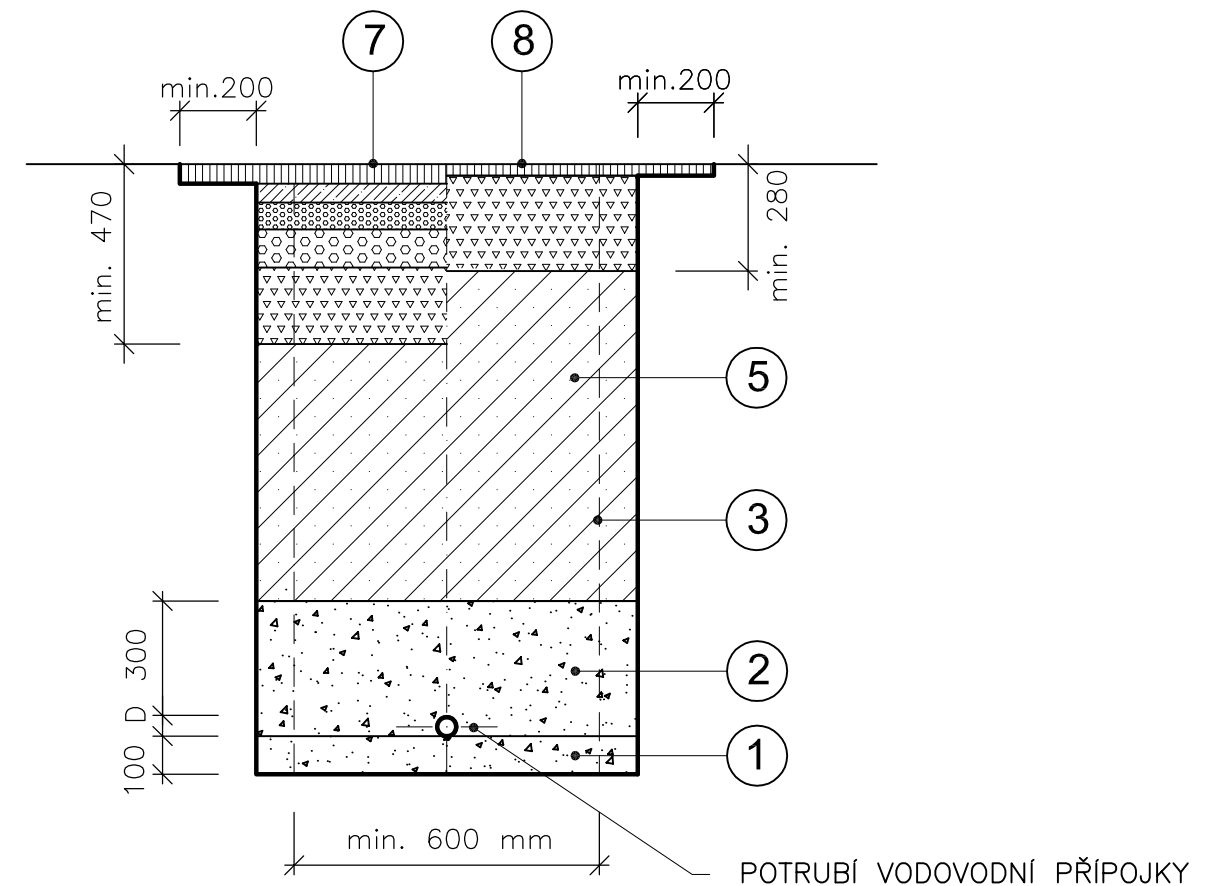

LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (vodovod)
5	ZÁSYP VÝKOPU : BETONOVÝM RECYKLÁTEM, PŘÍPADNĚ VYTĚŽENOU ZEMINOU BUDE–LI VHODNÁ (HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH tl. 150 mm)
6	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 6 mm ²
7	SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE (VIZ. TABULKA VZOROVÁ SKLADBA)
8	SKLADBA ŽIVIČNÉHO CHODNÍKU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Upozornění : SOUČÁSTÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV JE ZPĚTNÉ OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ
V MÍSTĚ PŘEPOJOVÁNÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK.

Vzorová skladba komunikace MK :

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ABS III	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ	ACL 22+ (ABVH III)	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	OKS I (ACP16)	70 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	OK II (ACP22)	100 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ	PI, EK	0,80 kg/m ²
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm
SKLADBA CELKEM		470 mm

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.KRUMLOV, ul. Na Svahu - obnova vodovodu a přípojek	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2019 Č.zakázky : 2-911-13-PS
Název výkresu :	Vzorové uložení potrubí	Č.výkresu : D.3