



Příloha č. 1 – Přehledná situace ČOV

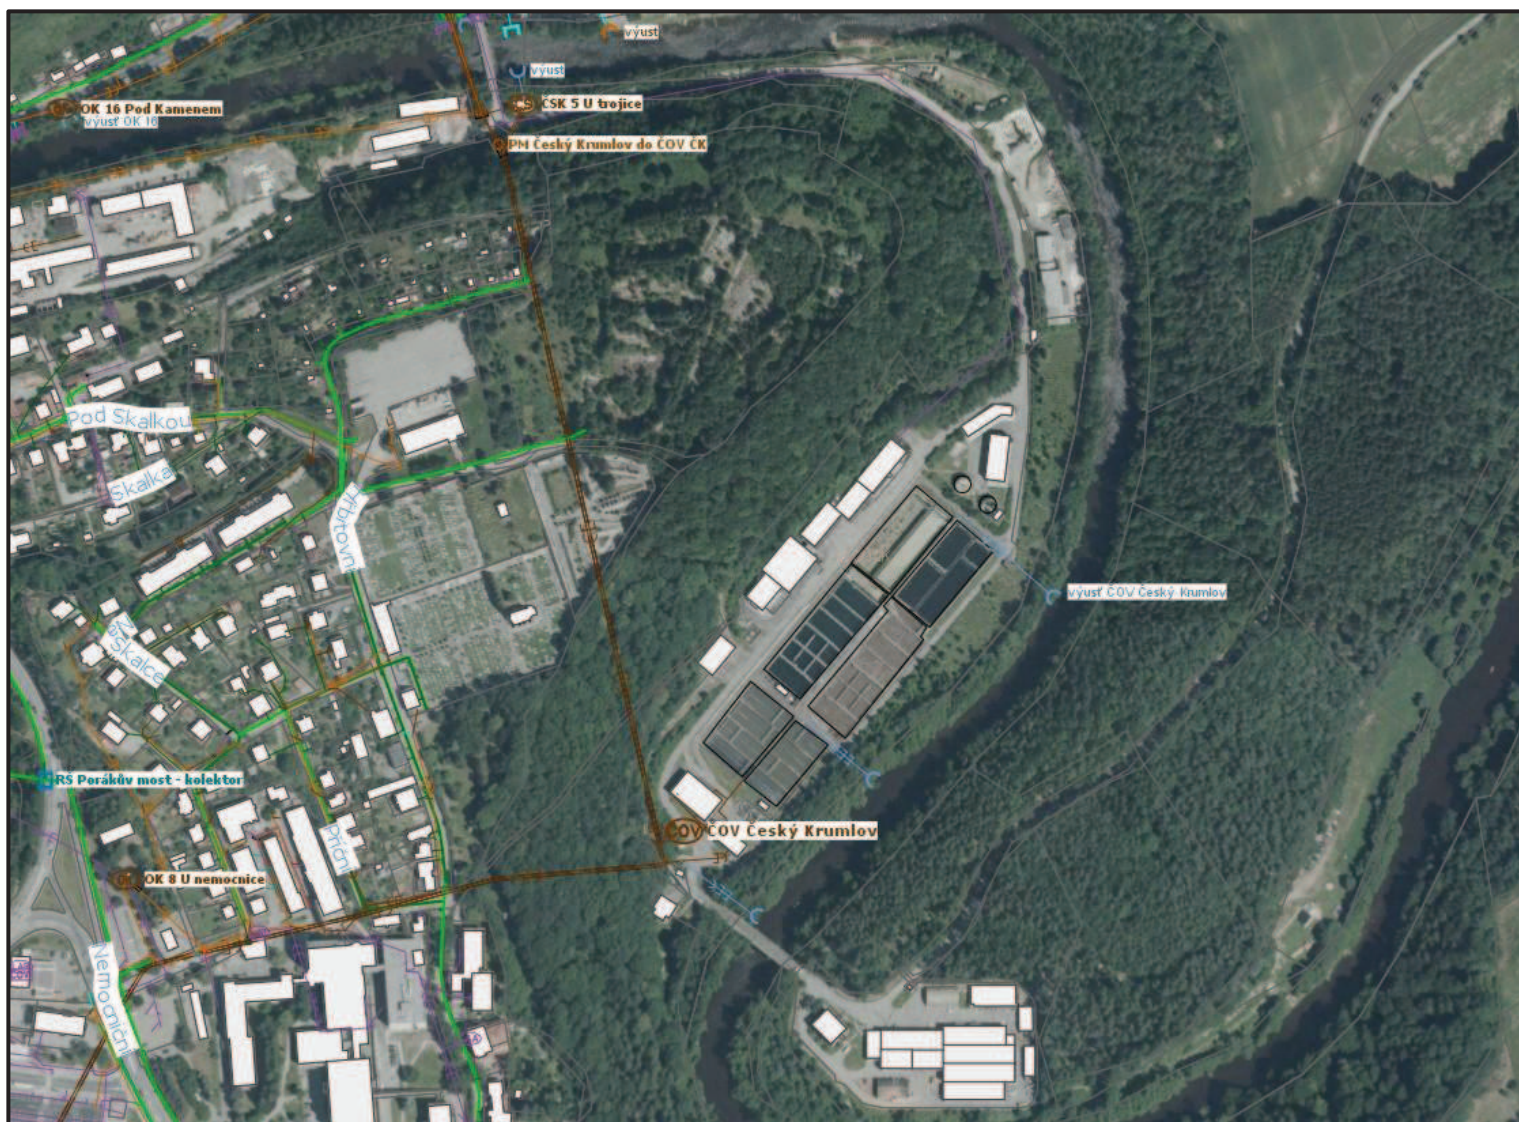


Příloha č. 2 – Schéma ČOV

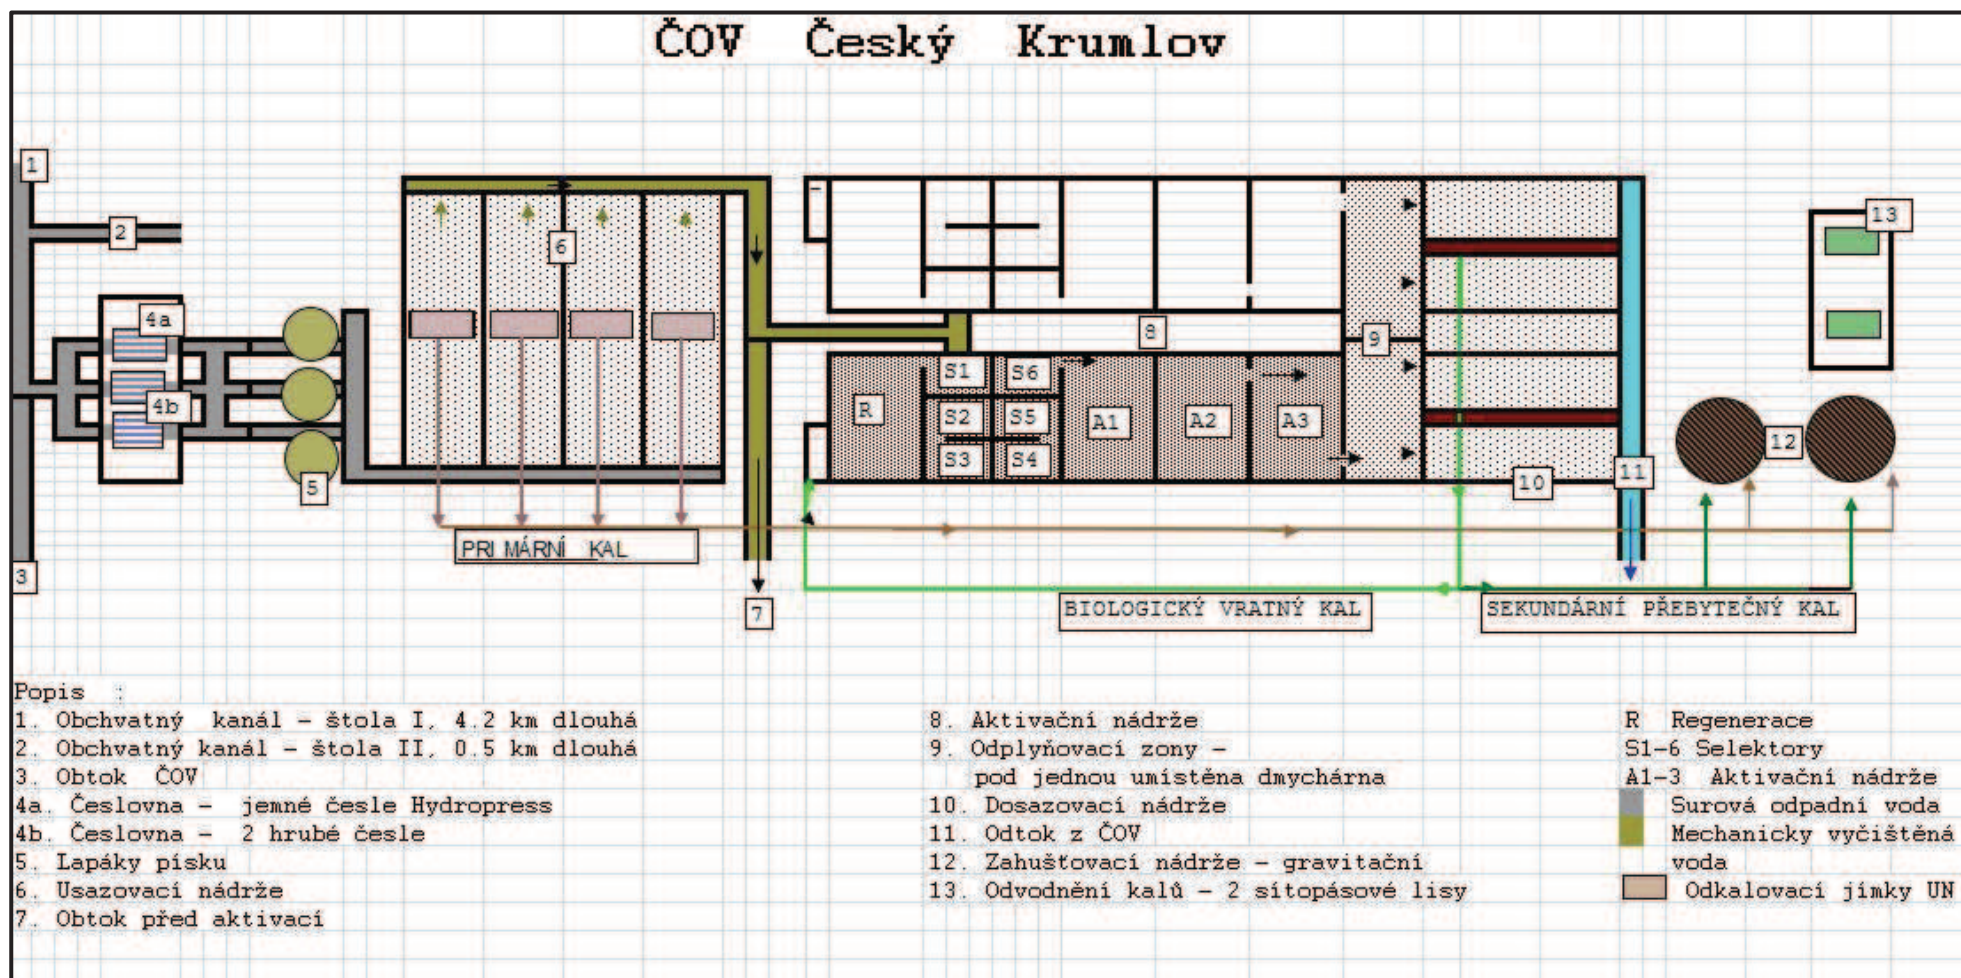


Příloha č. 3 – Mapa ČOV Český Krumlov s vyznačením úprav pro přístup veřejnosti


MAPA KANALIZACE ČOV

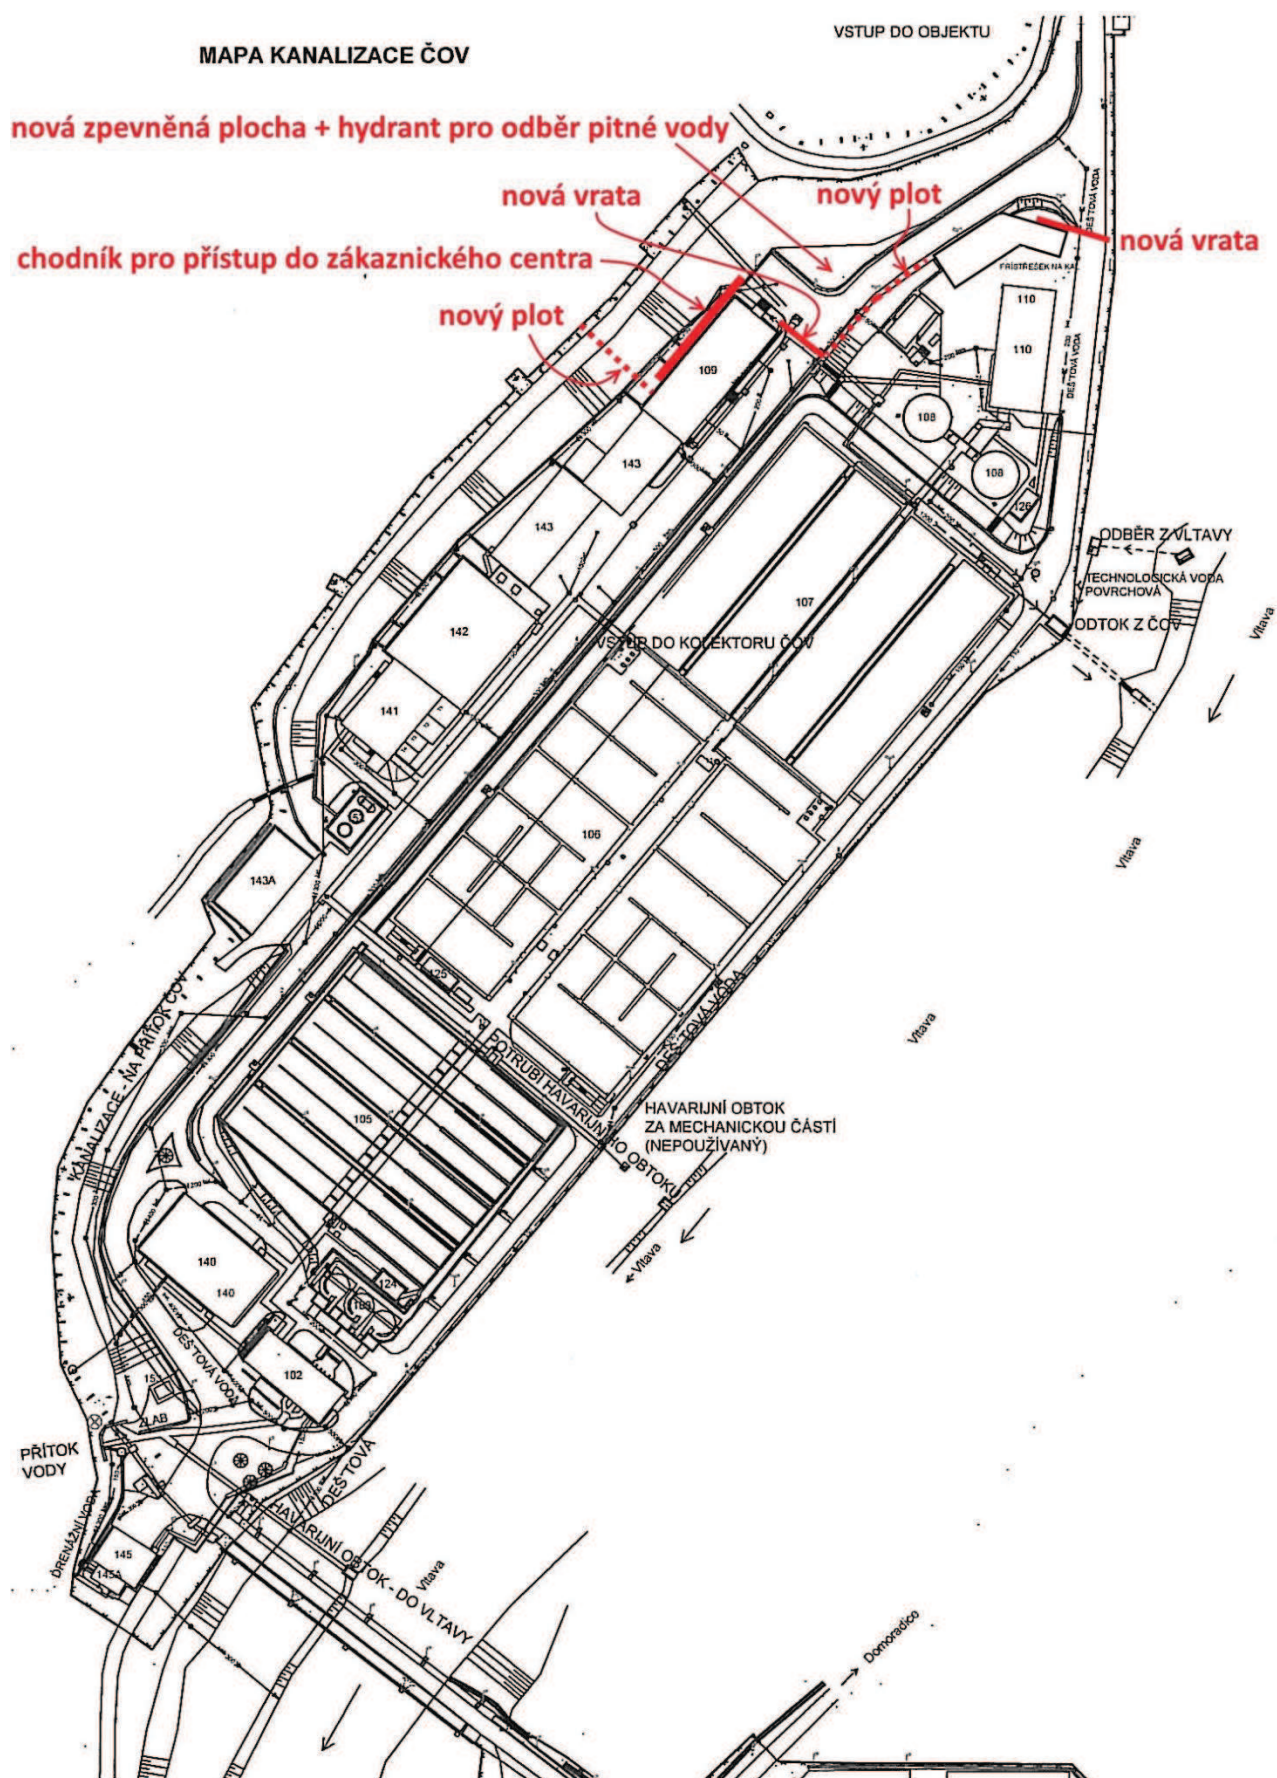


Příloha č. 4 – Provozní budova – suterén – dispozice

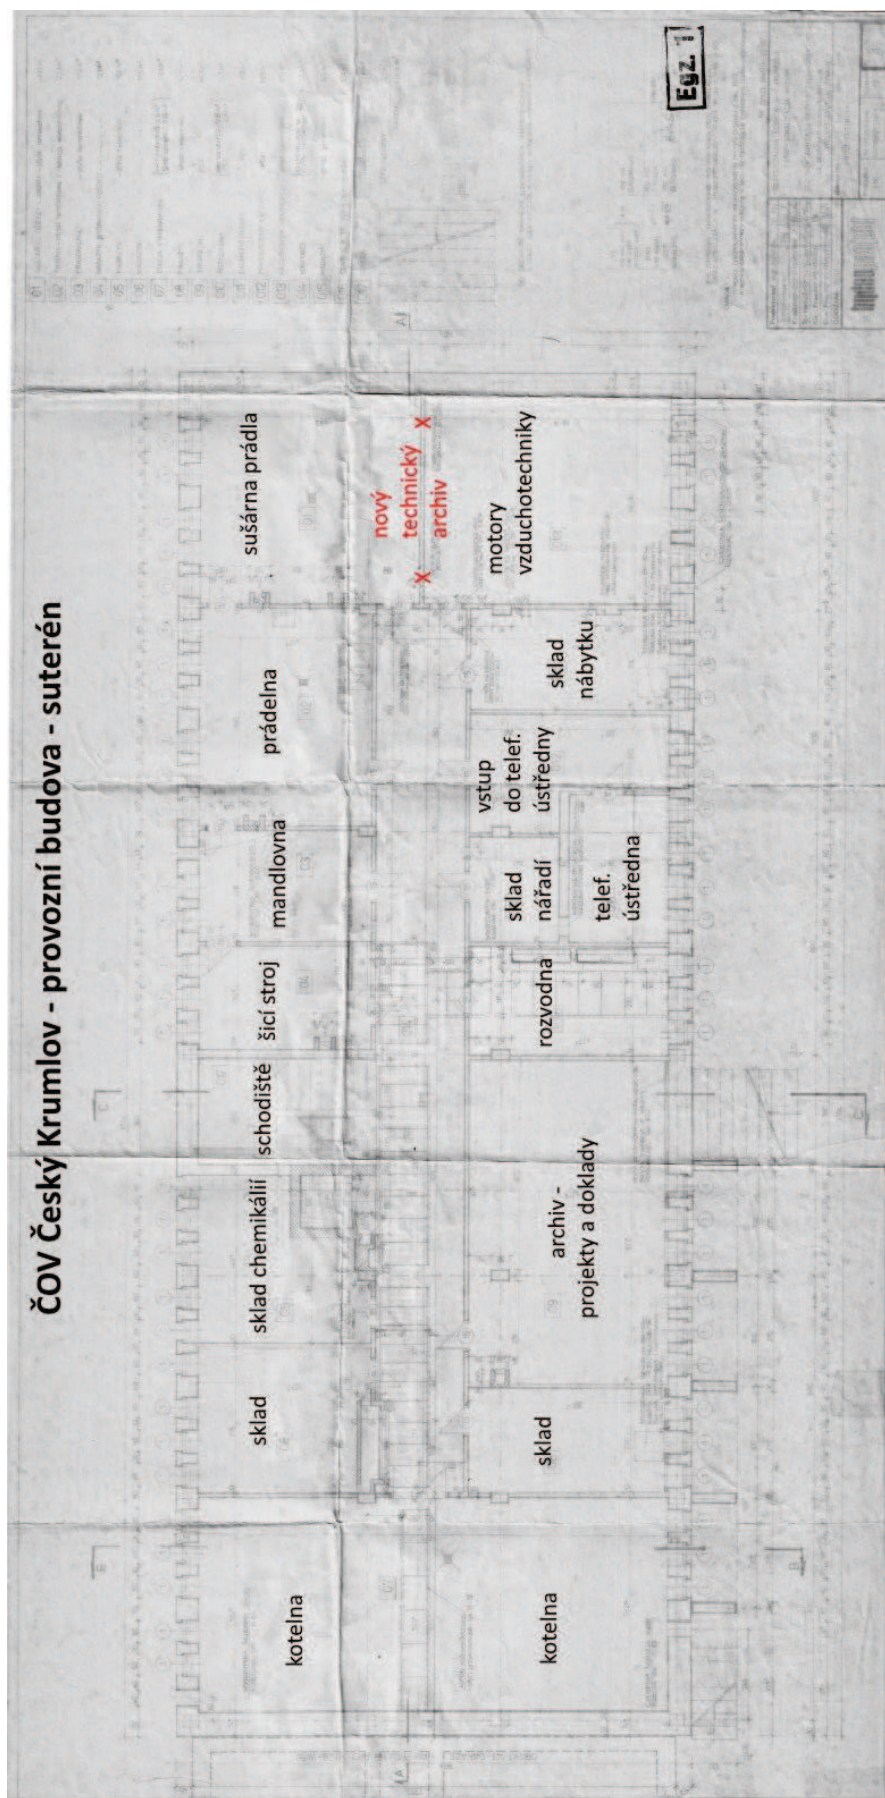

Příloha č. 5 – Provozní budova – přízemí – dispozice

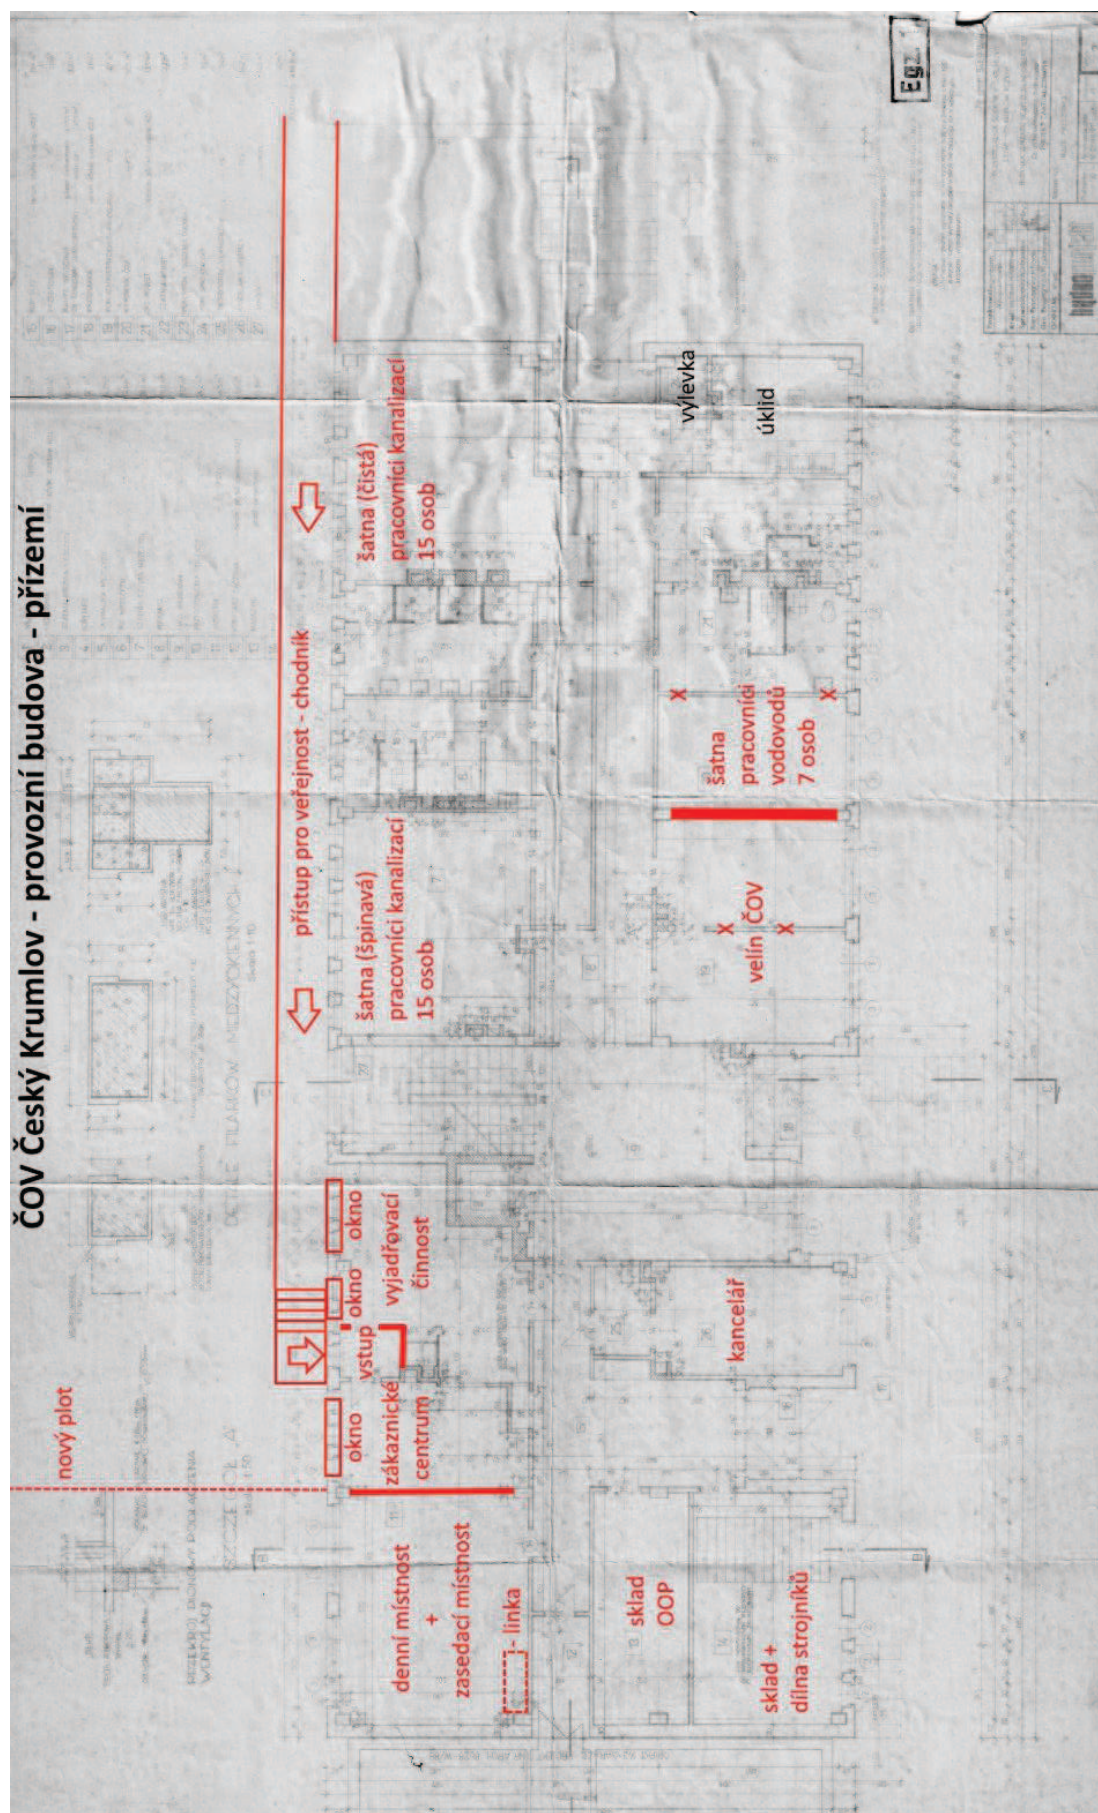

Příloha č. 6 – Provozní budova – 1. patro – dispozice

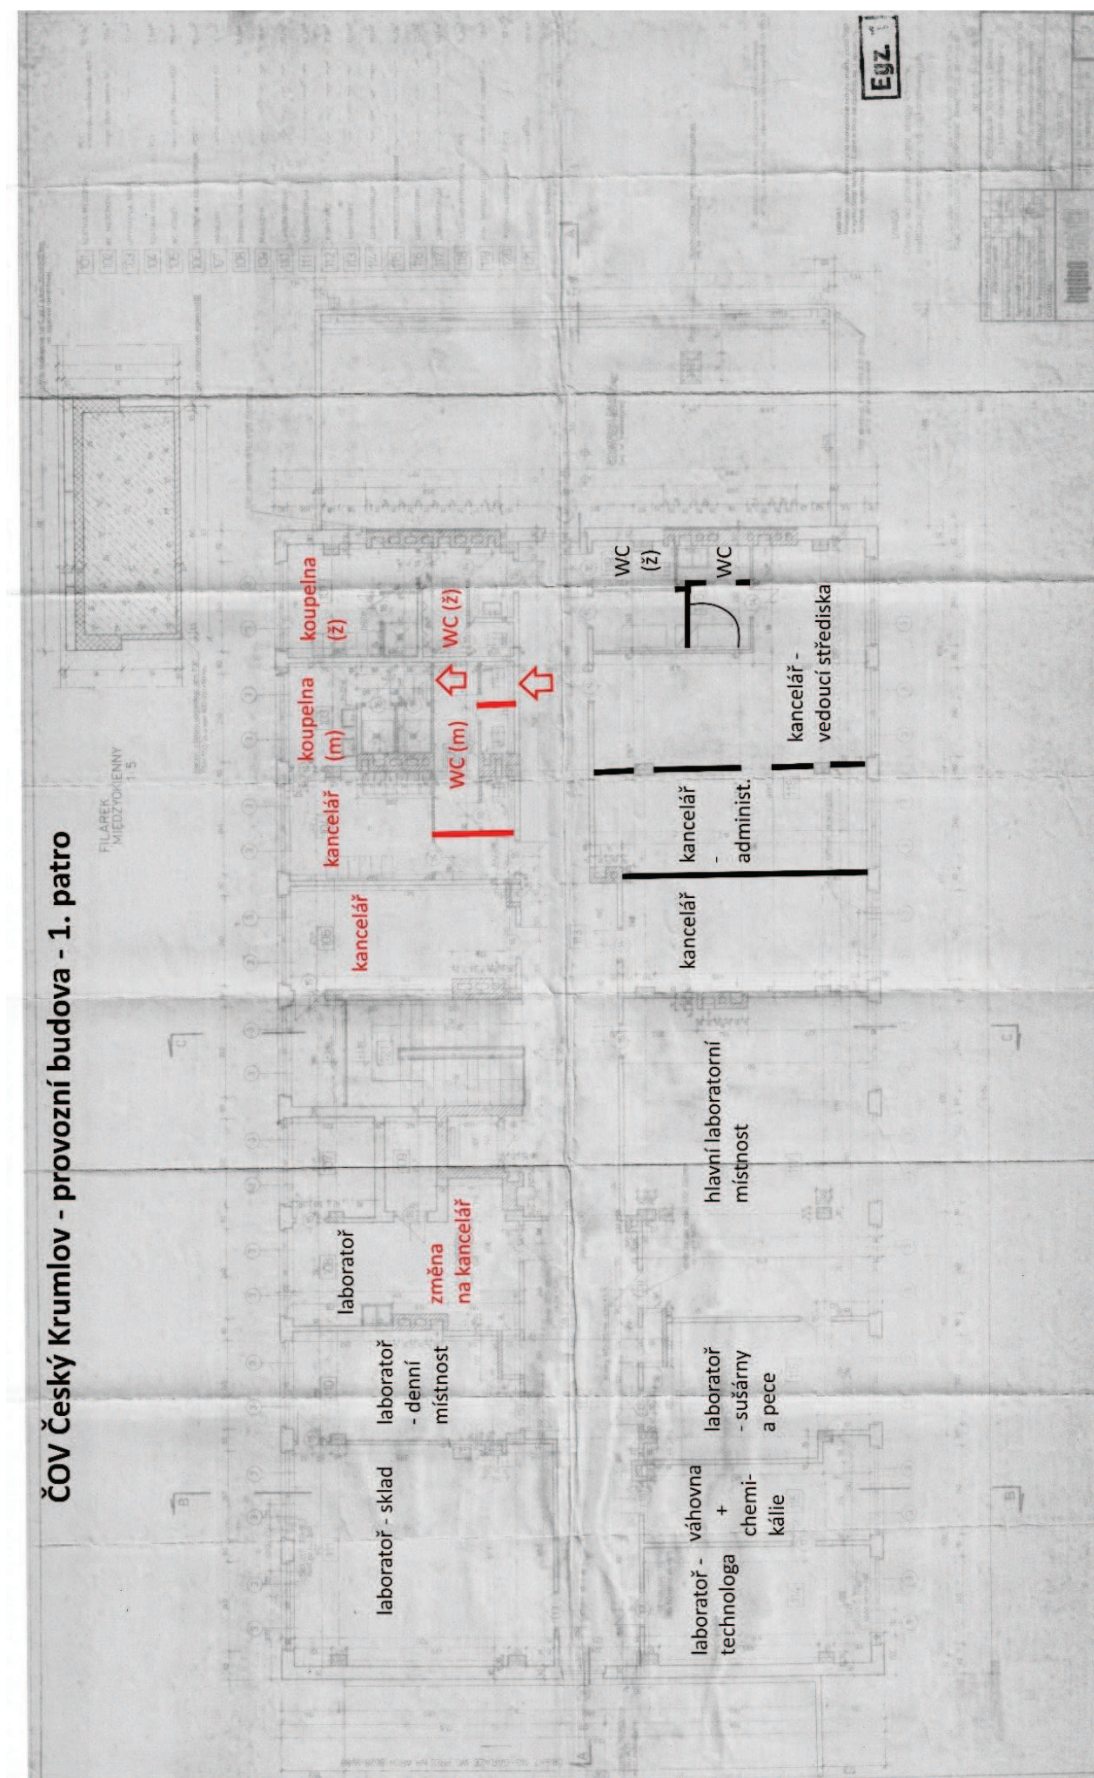



KUJCP016RWQQ

KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

č.j.: KUJCK 2630/2013/OZZL
sp. zn: OZZL/31298/2012/rybkova

Datum: 21.1.2013

vyřizuje: Ing. Helena Rybková

telefon: 386 720 733



ROZHODNUTÍ

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 107 písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, společnosti

ČOV Český Krumlov s.r.o., Český Krumlov, Horní Brána 509, PSČ 381 01, IČO: 28160363

povoluje dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod Český Krumlov, v kraji Jihočeském, okrese Český Krumlov, obci Český Krumlov, v k.ú. Český Krumlov, na pozemku p.č. 1526/1 dle KN.

Druh odpadních vod vypouštěných do vod povrchových:

Městské odpadní vody

Charakteristika výrobní činnosti a její označení podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

37.00 činnosti související s odpadními vodami

Určení místa výpusti:

Vltava, ř.km. 279,3, v čhp. 1-06-01-186, ID útvaru 11549000, název útvaru Vltava po soutok s tokem Malše, v k.ú. Český Krumlov, orientačně podle souřadnic v S-JTSK: X:1182259, Y:768627

Povolení se vydává na dobu do 31.12.2022.

Povolení se vydává v následujícím rozsahu a za následujících podmínek a povinností:

1. Stanovené emisní limity:

Ukazatel	mg/l – hodnota „p“	mg/l – hodnota „m“	t/rok
BSK ₅	20	40	100
CHSK _{Cr}	90	130	600
NL	25	50	90
	mg/l – průměr	mg/l – hodnota „m“	
N _{celk}	15	20	60
P _{celk}	1	3	8,5

2. Maximální objem vypouštěných odpadních vod:

max. 1000 l/s

max. 1 000 000 m³/měsíc

max. 8 500 000 m³/rok

3. Četnost odběru vzorků: 26 x ročně

Typ vzorku: 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoků úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

Místo odběru: na odtoku z ČOV v prostoru měrného objektu

Měření objemu: kontinuálně ultrazvukovým průtokoměrem MULTIRANGER PLUS s registrací průtoku

4. Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny ve stanovených ukazatelích znečištění podle příslušné technické normy.

5. Protokoly o výsledcích rozborů a údaje o měřeném objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let.

Vyhodnocení bude provedeno tabelárně. V tabulce budou uvedeny tyto hodnoty:

Všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období, objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období.

6. Výsledky měření budou předány vodoprávnímu úřadu, Českému hydrometeorologickému ústavu a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

Odůvodnění

Dne 17.12.2012 obdržel Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný vodoprávní úřad, žádost společnosti ČOV Český Krumlov s.r.o., Český Krumlov, Horní Brána 509, PSČ 381 01, IČO: 28160363, o povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod Český Krumlov.

Vodoprávní úřad písemností č.j. KUJCK 88/2013/OZZL ze dne 3.1.2013 oznámil zahájení vodoprávního řízení v předmětné věci s tím, že účastníci mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k jeho podkladům, doložené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Zároveň krajský úřad oznámil, že po uplynutí lhůty – 18.1.2013 rozhodne. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Podkladem rozhodnutí vodoprávního úřadu byly:

Žádost předložená v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 65330/2012-143 ze dne 11.12.2012

Krajský úřad je příslušným vodoprávním úřadem podle § 107 písm. k) vodního zákona, protože rozhodnutí se týká povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečištění o velikosti 65 124 ekvivalentních obyvatel. Projektovaná kapacita čistírny je 460 000 ekvivalentních obyvatel. Pro stanovení emisních limitů ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod byla kapacita čistírny odpadních vod stanovena jako zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel vypočtené z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod, s výjimkou neobvyklých situací.

Vodoprávní úřad při stanovení emisních limitů použil k výpočtu kombinovaným způsobem program KOMJAK v.20100111. Žadatelem navržené emisní limity jsou v souladu s emisními limity vypočtenými kombinovaným způsobem kromě ukazatele P_{celk} v nejbližším profilu MPJCHMI_1041 Břežl. U ukazatele P_{celk} byly limity stanoveny podle dosažitelných hodnot koncentrací pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití a proto vodoprávní úřad povolil hodnoty ukazatelů tak, jak byly navrženy žadatelem.

Vodoprávní úřad po provedeném vodoprávním řízení dospěl k názoru, že lze vydat povolení v požadovaném rozsahu a za stanovených podmínek v souladu s vodním zákonem a nařízením vlády, a proto vodoprávní úřad žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy II v Českých Budějovicích a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podáním učiněným u Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Obdrží účastníci do vlastních rukou s případným následným využitím institutu „vložení do domovní schránky“:

1. ČOV Český Krumlov s.r.o., Český Krumlov, Horní Brána 509, PSČ 381 01
2. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 prostřednictvím závodu Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice (Ds)
3. Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov (Ds)

Na vědomí:

1. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Macharova 5, 702 00 Ostrava