
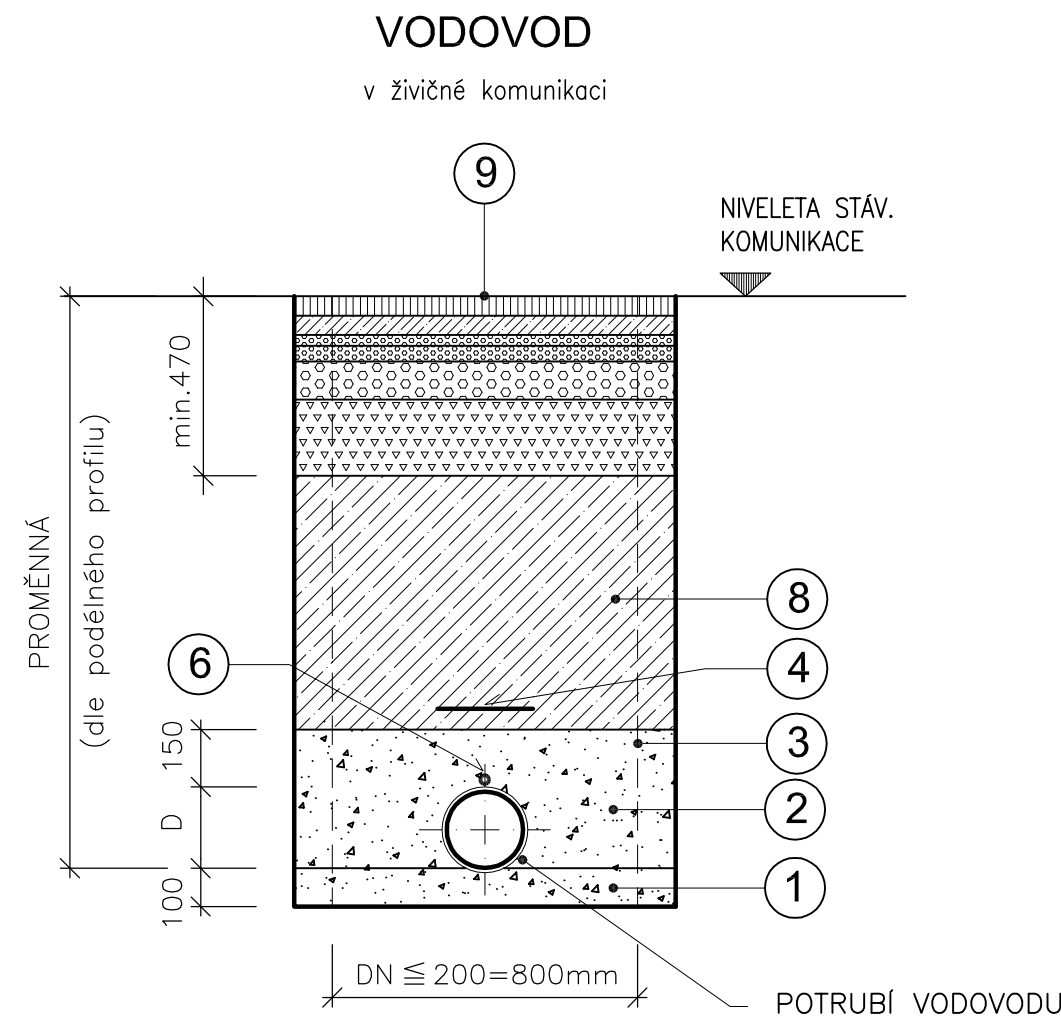


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)

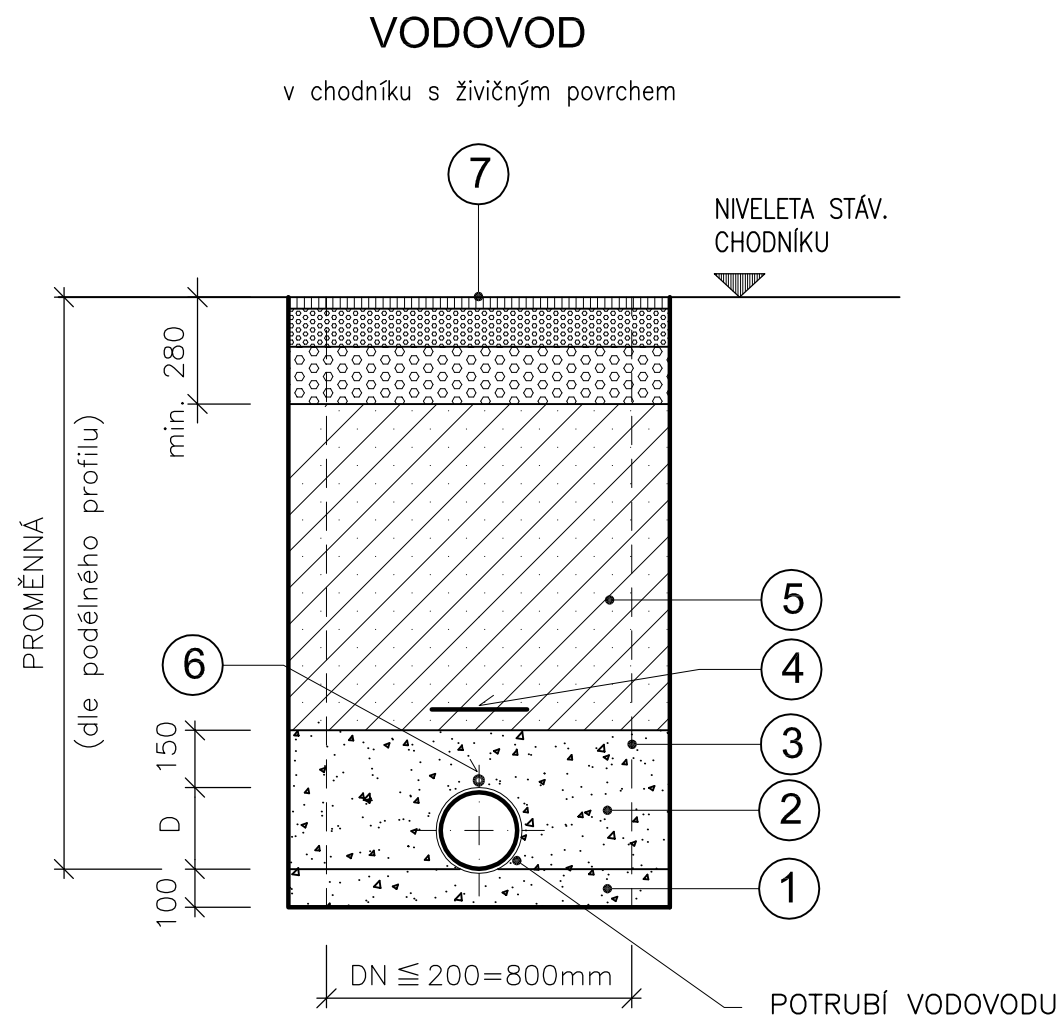

LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BILÁ (vodovod)
5	ZÁSYP VÝKOPU : VYTĚŽENOU ZEMINOU (hutnění po vrstvách tl. 150 mm)
6	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 6 mm ²
7	SKLADBA ŽIVIČNÉHO CHODNÍKU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
8	ZÁSYP VÝKOPU : BETONOVÝM RECYKLÁTEM (hutnění po vrstvách tl. 150 mm)
9	SKLADBA MÍSTNÍ KOMUNIKACE (VIZ. TABULKA VZOROVÁ SKLADBA)

Upozornění : SOUČASTÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV JE ZPĚTNÉ OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ.
U ZATRAVNĚNÝCH PLOCH BUDE ŘEŠENO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM.

Vzorová skladba komunikace MK : 9		
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ABS III	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ	ACL 22+ (ABVH III)	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	OKS I (ACP16)	70 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	OK II (ACP22)	100 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ	PI, EK	0,80 kg/m ²
ŠTĚRKODŘŤ	ŠD	200 mm
SKLADBA CELKEM		470 mm

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba : Č.Krumlov, ul. Na Svahu - přeložka vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2023 Č.zakázky : 2-307-05-PS
Název výkresu : Vzorové uložení vodovodu	Č.výkresu : D.5