


SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

- V KOMUNIKACI - VE VOLNÉM TERÉNU

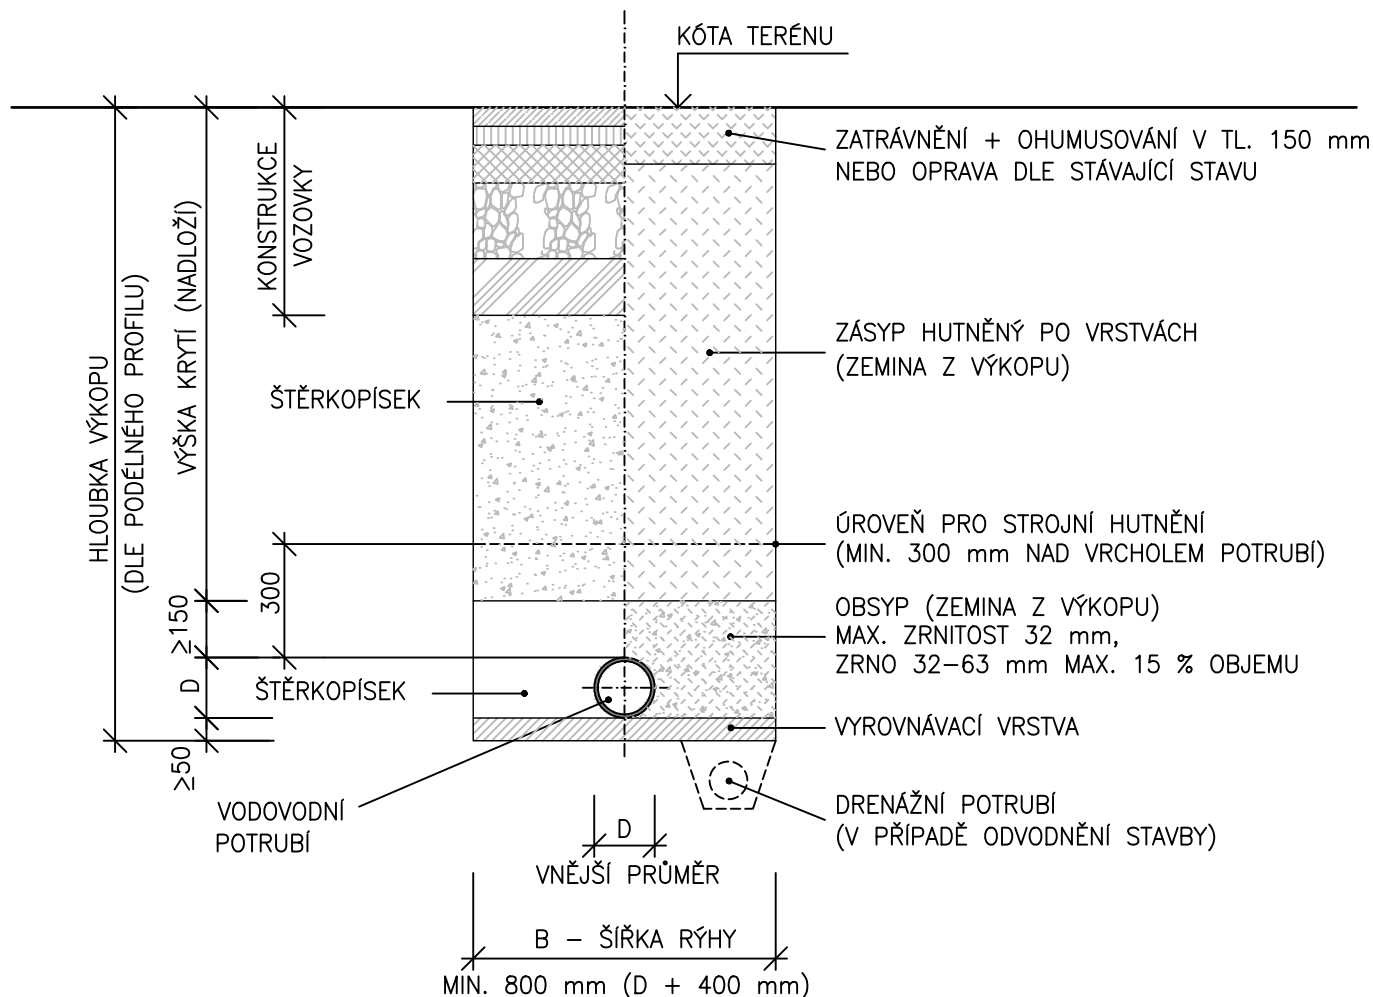

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA



PROJEKTANT ING. O.BALIHAR	VYPRACOVAL ING. O.BALIHAR	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
INVESTOR Město Český Krumlov nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		STUPEŇ	DPS
AKCE 30 bytových jednotek v bloku A17 Vyšný, Český Krumlov		DATUM	9/2024
VÝKRES SO 05 - SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ		Č. ZAKÁZKY	SP 2023/32
		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.4