



# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

(M 1:20)

ŽIVIČNÝ POVRCH

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

NEZPEVNĚNÝ TERÉN (ZATRAVNĚNÝ)

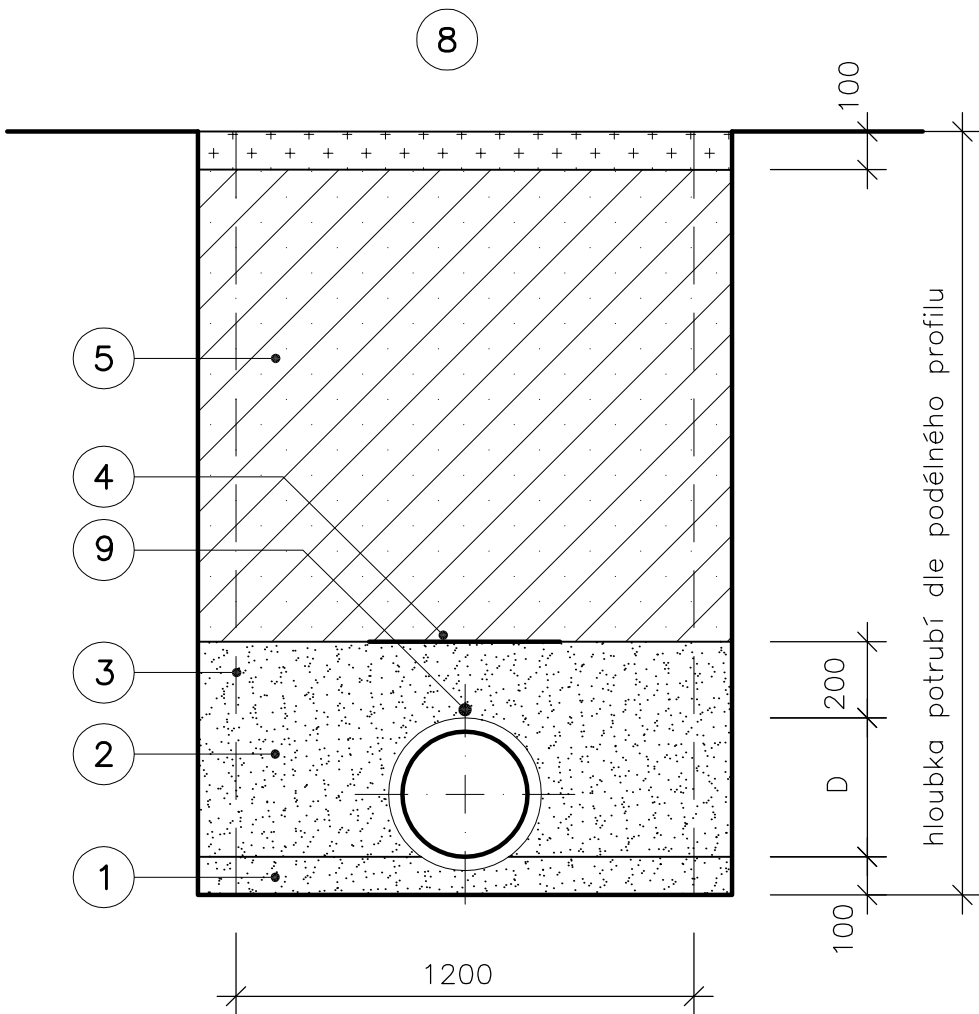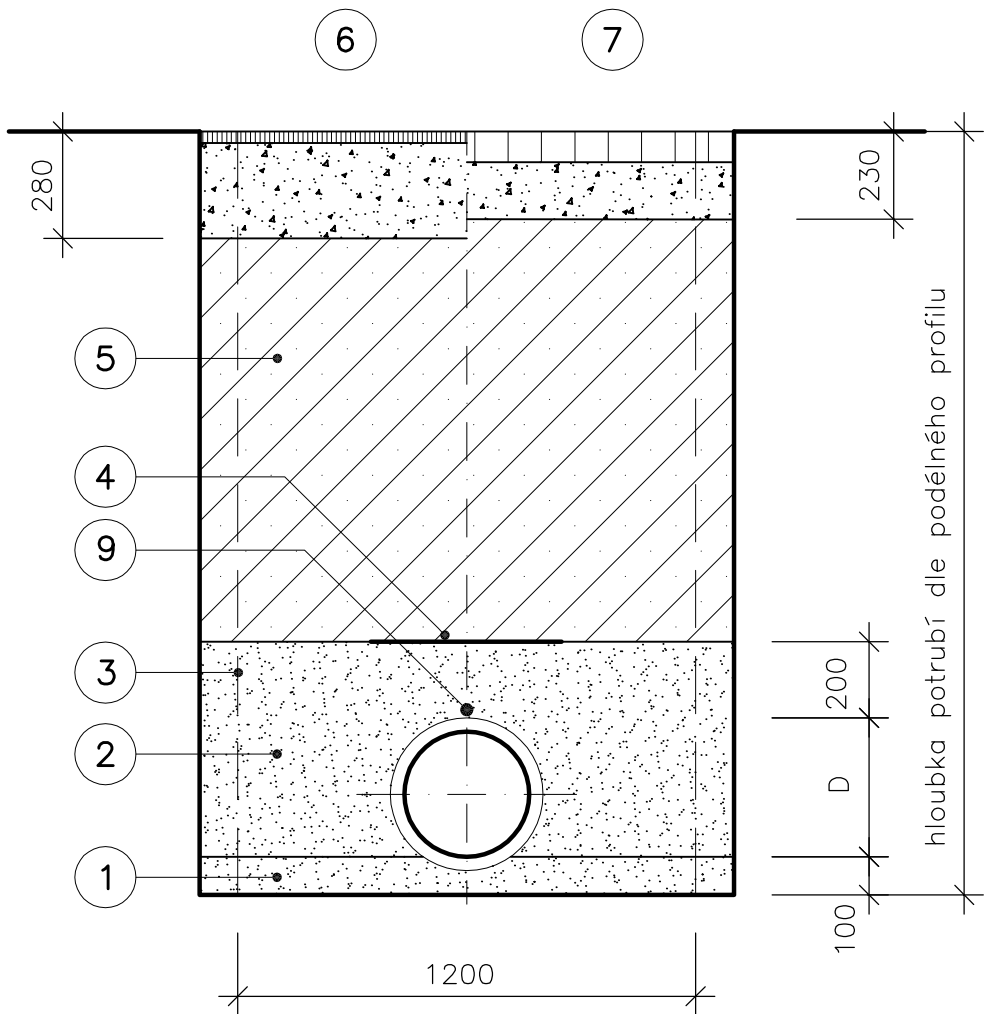

## LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (VODOVOD)
5	ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
6	CHODNÍK S ŽIVIČNÝM POVRCHEM : MIN. TL. 280 mm
7	CHODNÍK SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU : MIN. TL. 230 mm
8	OHUMUSOVÁNÍ V MIN. TL. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ
9	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm2, POPLASTOVANÝ

## POZNÁMKA:

Skladba úpravy chodníků je uvedena v technické zprávě (příloha D.1)

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.Krumlov, ul. Nemocniční - Kaplická obnova vodovodu DN 350	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 01.2025 Č.zakázky : 2-407-07-PS
Název výkresu :	Vzorové uložení vodovodu	Č.výkresu : D.4