


# ČESKÝ KRUMLOV - TS ČOV



ORMAZABAL typ GA blok 3K

AJA01	AJA02	AJA03
PŘÍVOD 1	PŘÍVOD 2	VÝVOD
TS NEMOCNICE	TR DOMORADICE	TS ČOV
ORMAZABAL GA 3K		

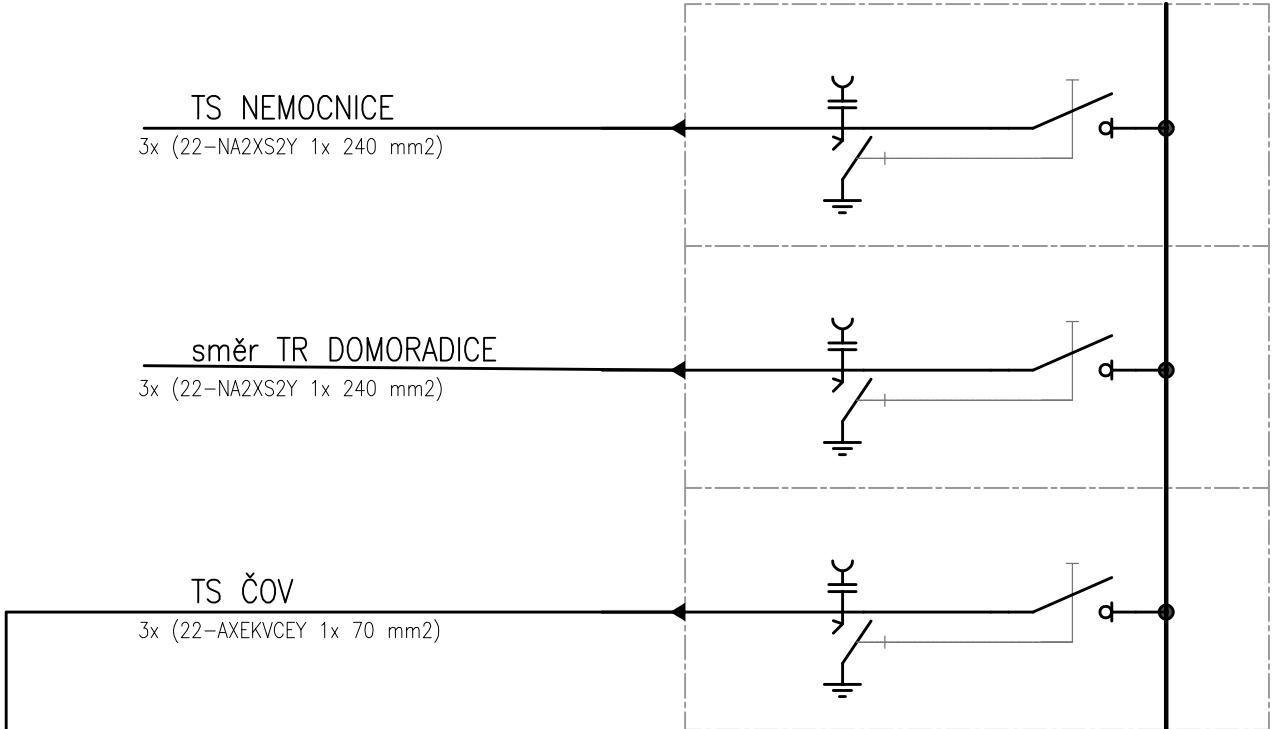

ORMAZABAL typ GAE sestava 1M5-1TS-1TS

AJB01	AJB02	AJB03
MĚŘENÍ	VÝVOD	VÝVOD
ORMAZABAL GAE1M524	NA TRAFO T3	NA TRAFO T4
ORMAZABAL GAE2TS		

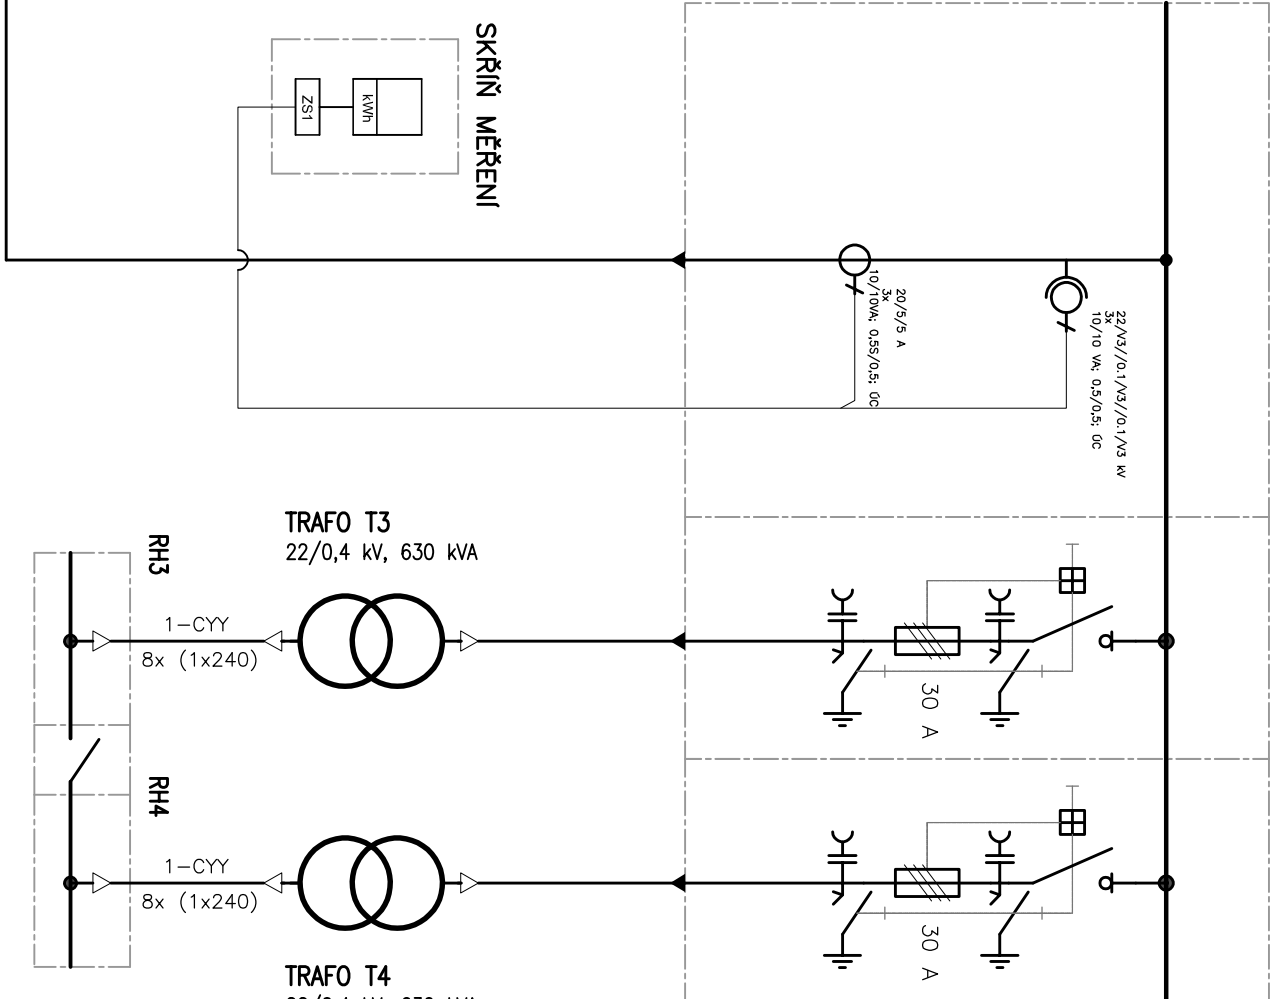

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ VN PODLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ – ZEMNĚNÍM V SÍTĚCH, KDE NENÍ PŘÍMO UZEMNĚN STŘED (UŽEL) – SÍŤ IT  
ZVŠŠENÁ – POSPOJOVÁNÍM (K UVEDENÍ NA STEJNÝ POTENCIÁL)

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ NN PODLE ČSN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTĚ TN  
ZVŠŠENÁ – POSPOJOVÁNÍM

FIRMA: <b>HZ-PARTNER s.r.o.</b> projektová a inženýrská organizace		VYPRACOVAL: ING. HANZLIK		DATUM: 7. 3. 2022		STUPĚŇ: DPS	
Jírovcova 24a 370 01 Č. Budějovice Tel.: 387 002 134 E-mail: hz-hanzlik@ppp-projekt.cz		OKRES: ČESKÝ KRUMLOV		OBEC: ČESKÝ KRUMLOV		FORMÁT: A3	
		STAVBA: ČOV Český Krumlov - rekonstrukce trafostanice				ČÍSLO STAVBY: Č.VYKRESU:	
		DOKUMENT: TRAFOSTANICE JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VN				MĚŘÍTKO: —	
						POŘ.ČÍSLO: 1	