

|                 |                     |                   |                                  |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| Číslo zakázky:  | 20 706 00           |                   |                                  |
| Schválil:       | Ing. Václav HVÍZDAL | Zodp. projektant: | Ing. František KOŠÁN             |
|                 |                     |                   | +420 602 496 210 kosan@pontex.cz |
| Tech. kontrola: | Ing. Martin HAVLÍK  | Vypracoval:       | Jiří TUČEK, DiS                  |
|                 |                     |                   | +420 605 250 853 tucek@pontex.cz |



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038  
stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01

|             |  |       |               |          |            |
|-------------|--|-------|---------------|----------|------------|
| Objednatel: | Město Český Krumlov  | Obec: | Český Krumlov | Kraj:    | Jihočeský  |
| Akce:       | REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK - 003<br>(LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ |       |               | Datum    | Stupeň     |
| Část:       | DOKLADOVÁ ČÁST   |       |               | 06/2022  | PDPS       |
| Příloha:    | VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  |       |               | Souprava | Č. přílohy |
|             |  |       |               |          | E.1        |

Akce : **Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes řeku Vltavu v Českém Krumlově**

Zak. číslo : **20 706 00**

Stupeň : **PDPS**

Seznam správců sítí

- 1 **Město Krumlov**
- 2 **Českokrumlovský rozvojový fond**
- 3 **Veřejné osvětlení - Služby města Český Krumlov**
- 4 **ČEVAK**
- 5 **1. JVS**
- 6 **CETIN**
- 7 **EON - elektřina**
- 8 **EON - Plyn**
- 9 **Starnet**
- 10 **Energo, Český Krumlov**
- 11 **České Radiokomunikace**
- 12 **Elsat**
- 13 **Vodafone**
- 14 **T-Mobile**

| Váš dopis ze dne | Naše značka                | Vyřizuje / telefon / e-mail                           | Datum      |
|------------------|----------------------------|---|------------|
| 4.11.2020        | MUCK<br>55368/2020/OSMI/ZK | Zdeněk Kmoch / 380 766 609 / zdenek.kmoch@ckrumlov.cz | 10.11.2020 |

Městský úřad Český Krumlov  
Odbor správy majetku a investic  
Kaplická 439  
381 01 Český Krumlov

PONTEX s.r.o.  
Žižkova č. 309/12  
370 01 České Budějovice

### **Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově – vyjádření k sítím technické infrastruktury**

Město Český Krumlov, zastoupené Odborem správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, obdrželo dne 4.11.2020 od PONTEX s.r.o., Žižkova č. 309/12, 370 01 České Budějovice, žádost o vyjádření k technické infrastruktuře na akci „Rekonstrukce Lazebnického mostu přes řeku Vltavu v Českém Krumlově“.

Žadatel předložil snímek z katastrální mapy s vyznačením zájmového území.

#### **Město Český Krumlov k předložené žádosti uvádí následující**

Město Český Krumlov je vlastníkem vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení, přičemž vyjádření k existenci těchto sítí, popř. podmínky pro napojení na tyto sítě, smluvně zajišťují provozovatelé těchto sítí, tj. ČEVAK a.s., provozní středisko Český Krumlov, Chvalšinská 236, Český Krumlov (vodovod a kanalizace) a Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, Český Krumlov (veřejné osvětlení).

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ani stanoviska dotčených orgánů státní správy.

S pozdravem

Ing. Petr Pešek  
vedoucí odboru správy majetku a investic

Digitálně  
podepsal Ing. Petr  
Pešek  
Datum:  
2020.11.10  
11:02:38 +01'00'



**Pontex, spol. s r.o.**

**Tuček Jiří**

**Žižkova tř. 309/12**

**37001 České Budějovice**

*V Českém Krumlově 4.11.2020*

**Vyjádření k existenci sítí**

Vážení,

Požádali jste nás o vyjádření k existenci sítí u Lazebnického mostu v Českém Krumlově (vaše číslo žádosti: 2020319992)

Sdělujeme Vám tímto, předmětným mostem probíhá vedení námi spravované městské optokabelové sítě. Vedení je uložené v chráničce, která prochází trubkou přímo z městského kolektoru v lokalitě Latrán ( levobřežní mostní opěra), je uložena v mostní konstrukci ( přimknutá v každém poli k mostnímu trámu) a vychází skrz pravobřežní mostní opěru pevnou chráničkou do Radniční ulice.

V případě prací na tomto mostním objektu požadujeme taková řešení, které zachovají stav a provoz této optické sítě v neporušeném stavu.


Případné další dotazy na nás směrujte přes níže uvedená spojení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Palouda  
Vedoucí investičního oddělení

ČESKOKRUMLOVSKÝ ①  
ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.  
Masná 131, 381 01 Český Krumlov  
IČO 42396182 DIČ CZ42396182

*Vyřizuje: Tomáš Palouda – tel. 724 110 735; E-mail: palouda@ckfond.cz*

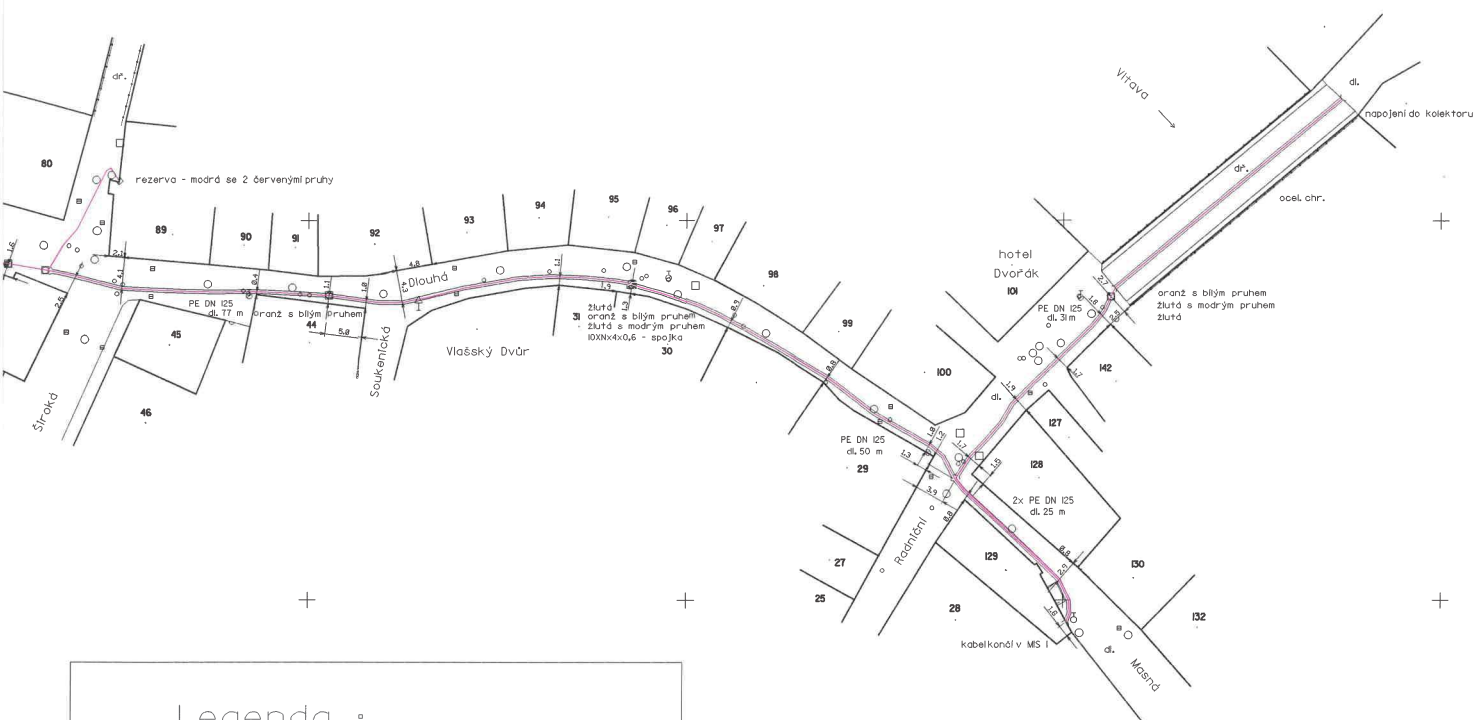

## Legenda :

TCEPKPFLEY 10XN4x0,6

HDPE 40 - oranž s bílým pruhem - provozní

HDPE 40 - žlutá - rezervní

HDPE 40 - žlutá s modrým pruhem - rezervní






# Rekonstrukce mostu e.č. 003 - Lazebnický most, Český Krumlov

11. 1. 2021

Zdeněk Kmoch

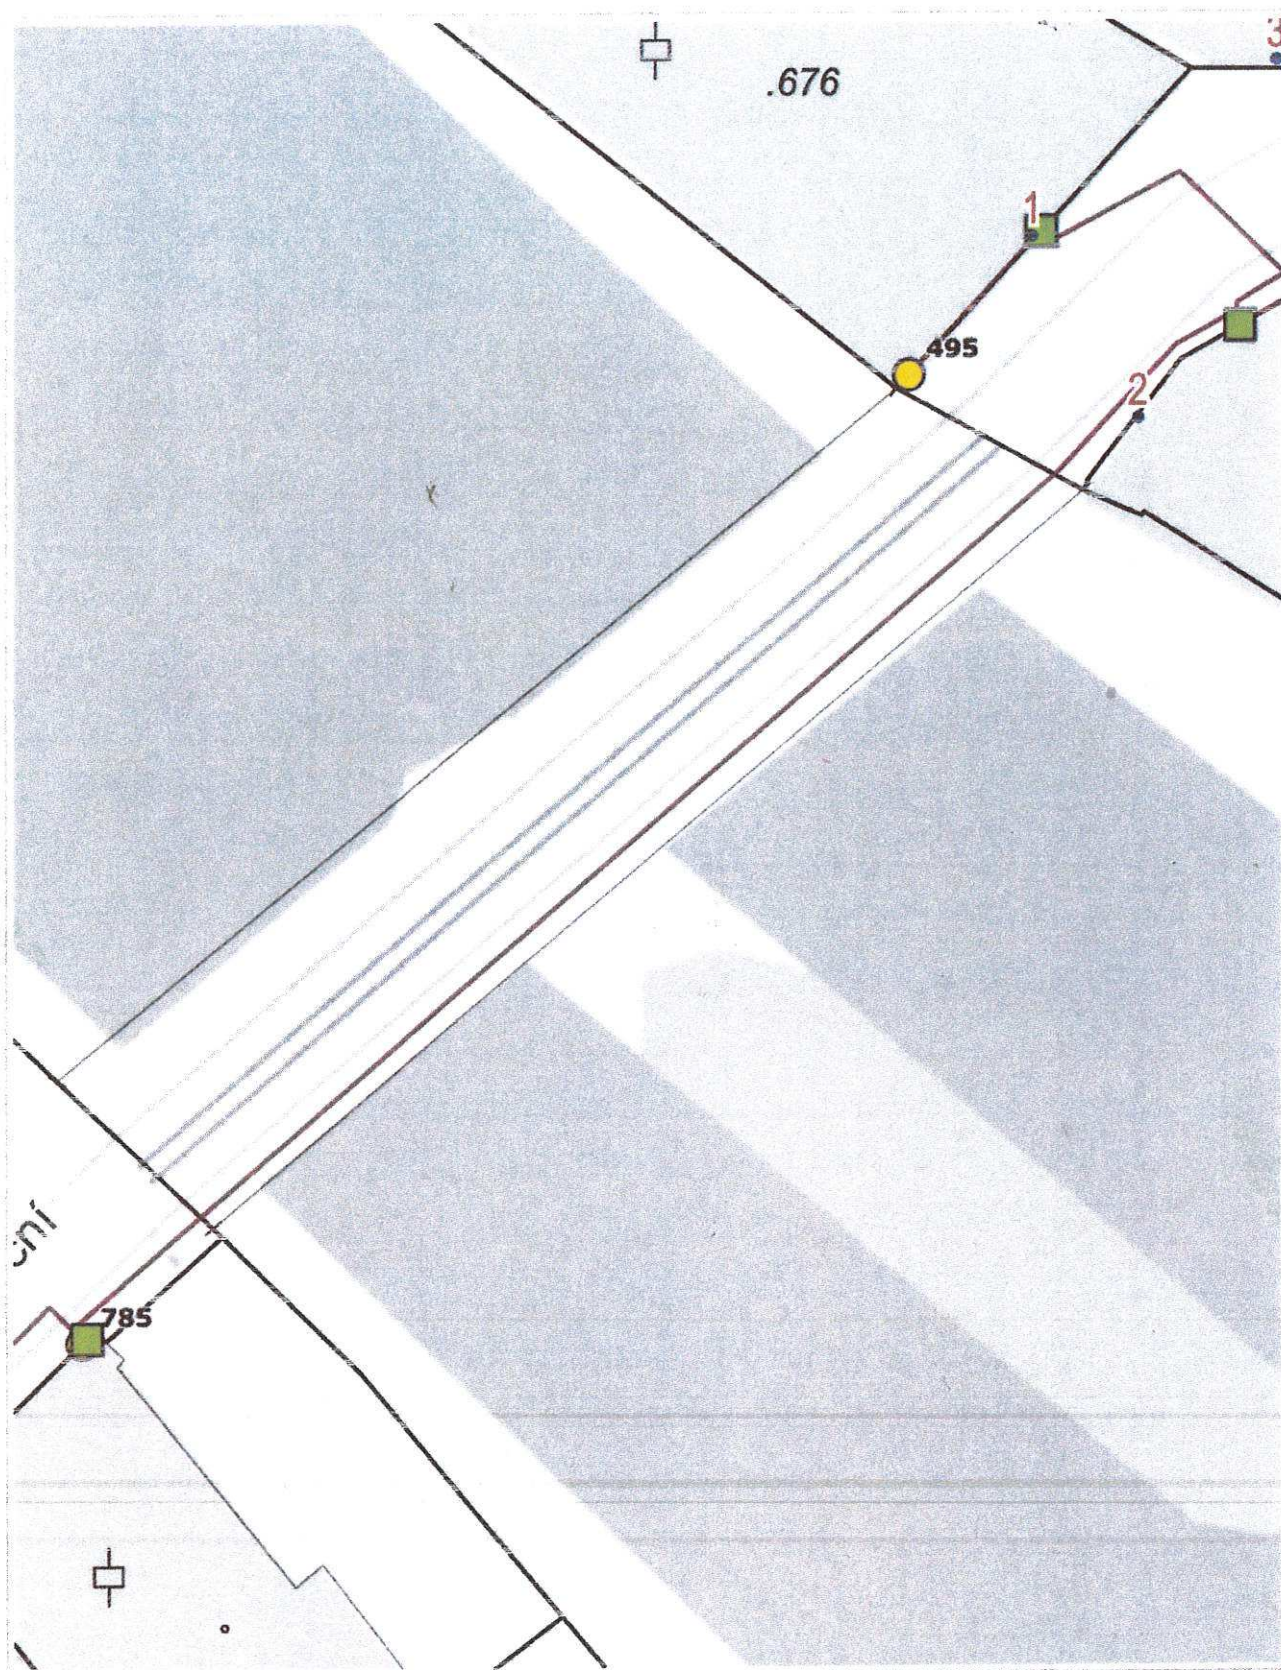

5 m

ZÁKRES PŮŮ, VO DLE PASPOŽTU  
V NAŠI SPRÁVĚ.

1 : 236

© Průmyslová Čerň-Suschnička, Krumlov, 2021

Vytisknuto v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

*Handwritten signature*

SLUŽBY MĚSTA ①  
ČESKÝ KRUMLOV s.r.o.  
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov  
Tel.: 380 711 285, Tel./fax: 380 726 342  
DIČ: CZ25151321



Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 03.11.2020  
Číslo jednací: O20070131994  
Vyřizuje: Libuše Podhradská (A)  
Tel.: tel.: +420 387 761 745  
Fax: fax: +420 387 761 225  
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz  
Datum: 03.11.2020

Pontex, spol. s r.o.  
Žižkova tř. č.p. 309/12  
370 01 České Budějovice 6

**Český Krumlov, parc. č. 1347/2, Rekonstrukce mostu ev.č. CK003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, náměstí Svornosti, č.p. 1, 38101

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

**V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:**

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.** Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Čestmír Kodada, tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - (Vojtěch Jánošík, tel. 387 761 754, vojtech.janosik@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s. Ing. Jiří Bicek, tel. 606 913 108, jiri.bicek@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem


Libuše Podhradská  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070131994.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

V. Z.



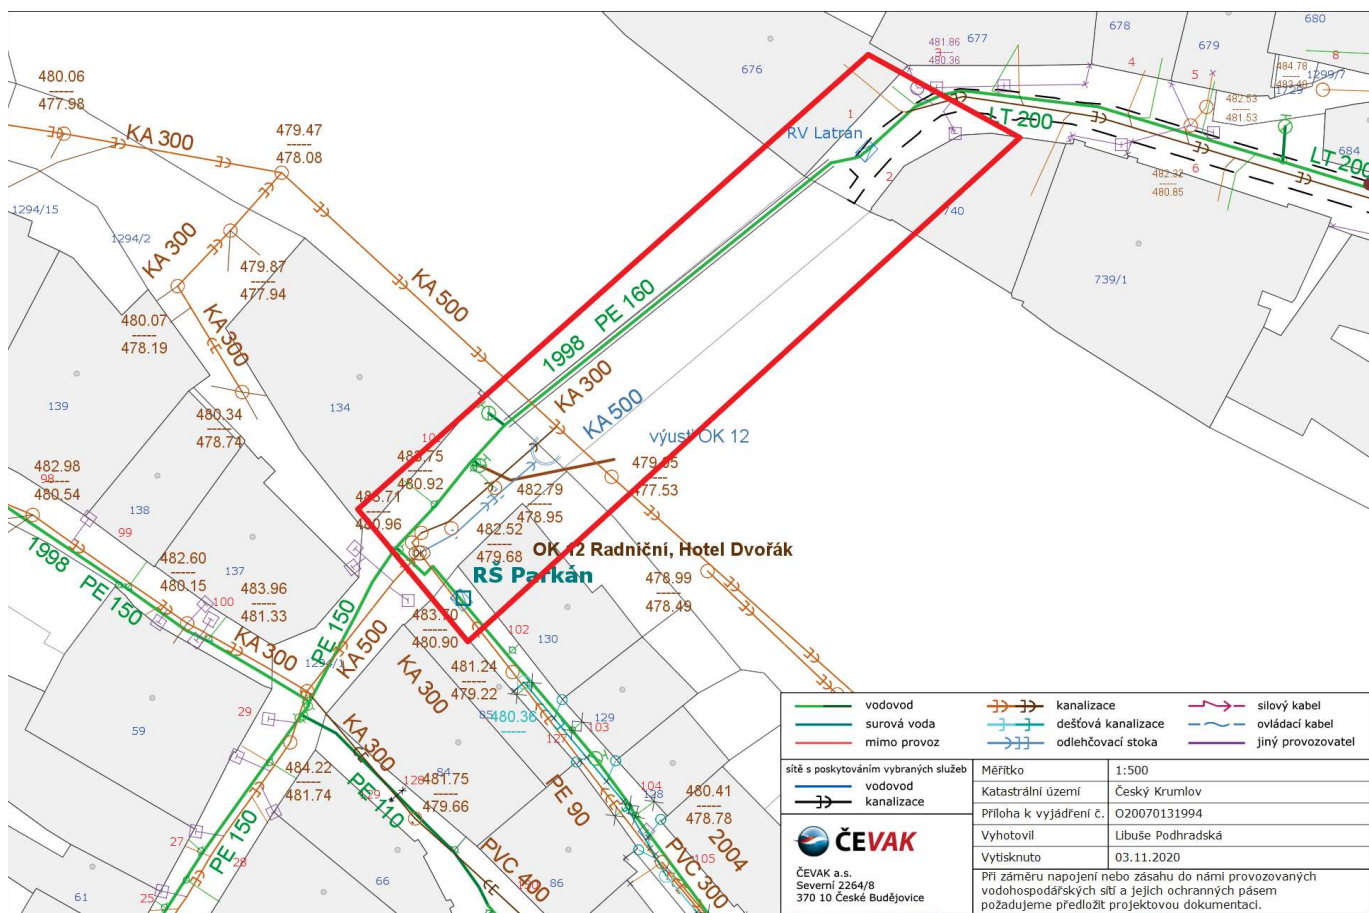

**JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ**

S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice  
tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439  
www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová č.p. 1658/1  
Braník  
147 00

Vaše značka:

Naše značka:  
2020/2525

Vyřizuje:  
Andrea Chalupová  
724 909 851

České Budějovice:  
03.11.2020

**Věc:** Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (LKazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově  
**Lokalita:** Kú: Český Krumlov, parc. č. 1347/2

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz)


Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Andrea Chalupová  
referent vyjadřovací činnosti

  
Jihočeský vodárenský svaz  
S.K. Neumanna 19 (18)  
370 01 České Budějovice  
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 500)

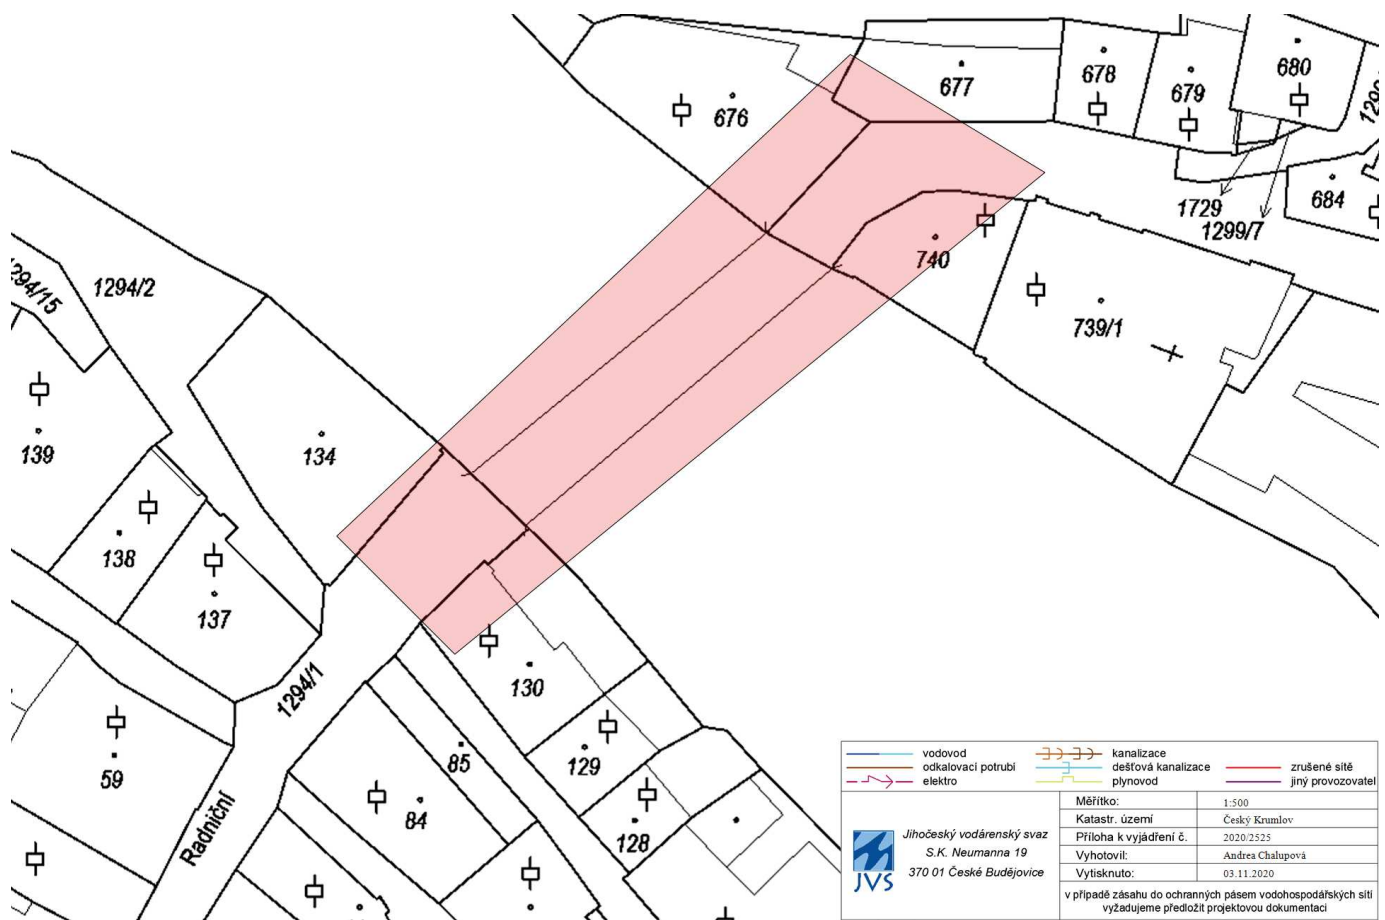

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 809053/20**

**Číslo žádosti: 0120 946 511 („Žádost“)**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| Název akce („ <b>Stavba</b> “)                      | Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v Českém Krumlově |               |
| Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “) | Informace o poloze sítě   |               |
| <b>Žadatel</b>                                      | Pontex, spol. s r.o.  |               |
| <b>Stavebník</b>                                    | Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 38101                  |               |
| <b>Zájmové území</b>                                | Okres   | Český Krumlov |
|   | Obec  | Český Krumlov |
|   | Kat. území / č. parcely   | Český Krumlov |
| <b>Platnost Vyjádření</b>                           | <b>3. 11. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>                            |               |

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 809053/20

Číslo žádosti: 0120 946 511

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 11. 2020.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Stanislav Wawreyn, tel.: 606 767 051, e-mail: stanislav.wawreyn@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 11. 2020 pod č.j. 809053/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**

Číslo jednací: 809053/20

Číslo žádosti: 0120 946 511

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslano na adresu POS;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 809053/20

Číslo žádosti: 0120 946 511

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

### **CETIN a.s. - středisko Čechy jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

### **Jan Koc**

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

### **Montela s.r.o.**


se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026

DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

# SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

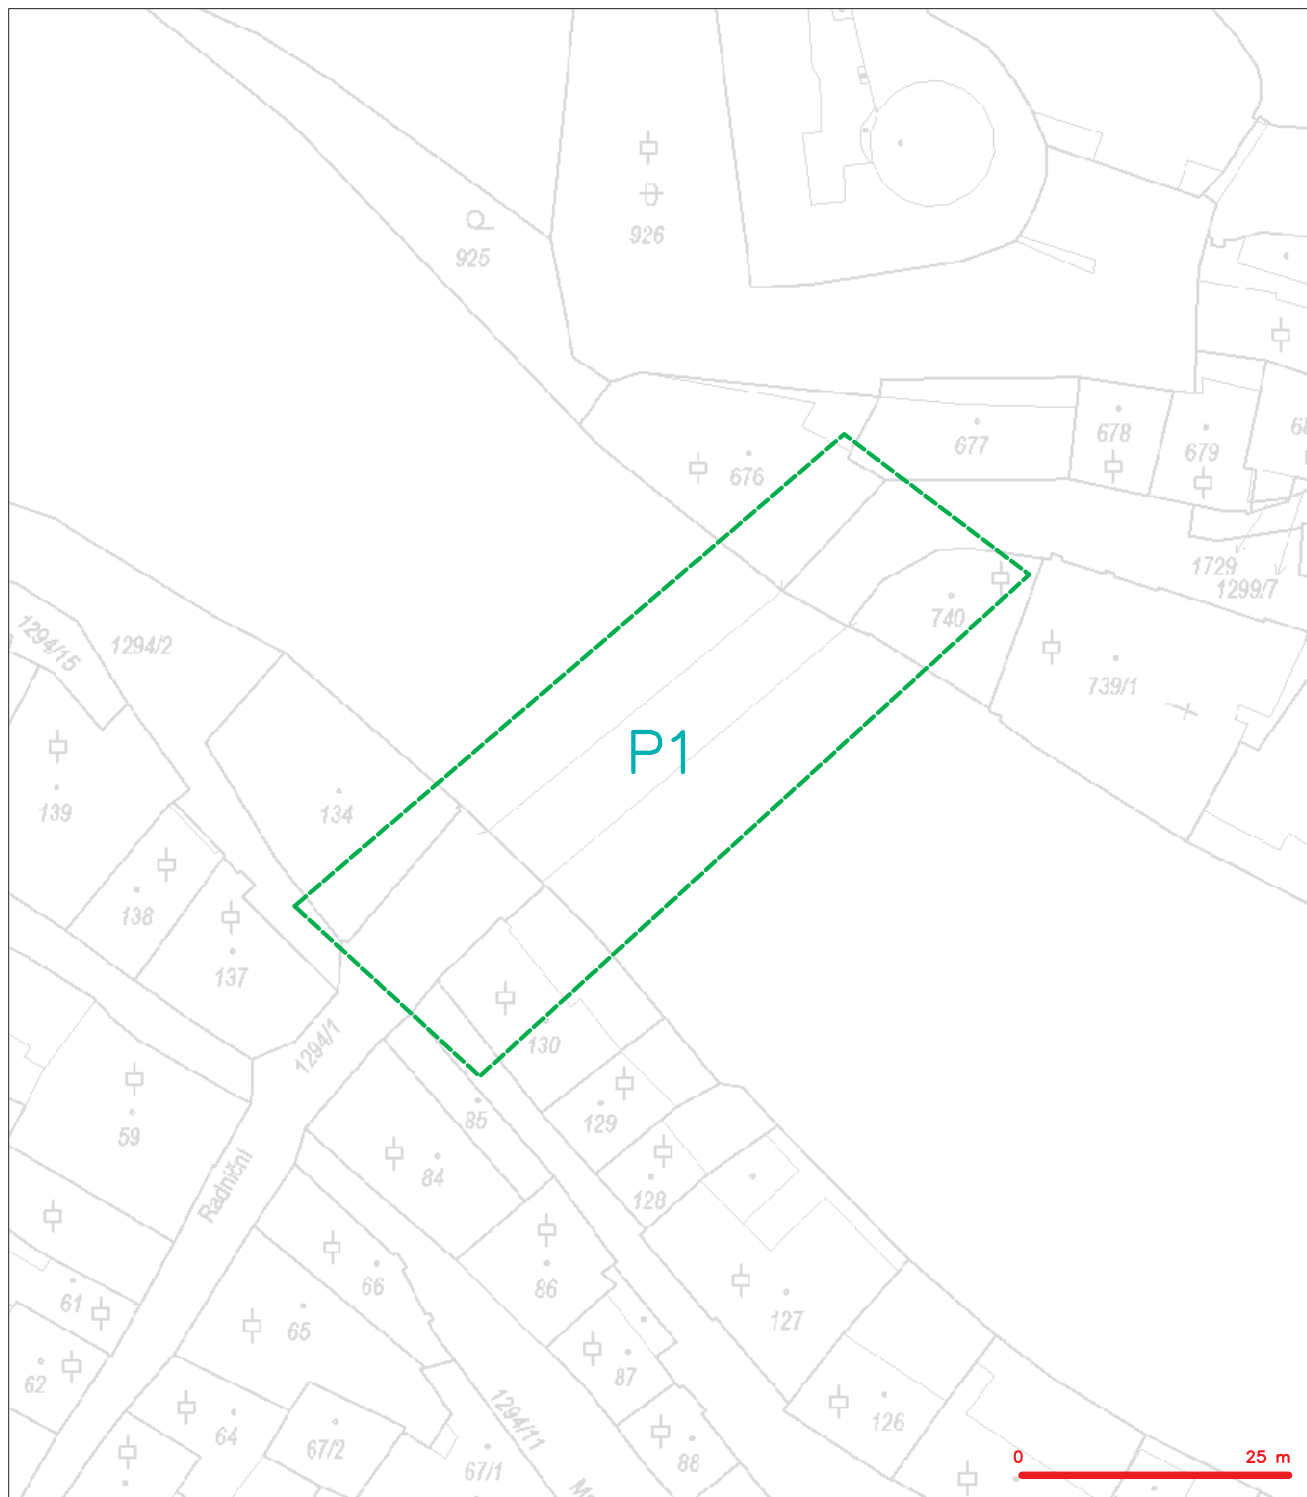

## LEGENDA


----- hranice zájmového území k vyjádření

*Kaň*

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102

# SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

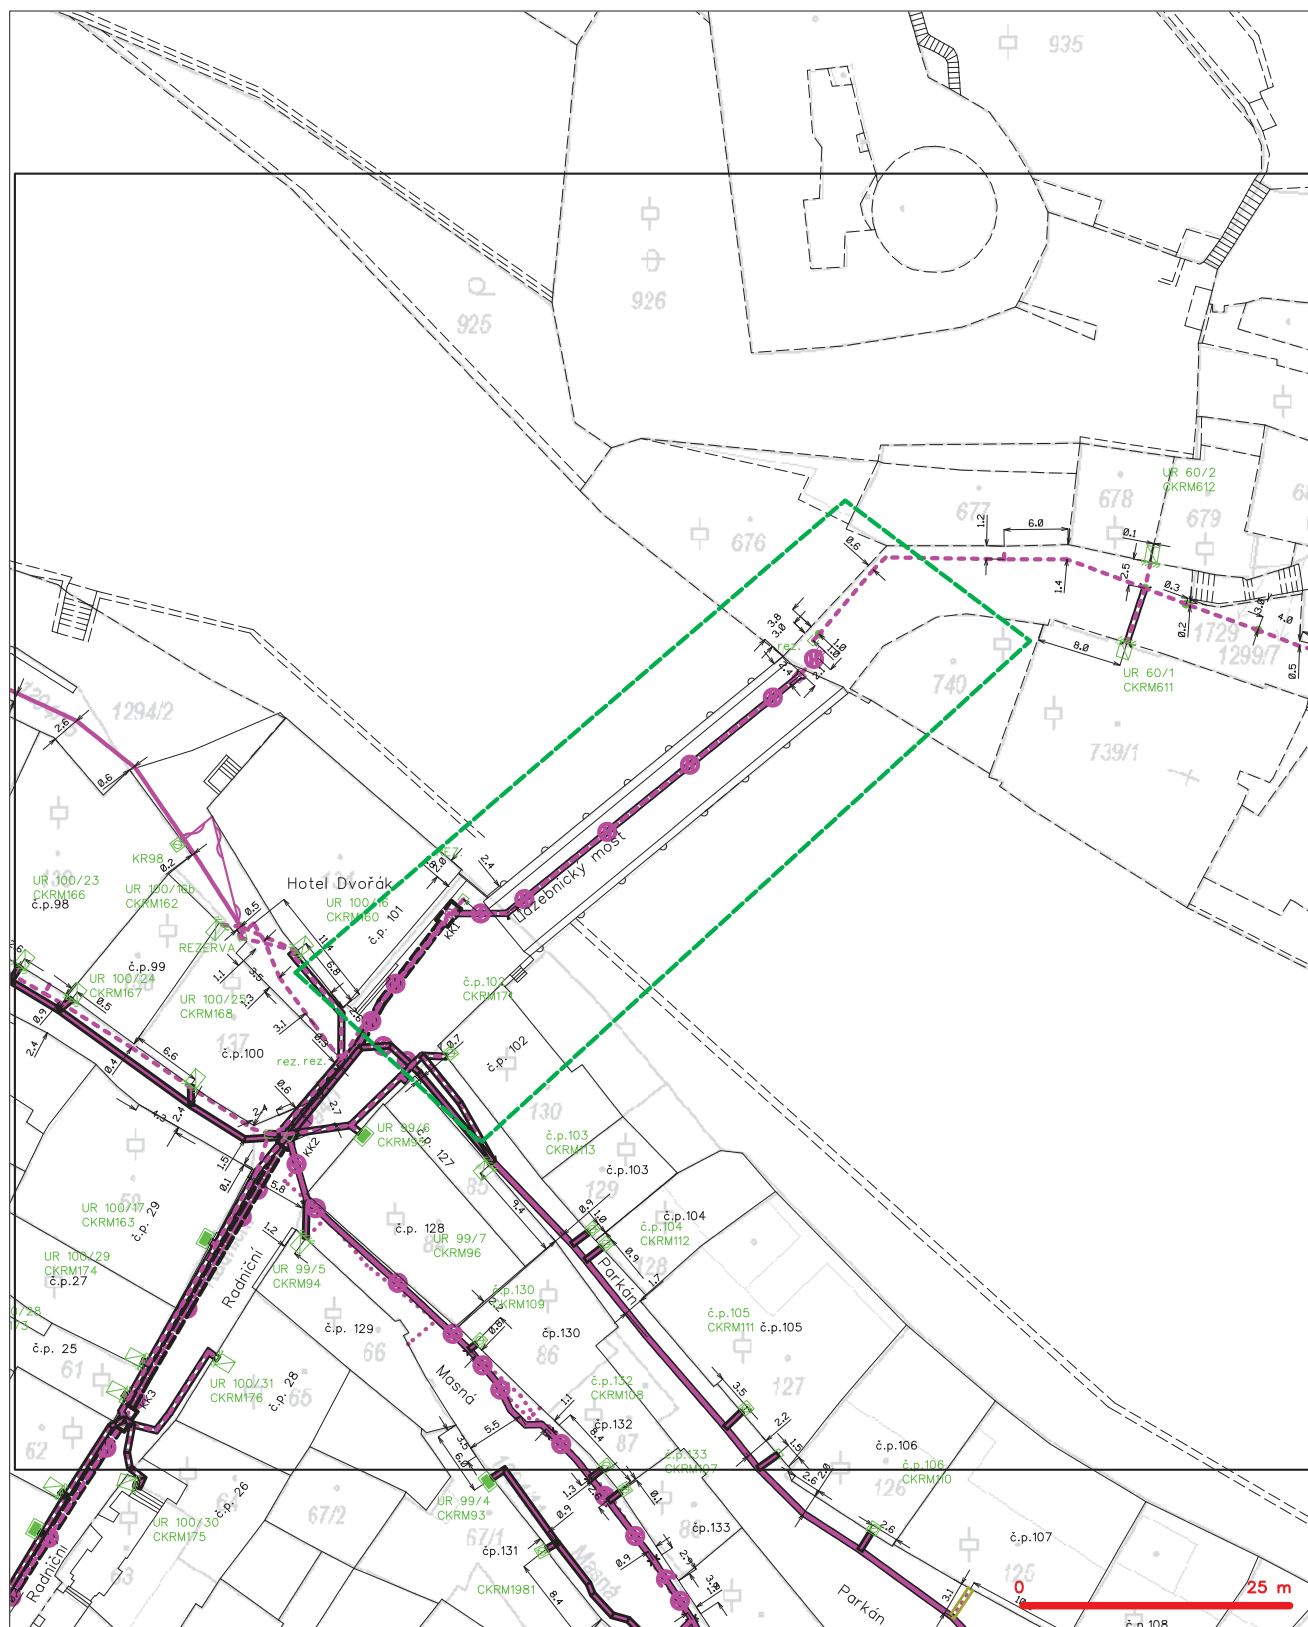

## LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice stávajícího území k vyjádření   |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel |
|  | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN   |  | radové síť, ochranné pásmo radové sítě  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel |  | naprovozané síť   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu  |  | podzemní síť cíl  |
|  | podzemní síť cíl  |  | síť s NN  |
|  |   |  | kojektor, kabelovod   |





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Pontex, spol. s r.o.  
Jiří Tuček  
Bezová 1658/1  
14700 Praha

České Budějovice, 03.11.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Český Krumlov  
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most)  
přes Vltavu v Českém Krumlově  
Místo stavby: KÚ Český Krumlov (622931), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN  
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je  
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy  
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o  
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným  
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete  
podat elektronicky na **[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)** – **Souhlas s činností a  
stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných  
prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste  
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

**E.ON Distribuce, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Křižíkova 1697  
370 01 České Budějovice  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Hana Havelková  
T +420-38786-3225  
[hana.havelkova@eon.cz](mailto:hana.havelkova@eon.cz)

Naše značka  
H18585-26079066

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Radek Kouba, tel.: 38037-4221, email: radek.kouba@eon.cz.**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

| Minimální dovolené vzdálenosti                                 | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|--|-------------|------------------|
| <b>Nad budovami</b>  |             |                  |
| Nad neschůdnými částmi (sklon $> 15^\circ$ ), vzdorující ohni  | 0,5 m       | 0,3 m            |
| Nad schůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$ ), vzdorující ohni | 4 m         | 3 m              |
| <b>Na budovách</b>   |             |                  |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením                       | 0,2 m       | 0,1 m            |
| <b>Kolem zedních oken</b>                                      |             |                  |
| Před oknem (pouze stávající vedení)                            | 2 m         | 1 m              |
| Nad oknem  | 0,2 m       | 0,2 m            |
| Vedle okna   | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Pod oknem  | 1 m         | 1 m              |
| <b>Kolem střešních oken</b>                                    |             |                  |
| Před oknem   | 3 m         | 2 m              |
| Nad oknem  | 1 m         | 1 m              |
| Vedle okna   | 1 m         | 1 m              |
| Pod oknem  | 1 m         | 1 m              |



4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**

Regionální správa, Jiří Šmikmátor, tel.: 38037-4232,  
email: jiri.smikmator@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 03.11.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.




**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26079066

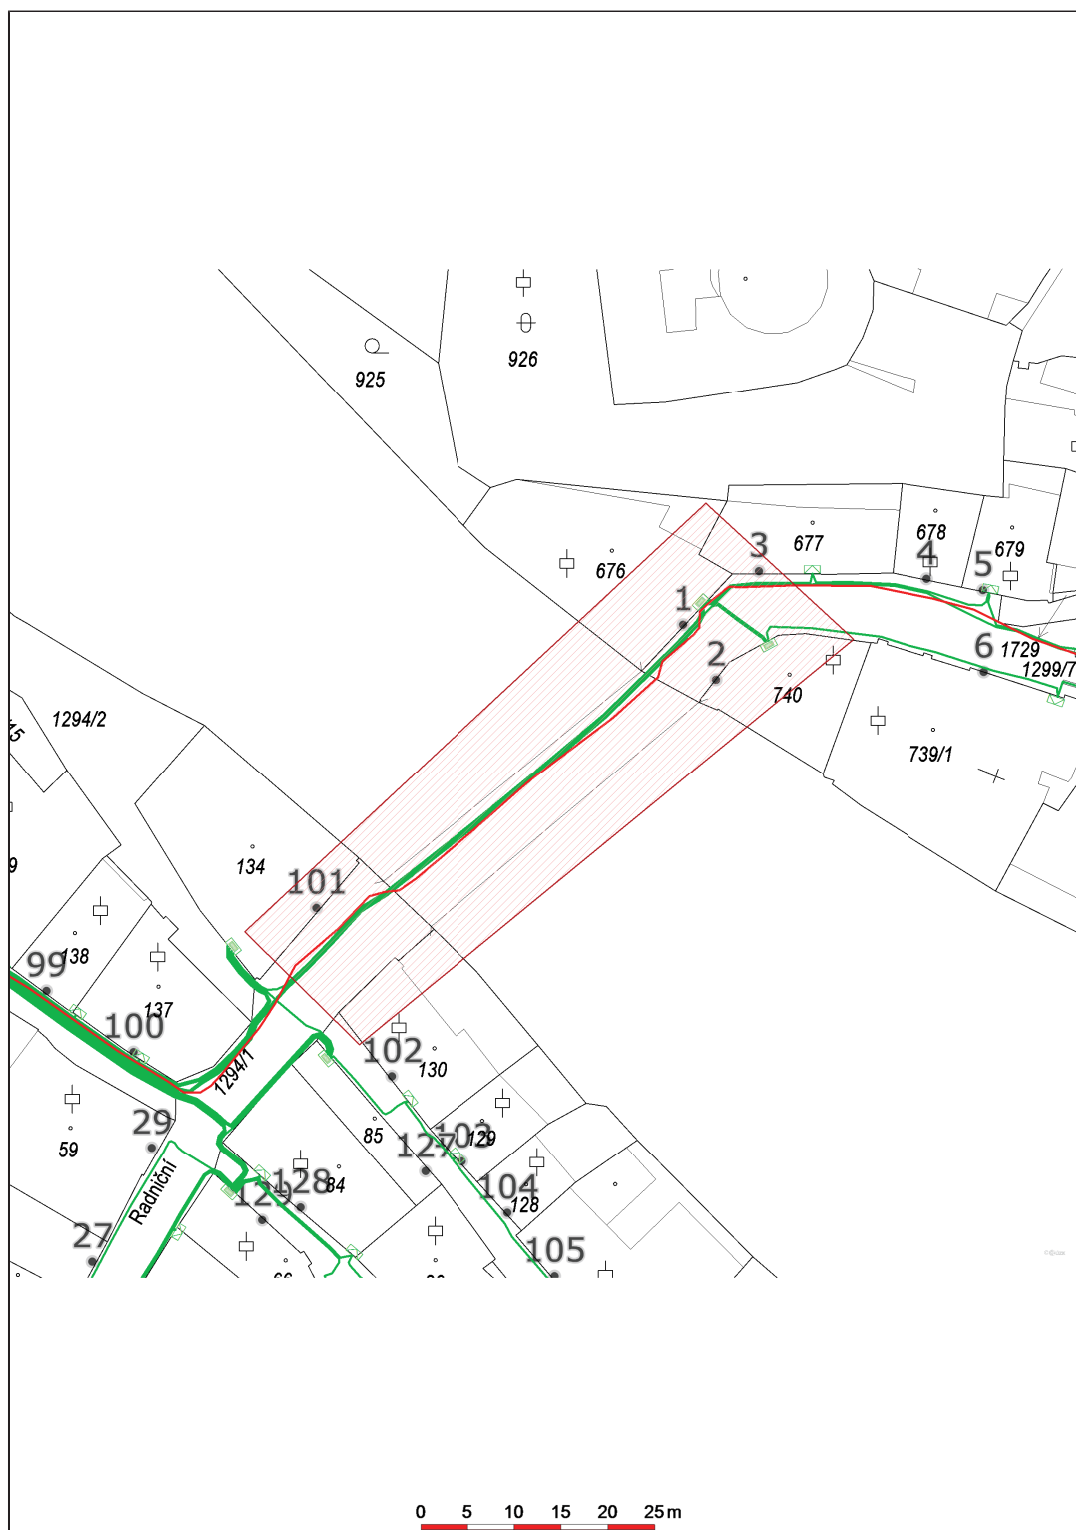

Datum 03.11.2020

**e-on**

**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



## Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

**Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m**

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

### Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

**1. Nadzemní vedení VN, VVN** – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

**2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV** (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

**3. Elektrická stanice** – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

**Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném E.ON, případně při vytýčení.**

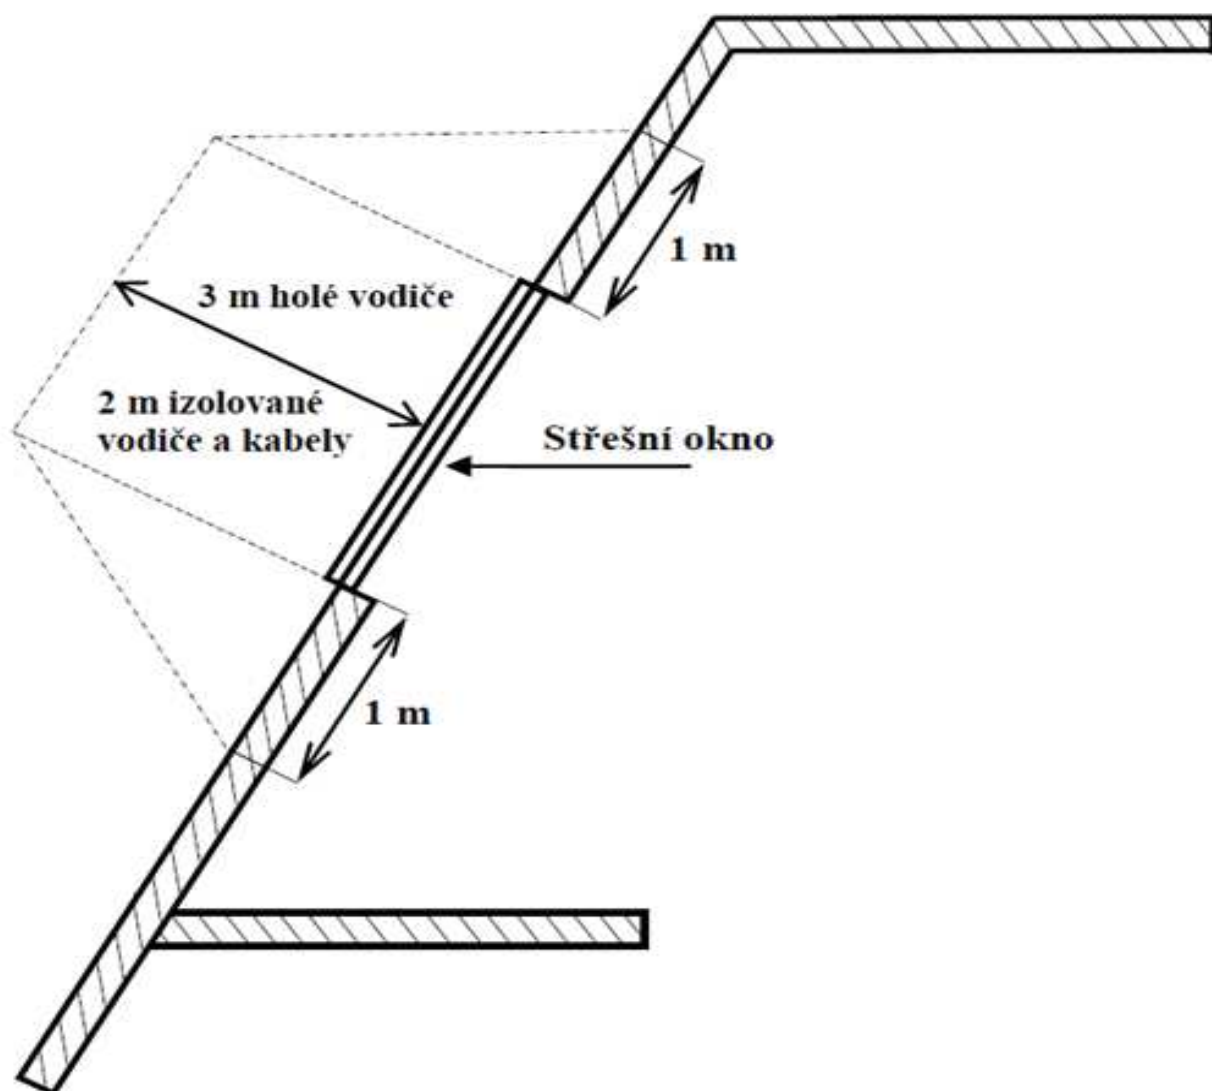

This technical drawing is a cadastral map showing a specific area of land. A large, irregularly shaped area is highlighted with red diagonal hatching. Within and around this hatched area, there are several yellow lines and points, some of which are numbered 1 through 6. The map also shows various parcels of land, each labeled with a number (e.g., 101, 102, 103, 104, 105, 100, 99, 129, 128, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). There are also several small squares and circles scattered throughout the map, some of which are labeled with numbers (e.g., 925, 926, 676, 677, 678, 679, 740, 739/1, 1294/2, 1294/1, 1294/3, 1294/4, 1294/5, 1294/6, 1294/7, 1294/8, 1294/9, 1294/10, 1294/11, 1294/12, 1294/13, 1294/14, 1294/15, 1294/16, 1294/17, 1294/18, 1294/19, 1294/20, 1294/21, 1294/22, 1294/23, 1294/24, 1294/25, 1294/26, 1294/27, 1294/28, 1294/29, 1294/30, 1294/31, 1294/32, 1294/33, 1294/34, 1294/35, 1294/36, 1294/37, 1294/38, 1294/39, 1294/40, 1294/41, 1294/42, 1294/43, 1294/44, 1294/45, 1294/46, 1294/47, 1294/48, 1294/49, 1294/50, 1294/51, 1294/52, 1294/53, 1294/54, 1294/55, 1294/56, 1294/57, 1294/58, 1294/59, 1294/60, 1294/61, 1294/62, 1294/63, 1294/64, 1294/65, 1294/66, 1294/67, 1294/68, 1294/69, 1294/70, 1294/71, 1294/72, 1294/73, 1294/74, 1294/75, 1294/76, 1294/77, 1294/78, 1294/79, 1294/80, 1294/81, 1294/82, 1294/83, 1294/84, 1294/85, 1294/86, 1294/87, 1294/88, 1294/89, 1294/90, 1294/91, 1294/92, 1294/93, 1294/94, 1294/95, 1294/96, 1294/97, 1294/98, 1294/99, 1294/100). A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 25 meters.

**e-on**  
**E.ON Distribuce, a.s.**  
 F. A. Gerstnera 2151/6  
 České Budějovice 7  
 370 01 České Budějovice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Pontex, spol. s r.o.  
Jiří Tuček  
Bezová 1658/1  
14700 Praha

České Budějovice, 03.11.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Český Krumlov  
Název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. CK-003 (Lazebnický most)  
přes Vltavu v Českém Krumlově  
Místo stavby: KÚ Český Krumlov (622931), žadatelem vyznačené  
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Plynovod NTL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném případně bezpečnostním pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)** ? **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných

**E.ON Distribuce, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Křižíkova 1697  
370 01 České Budějovice  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Hana Havelková  
T +420-38786-3225  
[hana.havelkova@eon.cz](mailto:hana.havelkova@eon.cz)

Naše značka  
H18585-26079066

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400



prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců ECD. **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí** Alois Oškrda, tel.: 733670626, email: alois.oskrda@eon.cz.
2. Prokazatelné seznámení pracovníků konající výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoli poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby **1239**.

#### **Kontakty správců zařízení:**

##### **STL, NTL:**

Správa ZP, Václav Andrle, tel.: 38037-4216, email: vaclav.andrle@eon.cz

#### **Vyjádření má platnost do 03.11.2022.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítě

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- oranžově plně podzemní vedení NTL
- oranžově čárkovaně zrušené podzemní vedení NTL

**Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.





**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

---

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECD)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Distribuce, a.s.

## Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení

### 1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice

#### 1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma

| Dimenze DN [mm] | OP [m] | BP [m]  |
|-----------------|--------|---------|
| Do 100          | 4 (2)  | 10 (8)  |
| 100-300         | 4 (2)  | 20 (10) |
| 300-500         | 4 (2)  | 30 (15) |
| 500-700         | 4 (2)  | 45 (20) |
| Nad 700         | 4 (2)  | 65 (20) |
| STL RS          | 4      | x       |
| VTL RS          | 4      | 10      |

Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001

#### 1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění)

| Druh vedení   | Nejmenší dovolená vzdálenost [m] |                         |                  |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|
|   | Křížení                          | Souběh                  |                  |
|   | Podskupina plynovodů *)          | Podskupina plynovodů *) |                  |
|   | A3, B1, B2                       | A3                      | B1, B2           |
| Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky  | 0,5                              | 10 <sup>1)</sup>        | 10 <sup>1)</sup> |
| Kabely sdělovací  | 0,3 <sup>2)</sup>                | 1,5                     | 2                |
| Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn   | 0,3 <sup>2)</sup>                | 4 <sup>3)</sup>         | 4 <sup>3)</sup>  |
| Potrubí vodovodní   | 0,3                              | 2,5                     | 3                |
| Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku)  | 0,3 <sup>4)</sup>                | 4                       | 4                |
| Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky   | 0,1                              | neurčuje se             | neurčuje se      |
| Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně pokládána do společného výkopu) <sup>5)</sup>   | 0,3                              | 1,5                     | 3                |
| Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)   | 0,3                              | 3                       | 3                |
| Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)   | 0,3                              | 3                       | 3                |
| Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod.  | 0,3 <sup>4)</sup>                | 5                       | 5                |
| <sup>1)</sup> Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků.   |                                  |                         |                  |
| <sup>2)</sup> Kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky o délce 2 m od potrubí na obě strany.   |                                  |                         |                  |
| <sup>3)</sup> V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m od povrchu potrubí plynovodu. |                                  |                         |                  |
| <sup>4)</sup> Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou.                               |                                  |                         |                  |
| <sup>5)</sup> Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m.   |                                  |                         |                  |
| *) <b>Podskupina plynovodů A3</b> – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL)<br><b>Podskupina plynovodů B1</b> – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL)<br><b>Podskupina plynovodů B2</b> – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.VVTL)  |                                  |                         |                  |

## 2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody

### 2.1. Ochranná pásma

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 \*), STL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 \*) a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění)

| Druh vedení  | Nejmenší dovolená vzdálenost [m] |                   |                   |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Křížení                          |                   | Souběh            |                   |
|  | NTL plynovod                     | STL plynovod      | NTL plynovod      | STL plynovod      |
| Silové kabely do 1 kV  | 0,1 <sup>1)</sup>                | 0,1 <sup>1)</sup> | 0,4               | 0,6               |
| Silové kabely do 10 kV   | 0,1 <sup>1)</sup>                | 0,2 <sup>1)</sup> | 0,4               | 0,6               |
| Silové kabely do 35 kV   | 0,1 <sup>1)</sup>                | 0,2 <sup>1)</sup> | 0,4               | 0,6               |
| Silové kabely do 220 kV  | 0,3 <sup>2)</sup>                | 0,7 <sup>2)</sup> | 0,4               | 0,6 <sup>5)</sup> |
| Sdělovací kabely   | 0,1                              | 0,1               | 0,4               | 0,4               |
| Plynovody s přetlakem do 0,05 bar  | 0,1                              | 0,1               | 0,4               | 0,4               |
| Plynovody s přetlakem do 4 bar   | 0,1                              | 0,1               | 0,4               | 0,4               |
| Vodovodní sítě a přípojky  | 0,15                             | 0,15              | 0,5 <sup>6)</sup> | 0,5               |
| Tepelné sítě   | 0,1 <sup>3)</sup>                | 0,1               | 0,5               | 0,5               |
| Kabelovody   | 0,1 <sup>3)</sup>                | 0,1               | 0,4               | 1,0               |
| Stokové sítě a kanalizační přípojky  | 0,5 <sup>4)</sup>                | 0,5               | 1,0 <sup>6)</sup> | 1,0               |
| Potrubní pošta   | 0,1                              | 0,1               | 0,4               | 0,4               |
| Kolektor   | 0,1 <sup>3)</sup>                | 0,1               | 0,4               | 1,0               |
| Koleje tramvajové dráhy  | 1,0                              | 1,0               | 1,2               | 1,2               |
| <sup>1)</sup> Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.  |                                  |                   |                   |                   |
| <sup>2)</sup> Platí pro kabely vln uložené pod plynovodem v chráničkách zasypávaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozi opatření.   |                                  |                   |                   |                   |
| <sup>3)</sup> Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m.   |                                  |                   |                   |                   |
| <sup>4)</sup> Křížuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. Je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m. |                                  |                   |                   |                   |
| <sup>5)</sup> Protikorozi opatření musí individuálně projednat správci vedení.   |                                  |                   |                   |                   |
| <sup>6)</sup> Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.  |                                  |                   |                   |                   |
| <b>*) Podskupina plynovodů A1 – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL)</b>  |                                  |                   |                   |                   |
| <b>Podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)</b>  |                                  |                   |                   |                   |

### 3. Zařízení katodové ochrany

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu.



**Starnet**  
televize a internet

Pontex, spol. s. r. o.  
Tuček Jiří  
Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice

NAŠE Č. J.  
2020319992

VYŘIZUJE  
Jeřábek Lacková

ČESKÉ BUDĚJOVICE  
10. 12. 2020

Na základě Vaší žádosti o vyjádření na akci: **Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově** ze dne 3. 11. 2020 Vám sdělujeme, že v uvedených lokalitách (předložená dokumentace s vyznačeným zájmovým územím)

### NEDOJDE

ke střetu s našimi datovými sítěmi a nemáme k ní žádné připomínky.

**Toto vyjádření je platné po dobu 6 měsíců od vystavení provozovatelem POV.**

S pozdravem



Václav Rendl  
Správa optické sítě  
[vaclav.rendl@starnet.cz](mailto:vaclav.rendl@starnet.cz)

příloha: Faktura – daňový doklad

**STARNET, s.r.o.**

Provozovna

Ant. Barcala 1446/26a  
370 05 České Budějovice

Sídlo:

Žižkova 226/3  
370 01 České Budějovice

IČ: 26041561  
DIČ: CZ26041561

2700098394/2010 (Fio banka, a.s.)  
1816363001/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

Zelená linka: 800 555 025

Fakturace: 387 201 160

Technická podpora: 380 427 437

e-mail: [internet@starnet.cz](mailto:internet@starnet.cz)  
[www: www.starnet.cz](http://www.starnet.cz)

**Žadatel:**  
Pontex, spol. s r.o.  
Tuček Jiří  
Žižkova tř. 309/12  
37001 České Budějovice  
IČO: 40763439

**Evid. číslo žádosti:** 2020319992  
**Evid. číslo subjektu:** 0010119198

Energo Český Krumlov s.r.o.  
Pod Kaštany 181  
381 01 Český Krumlov

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:  
**Existence sítí**

**Název akce:**  
Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově

**Výška stavby (m):** 0

**Vybraný způsob doručení vyjádření:** poštou

**Žádost vytvořena:** 03.11.2020

S pozdravem

Tuček Jiří

Telefon: | Mobil: +420605250853 | E-mail: tucek@pontex.cz

Dne: 5. 11. 2020 .....

V UVEDENÉ LOKALITĚ NEMÁ  
NAŠE SPOLEČNOST ŽÁDNÉ SÍTĚ.

Ing. Zdeněk Majer – provozní manažer

   
Plešivec, Pod Kaštany 181  
381 01 Český Krumlov  
DIČ: CZ48201871

Pontex, spol. s r.o.  
Žižkova tř. 309 /12  
37001 České Budějovice

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka         | Vyřizuje        | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 0000085340 / 03.11.2020   | UPTS/OS/259321/2020 | Simona Hulíková | Praha / 03.11.2020   |

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

**Akce: Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově**

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 03.11.2021**


PIN: 9313

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Žádost č. j. UPTS/OS/259321/2020

## Zájmové území

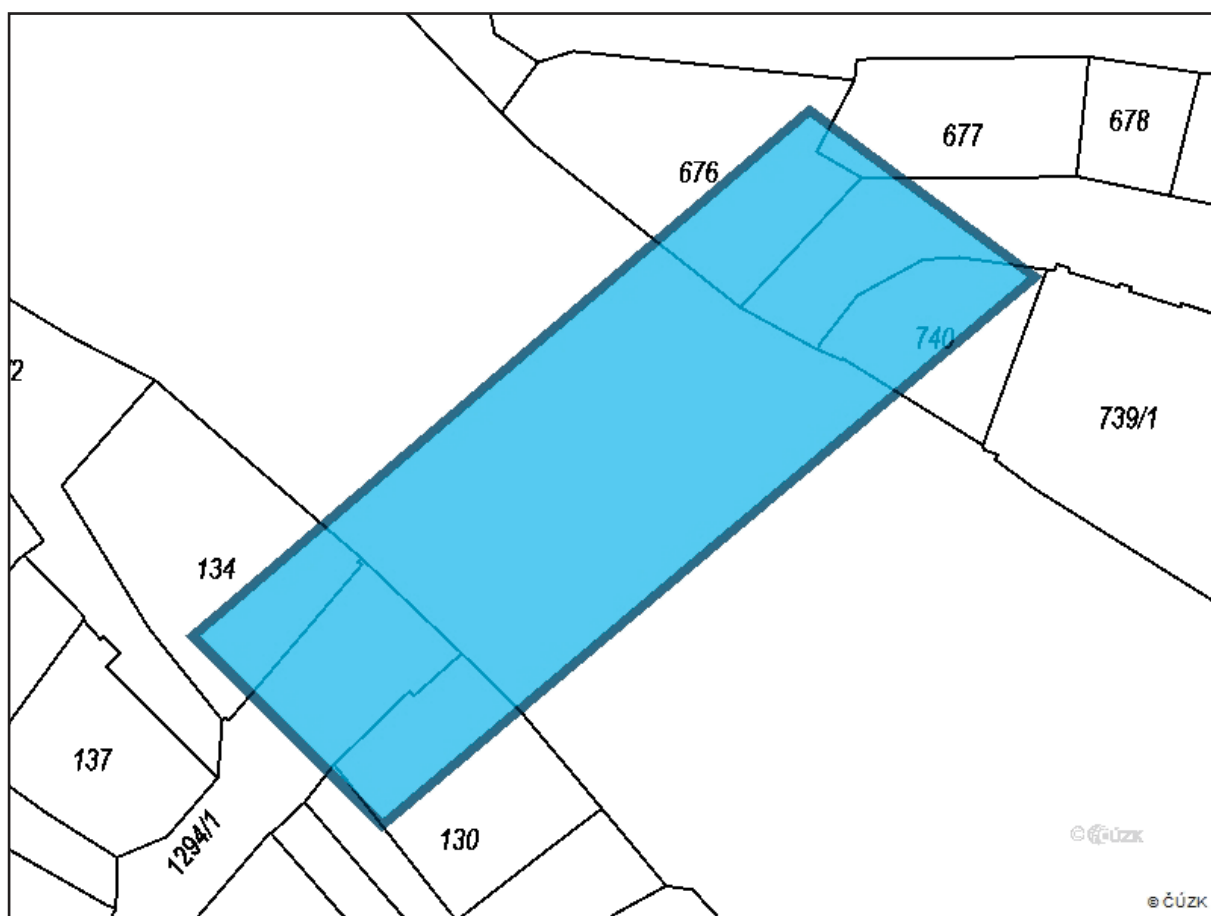

**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Elsat s.r.o.

Kabelová televize

Bezdrevská 1082/9, 37011 Č.Budějovice

+420 385 524 086, +420 606 768 856

[www.elsat.cz](http://www.elsat.cz) , [vyjadreni@elsatnet.cz](mailto:vyjadreni@elsatnet.cz)

IČ 13497766, DIČ CZ13497766

Pontex spol s.r.o.

DiS Jiří Tuček

Žižkova 309 / 12

37001 České Budějovice

[tucek@pontex.cz](mailto:tucek@pontex.cz)

V Č.Budějovicích 16.11.2020

Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově

- sítě Elsat – vyjádření :

V uvažovaném území nemáme sítě ani jiné zájmy.

S pozdravem

Ing. Trapl

expert  ELSAT  
ELSAT spol. s r.o.  
KABELOVÁ TELEVIZE  
Bezdrevská 1082/ 9  
370 11 České Budějovice  
IČO: 134 97 766





Pontex, spol. s r.o.  
Jiří Tuček  
Žižkova tř. 309/12  
370 01 České Budějovice

V Praze, 3.11.2020

Naše zn.: **MW9910161107226151**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **3.11.2020**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
155 00 Praha 5

Tel.: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



#### **Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_MW9910161107226151.pdf



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Pontex, spol. s r.o.  
Jiří Tuček  
Žižkova tř. 309/12  
37001 České Budějovice

Naše značka: **E46658/20**

V Praze dne: **3.11.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomášova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E46658/20**  
Název stavby /akce: **Rekonstrukce Lazebnického mostu přes Vltavu v Českém Krumlově**  
Datum podání žádosti: **3.11.2020**  
Důvod žádosti: **Proověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka:

## Žadatel

Firma / organizace: **Pontex, spol. s r.o.**  
IČ: **40763439**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Jiří Tuček**  
Adresa: **Žižkova tř. 309/12**  
Město / obec: **České Budějovice**  
PSČ: **37001**  
Stát:  
E-mail: **tucek@pontex.cz**  
Telefonní číslo: **+420605250853**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: **tucek@pontex.cz**

Příloha č. 2

**Situační plánek**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-769861.04 -1182509.3,-769811.82 -1182467.5,-769793.83 -1182480.73,-769845.95 -1182524.38,-769861.04 -1182509.3))