


PŮDORYS KOTELNY - dispoziční uspořádání m 1:50

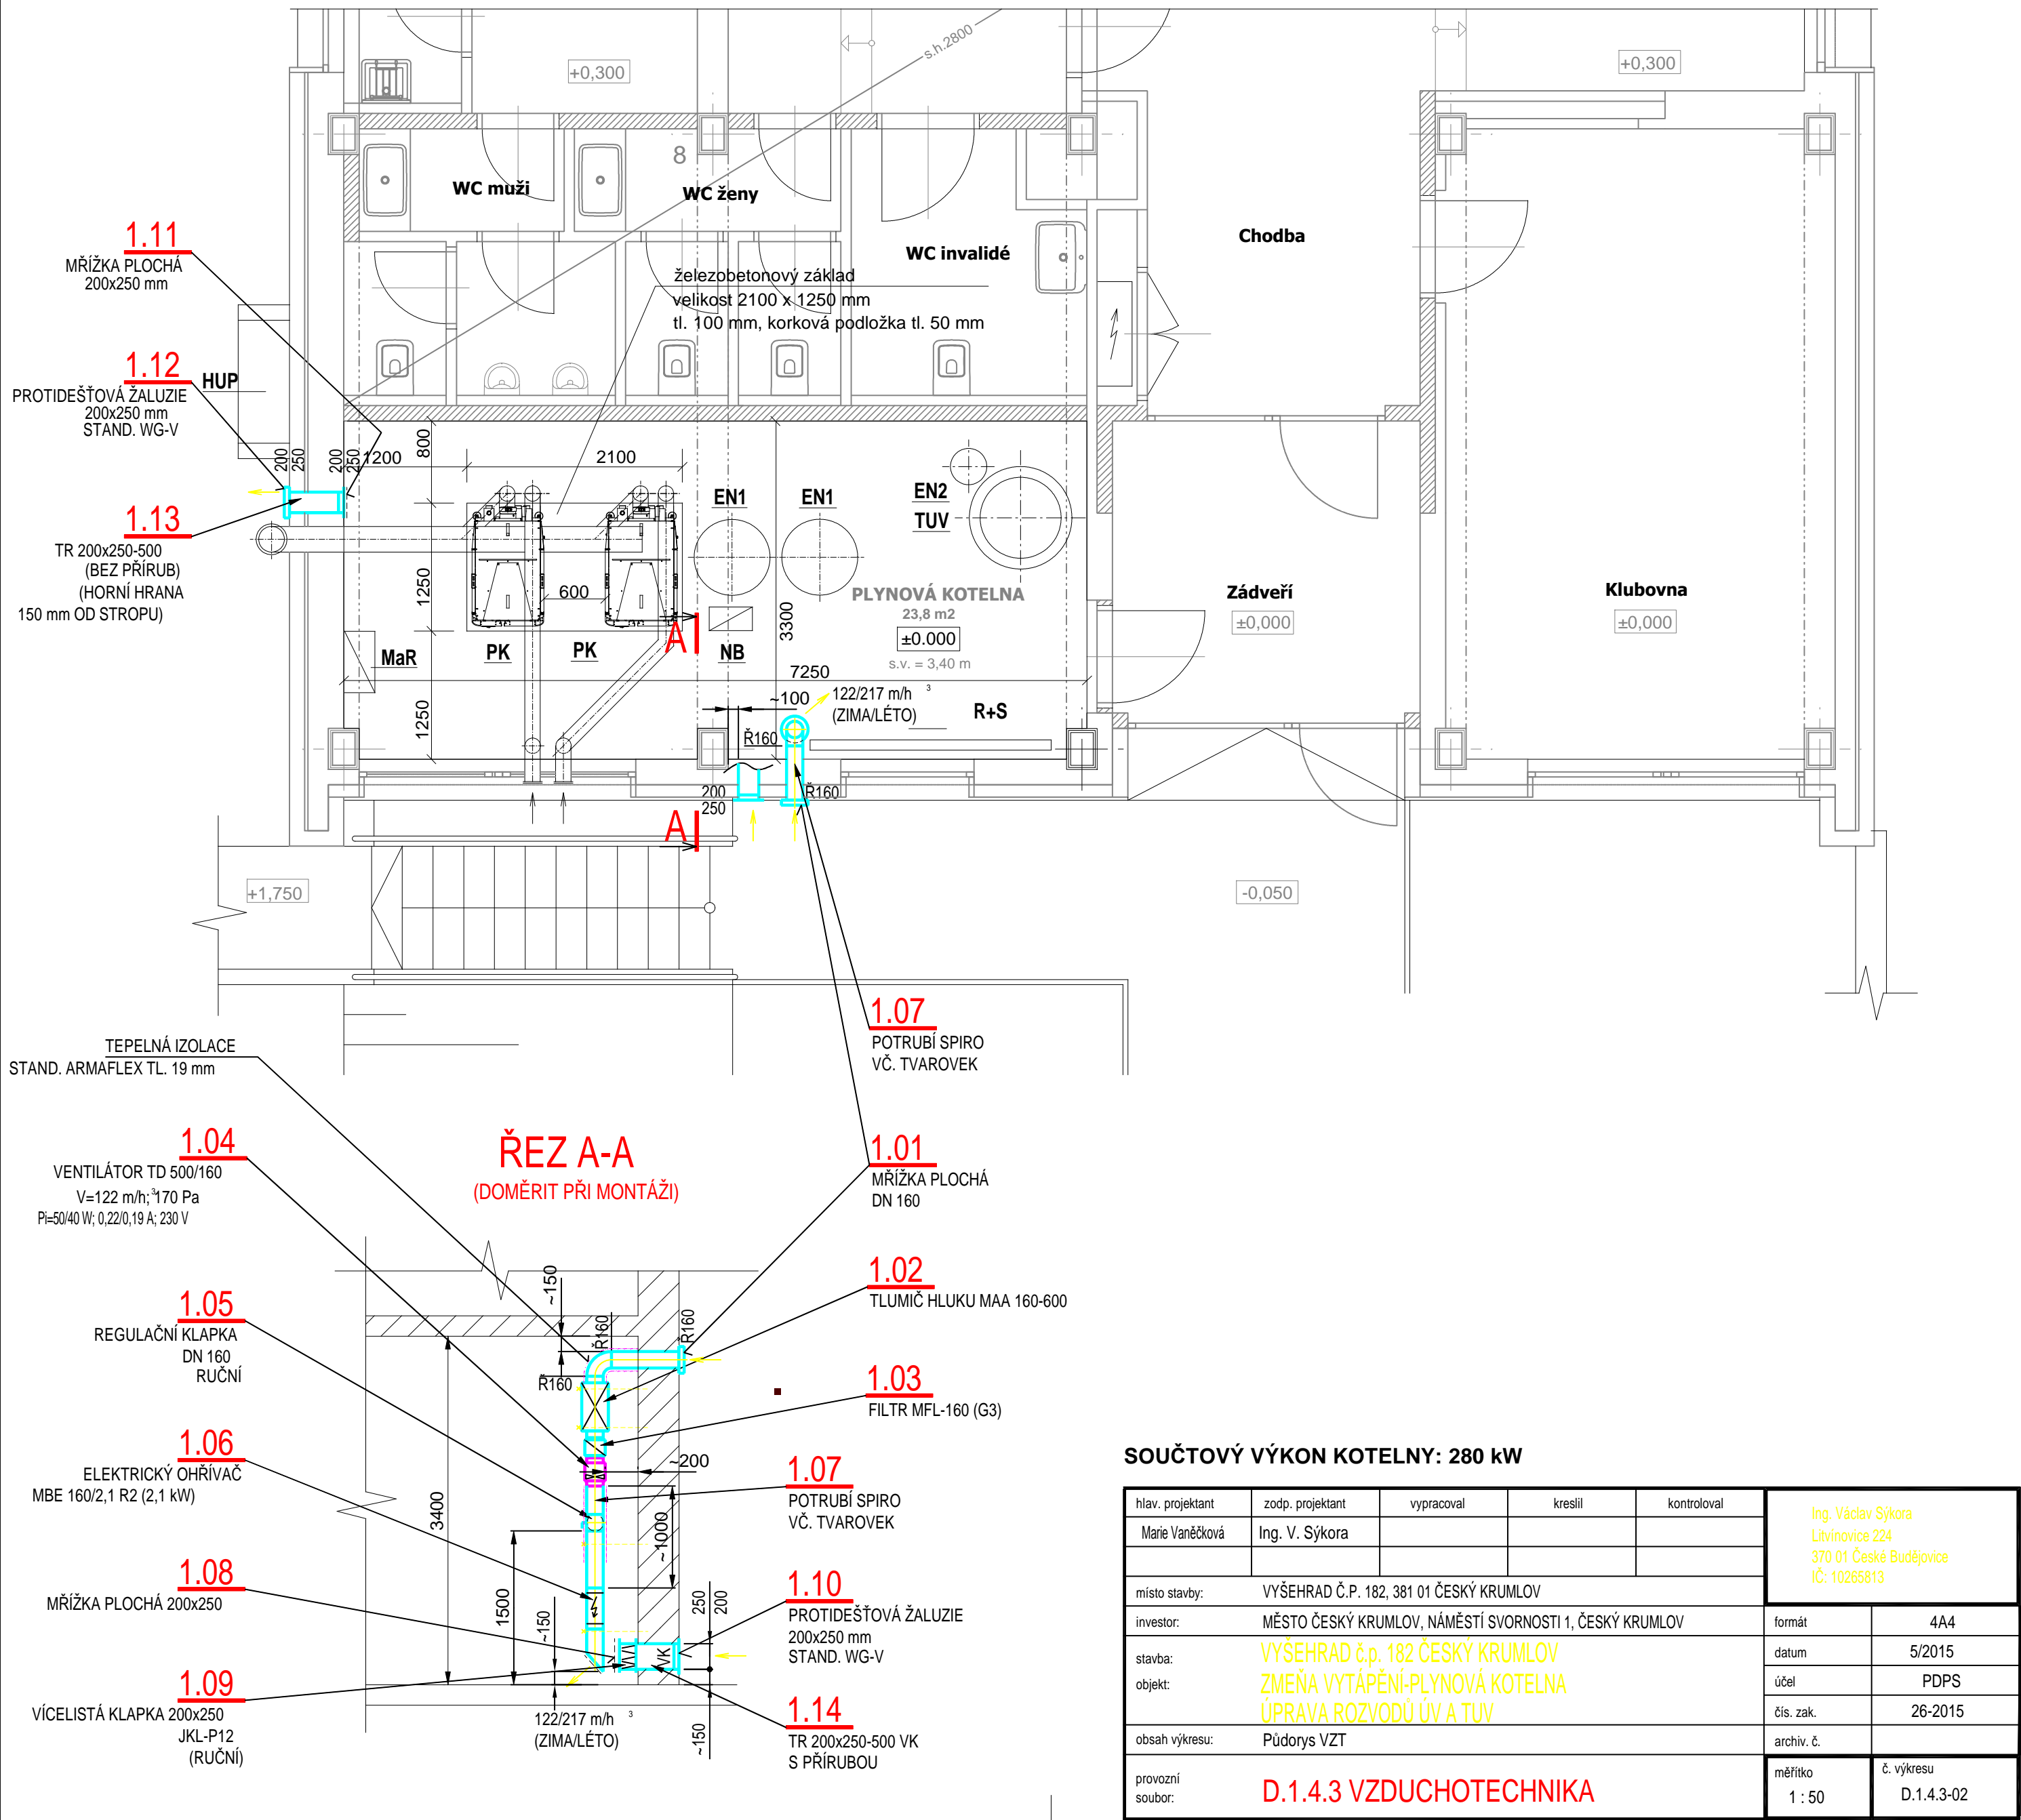

SOUČTOVÝ VÝKON KOTELNY: 280 kW

hlav. projektant	zodp. projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval	Ing. Václav Sýkora Litvinovice 224 370 01 České Budějovice IČ: 10265813	
Marie Vaněčková	Ing. V. Sýkora					
místo stavby:	VYŠEHRAD Č.P. 182, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV				formát	4A4
investor:	MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV				datum	5/2015
stavba:	VYŠEHRAD č.p. 182 ČESKÝ KRUMLOV ZMĚNA VYTÁPĚNÍ-PLYNOVÁ KOTELNA ÚPRAVA ROZVODŮ ÚV A TUV				účel	PDPS
objekt:					čís. zak.	26-2015
obsah výkresu:	Půdorys VZT				archiv. č.	
provozní soubor:	D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA				měřítko	č. výkresu
					1 : 50	D.1.4.3-02