


# SCHÉMA ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

## - V KOMUNIKACI - VE VOLNÉM TERÉNU

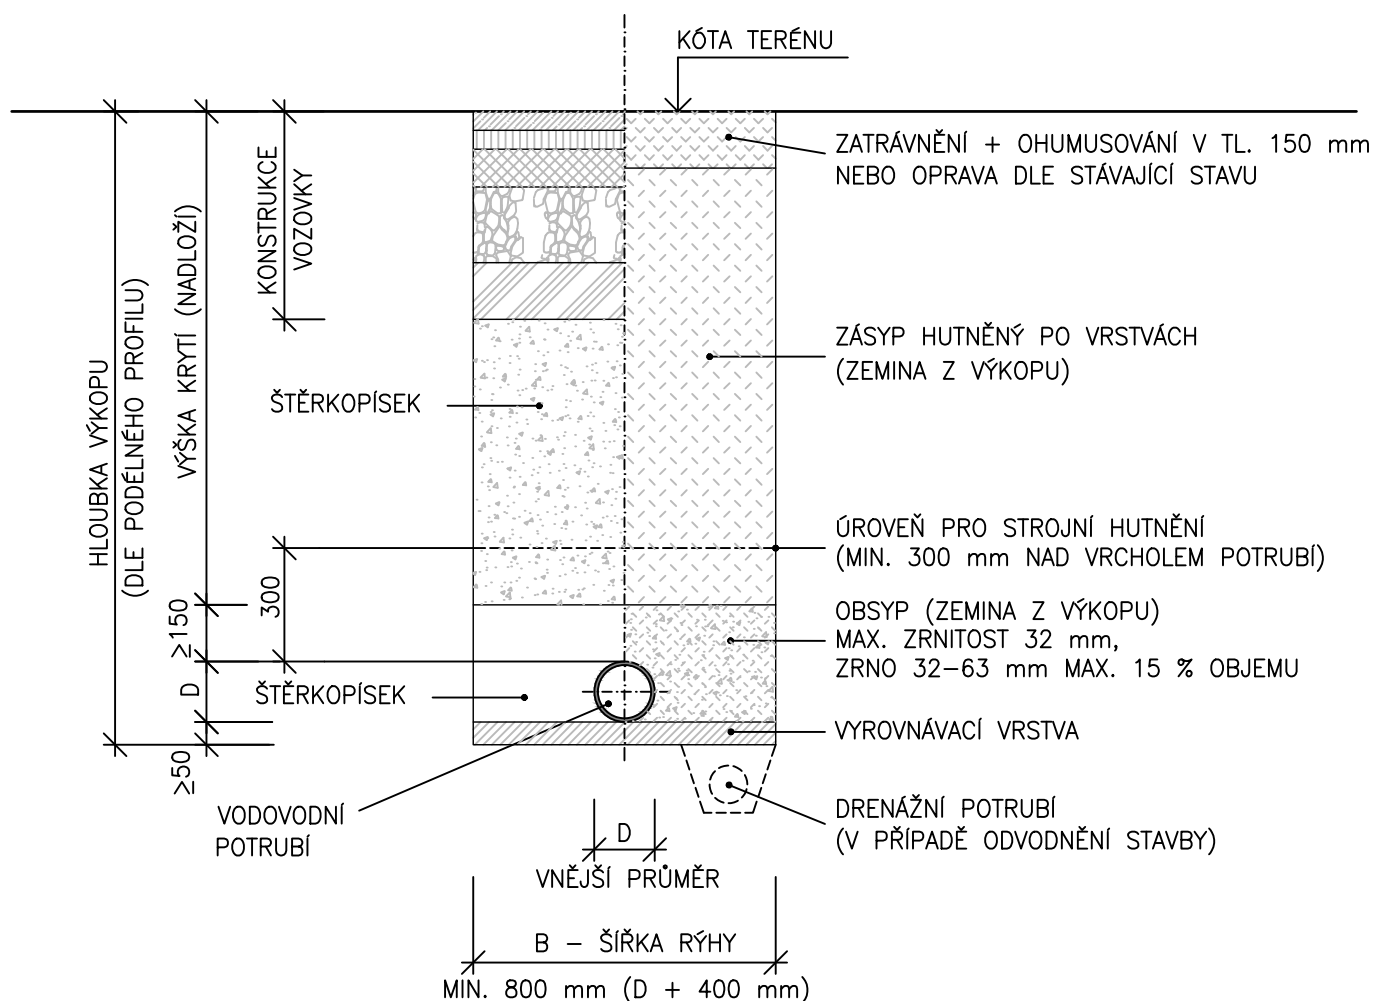

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA



PROJEKTANT ING. O.BALIHAR	VYPRACOVAL ING. O.BALIHAR	SP STUDIO, s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380711315, FAX. 380712671	
INVESTOR <b>Město Český Krumlov</b> nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		STUPEŇ	DPS
AKCE <b>30 bytových jednotek v bloku A17</b> <b>Vyšný, Český Krumlov</b>		DATUM	9/2024
VÝKRES <b>SO 12 - SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>		Č. ZAKÁZKY	SP 2023/32
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU <b>D.5</b>