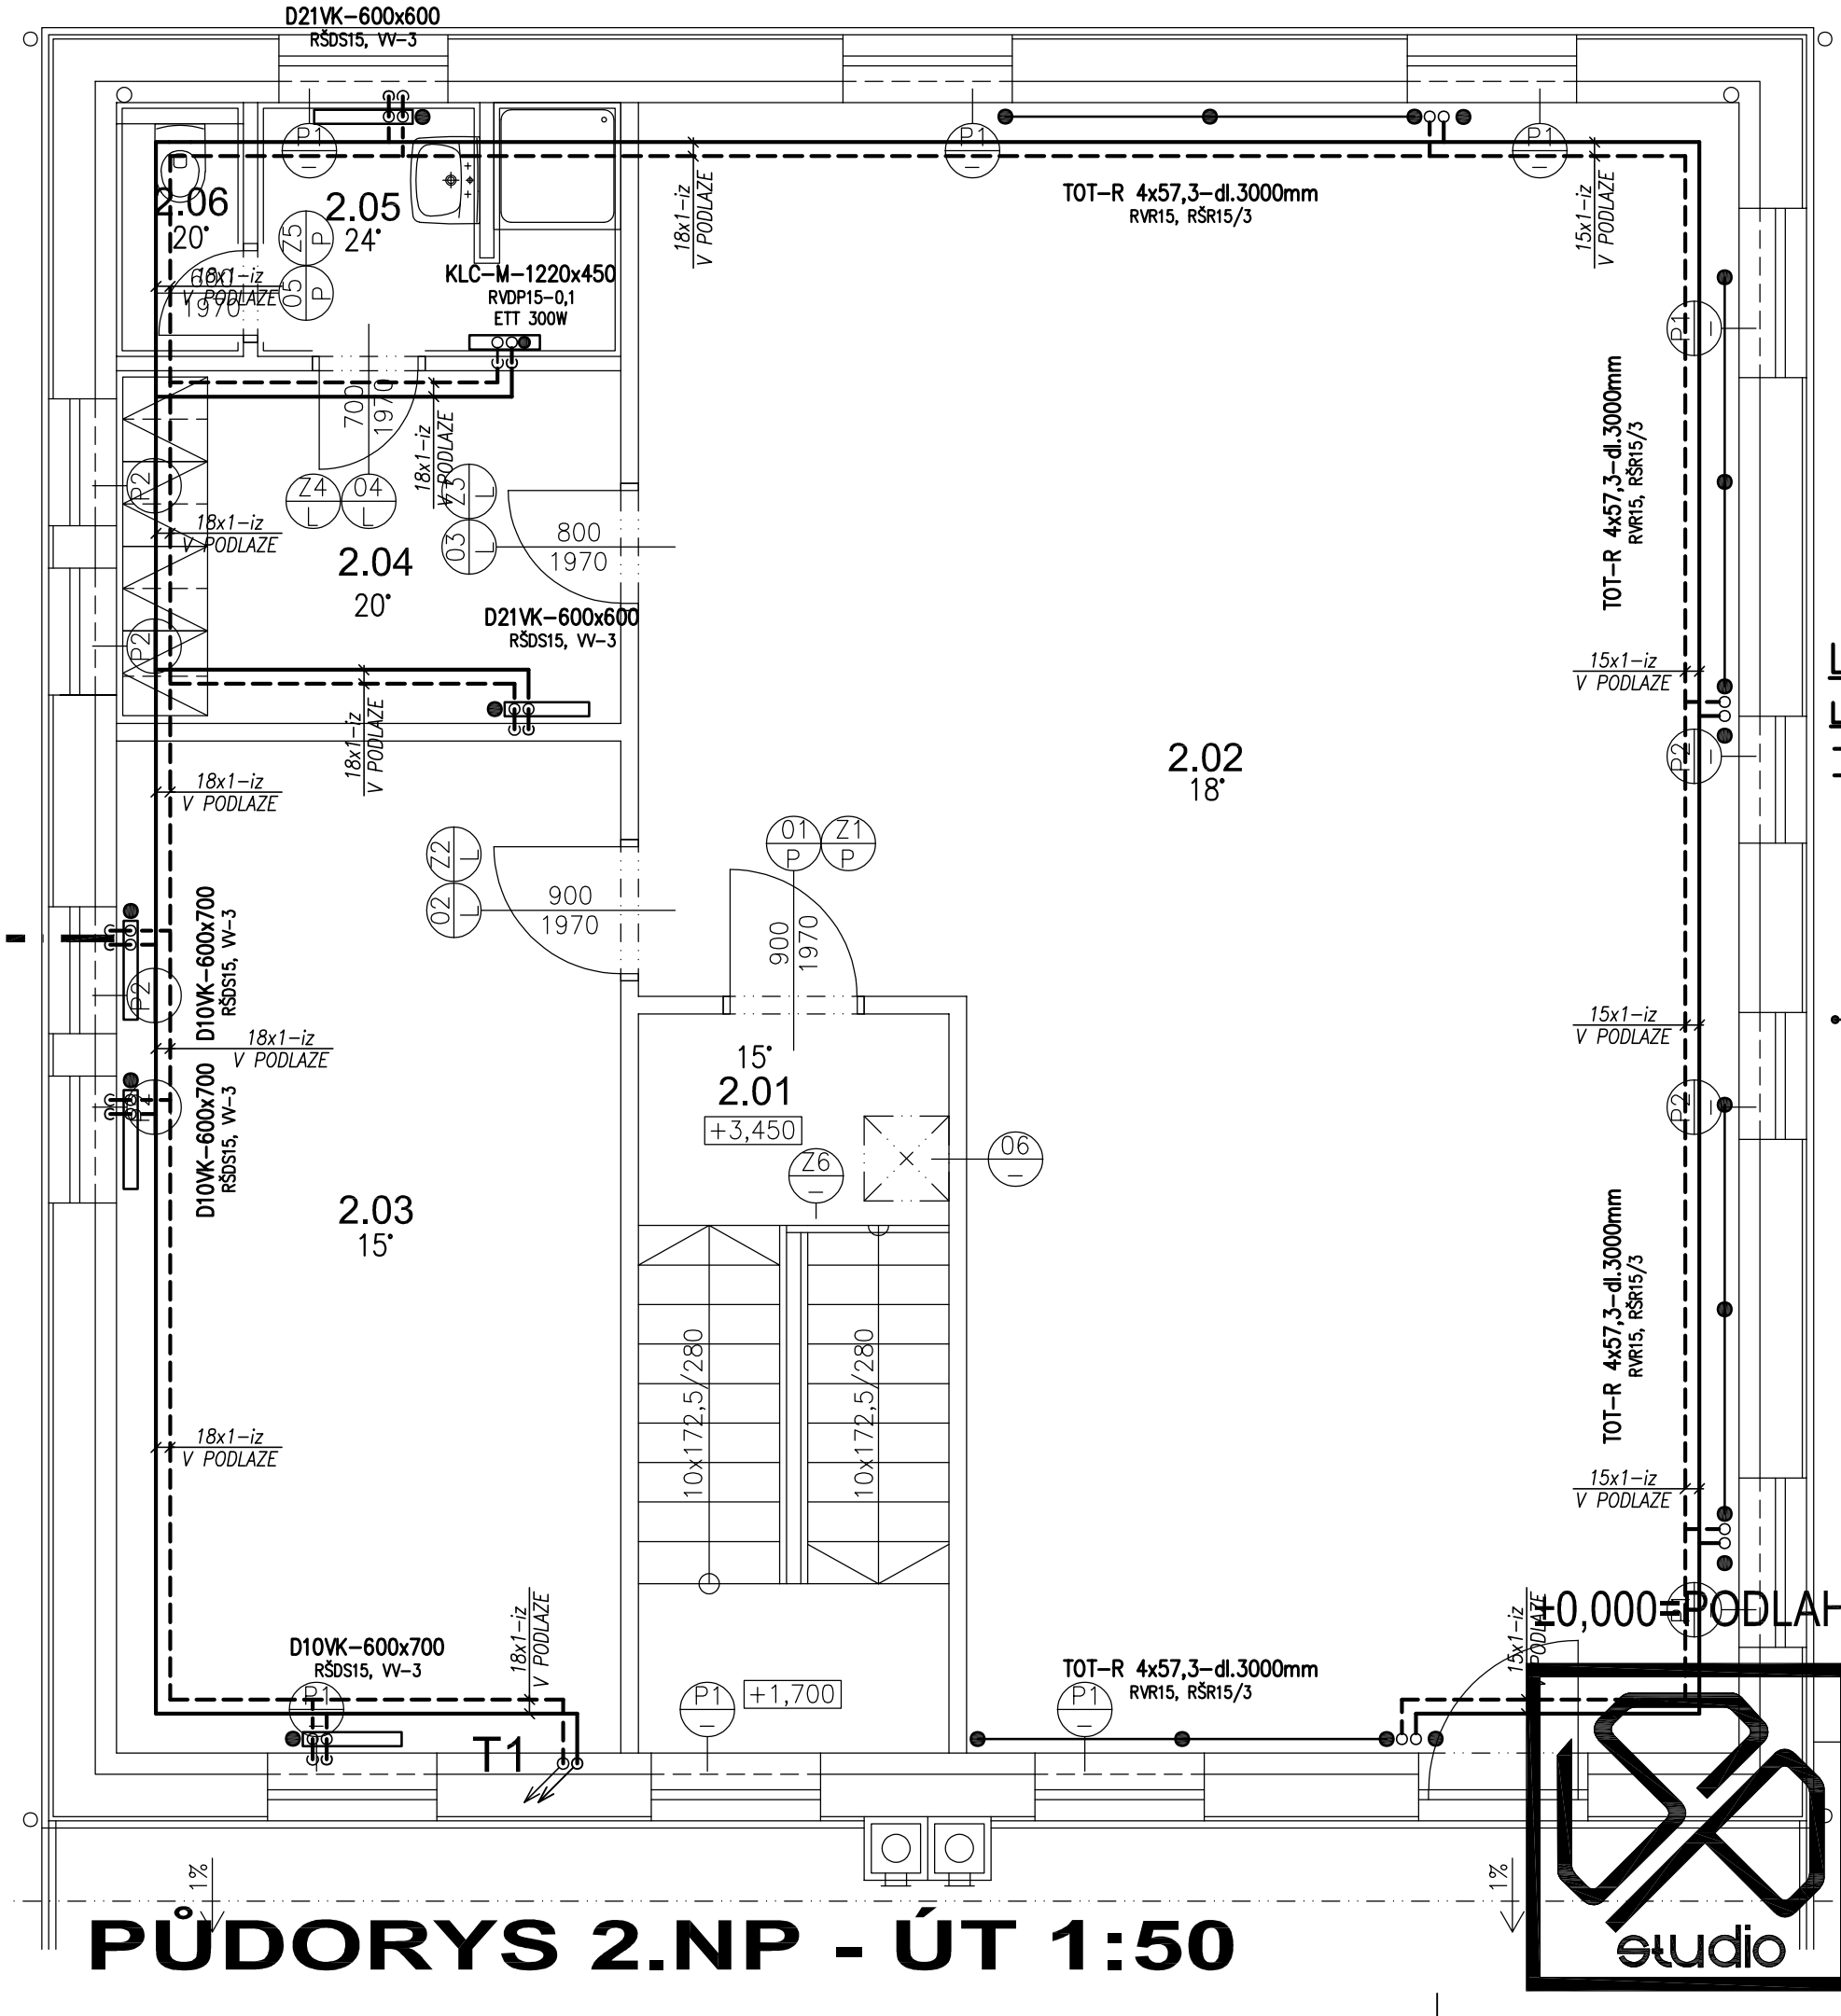

PŮDORYS 2.NP - ÚT 1:50

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
201	SCHODIŠTĚ	11,5
202	DÍLNA	79,0
203	SKLAD	25,6
204	ŠATNA	8,9
205	UMÝVÁRNA	4,5
206	WC	1,6
207	TERASA	49,8

LEGENDA:

LEGENDA POTRUBÍ:

OTOPNÁ VODA – PŘÍVOD

OTOPNÁ VODA – VRATNÁ

OCELOVÉ OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO VENTIL KOMPAKT
- INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL–VV
- VV–..... VENTILOVÁ VLOŽKA + STUPEŇ NASTAVENÍ
- PŘIPOJENÍ: RŠDS – UZAV.ŠROUBENÍ ROHOVÉ PRO DVĚ TRUBKY
- PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES POTRUBÍM 15x1–iz
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE, KRYTKA ŠROUBENÍ PLASTOVÁ BÍLÁ

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – REGISTR Z HLADKÝCH TRUBEK
- PŘIPOJENÍ: RVR15 – RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ
- PŘIPOJENÍ: RŠR 15/3 – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ, STUPEŇ NASTAVENÍ

KLC–M–...x....
TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO "ŽEBŘÍK" – STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ
KORADO – KORALUX LINEAR CLASSIC–M – výška x šířka mm
- PŘIPOJENÍ: RVDP – RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ PRO DVĚ TRUBKY, DN..
IMI HEIMEIER Multilux 3851.02.000 + STUPEŇ JEHO NASTAVENÍ
- PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES POTRUBÍM 15x1–iz (svěrné šroubení, opěrné pouzdro)
- ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY
KORADO – Z–KT7R–....–10 (bílá barva) o VÝKONU ... W
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER K, KRYTKA ŠROUBENÍ PLASTOVÁ BÍLÁ

T. .
STOUPAČKA VYTÁPĚNÍ – OZNAČENÍ

STOUPACÍ POTRUBÍ DOLU/NAHORU

PRŮCHOZÍ POTRUBÍ

verze 1.0

PROJEKTANT: ING. PAVEL PECHA	VYPRACOVAL: FRANTIŠEK FERENČÍK	**SP STUDIO, s.r.o.** ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV TEL. 380712671, 380711315
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, 38101 ČESKÝ KRUMLOV		
AKCE: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KAPLICKÁ 619, č.parc. st. 1533, ČESKÝ KRUMLOV VESTAVBA DÍLNY**	STUPEŇ	DSP+DPS
	DATUM	10/2022
	Č. ZAKÁZKY	SP 2022/01
VÝKRES: **PŮDORYS 2.NP - ÚT**	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU 03