


# VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

(M 1:20)

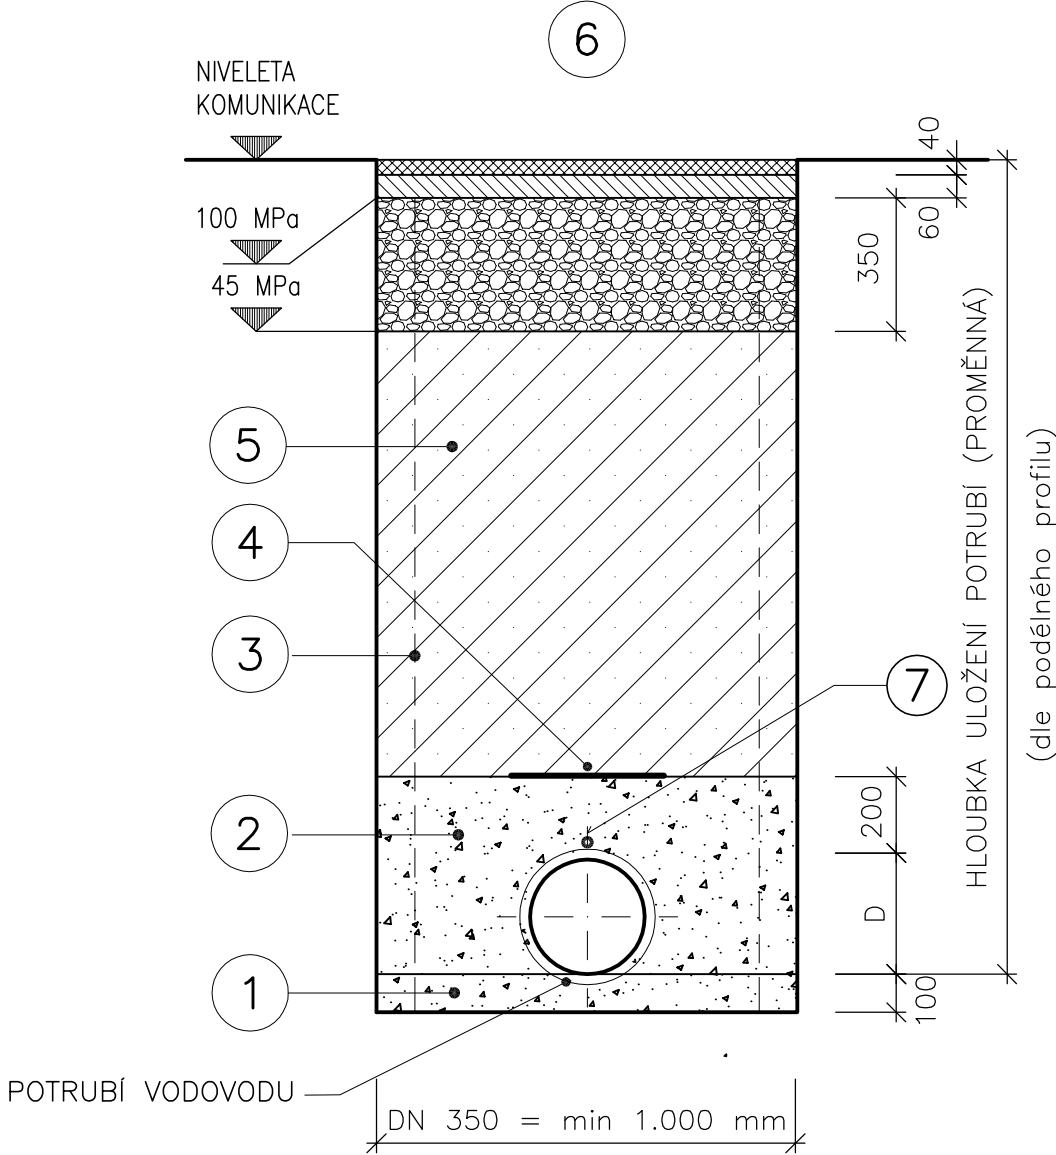

## LEGENDA

ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (vodovod)
5	ZÁSYP VÝKOPU : VYTĚŽENÁ ZEMINA, POKUD BUDE VHODNÁ (HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH tl. 150 mm)
6	SKLADBA KOMUNIKACE (VIZ. TABULKA NÍŽE)
7	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 6 mm <sup>2</sup>

Vzorová skladba komunikace : 6		
ACO 11		40 mm
ACP 16+		60 mm
ŠTĚRKODRŤ	FRAKCE 0/63 mm	350 mm
CELKEM		450 mm

## POZNÁMKA :

SOUČÁSTÍ SO 1 – VODOVOD JE SKLADBA KOMUNIKACE V ŠÍŘCE VÝKOPU PRO VODOVOD.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Č.Krumlov, Fialková ul. - obnova vodovodu DN 350	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 05.2025 Č.zakázky : 2-505-06-PS
Název výkresu :	Vzorové uložení potrubí	Č.výkresu : <b>D.5</b>