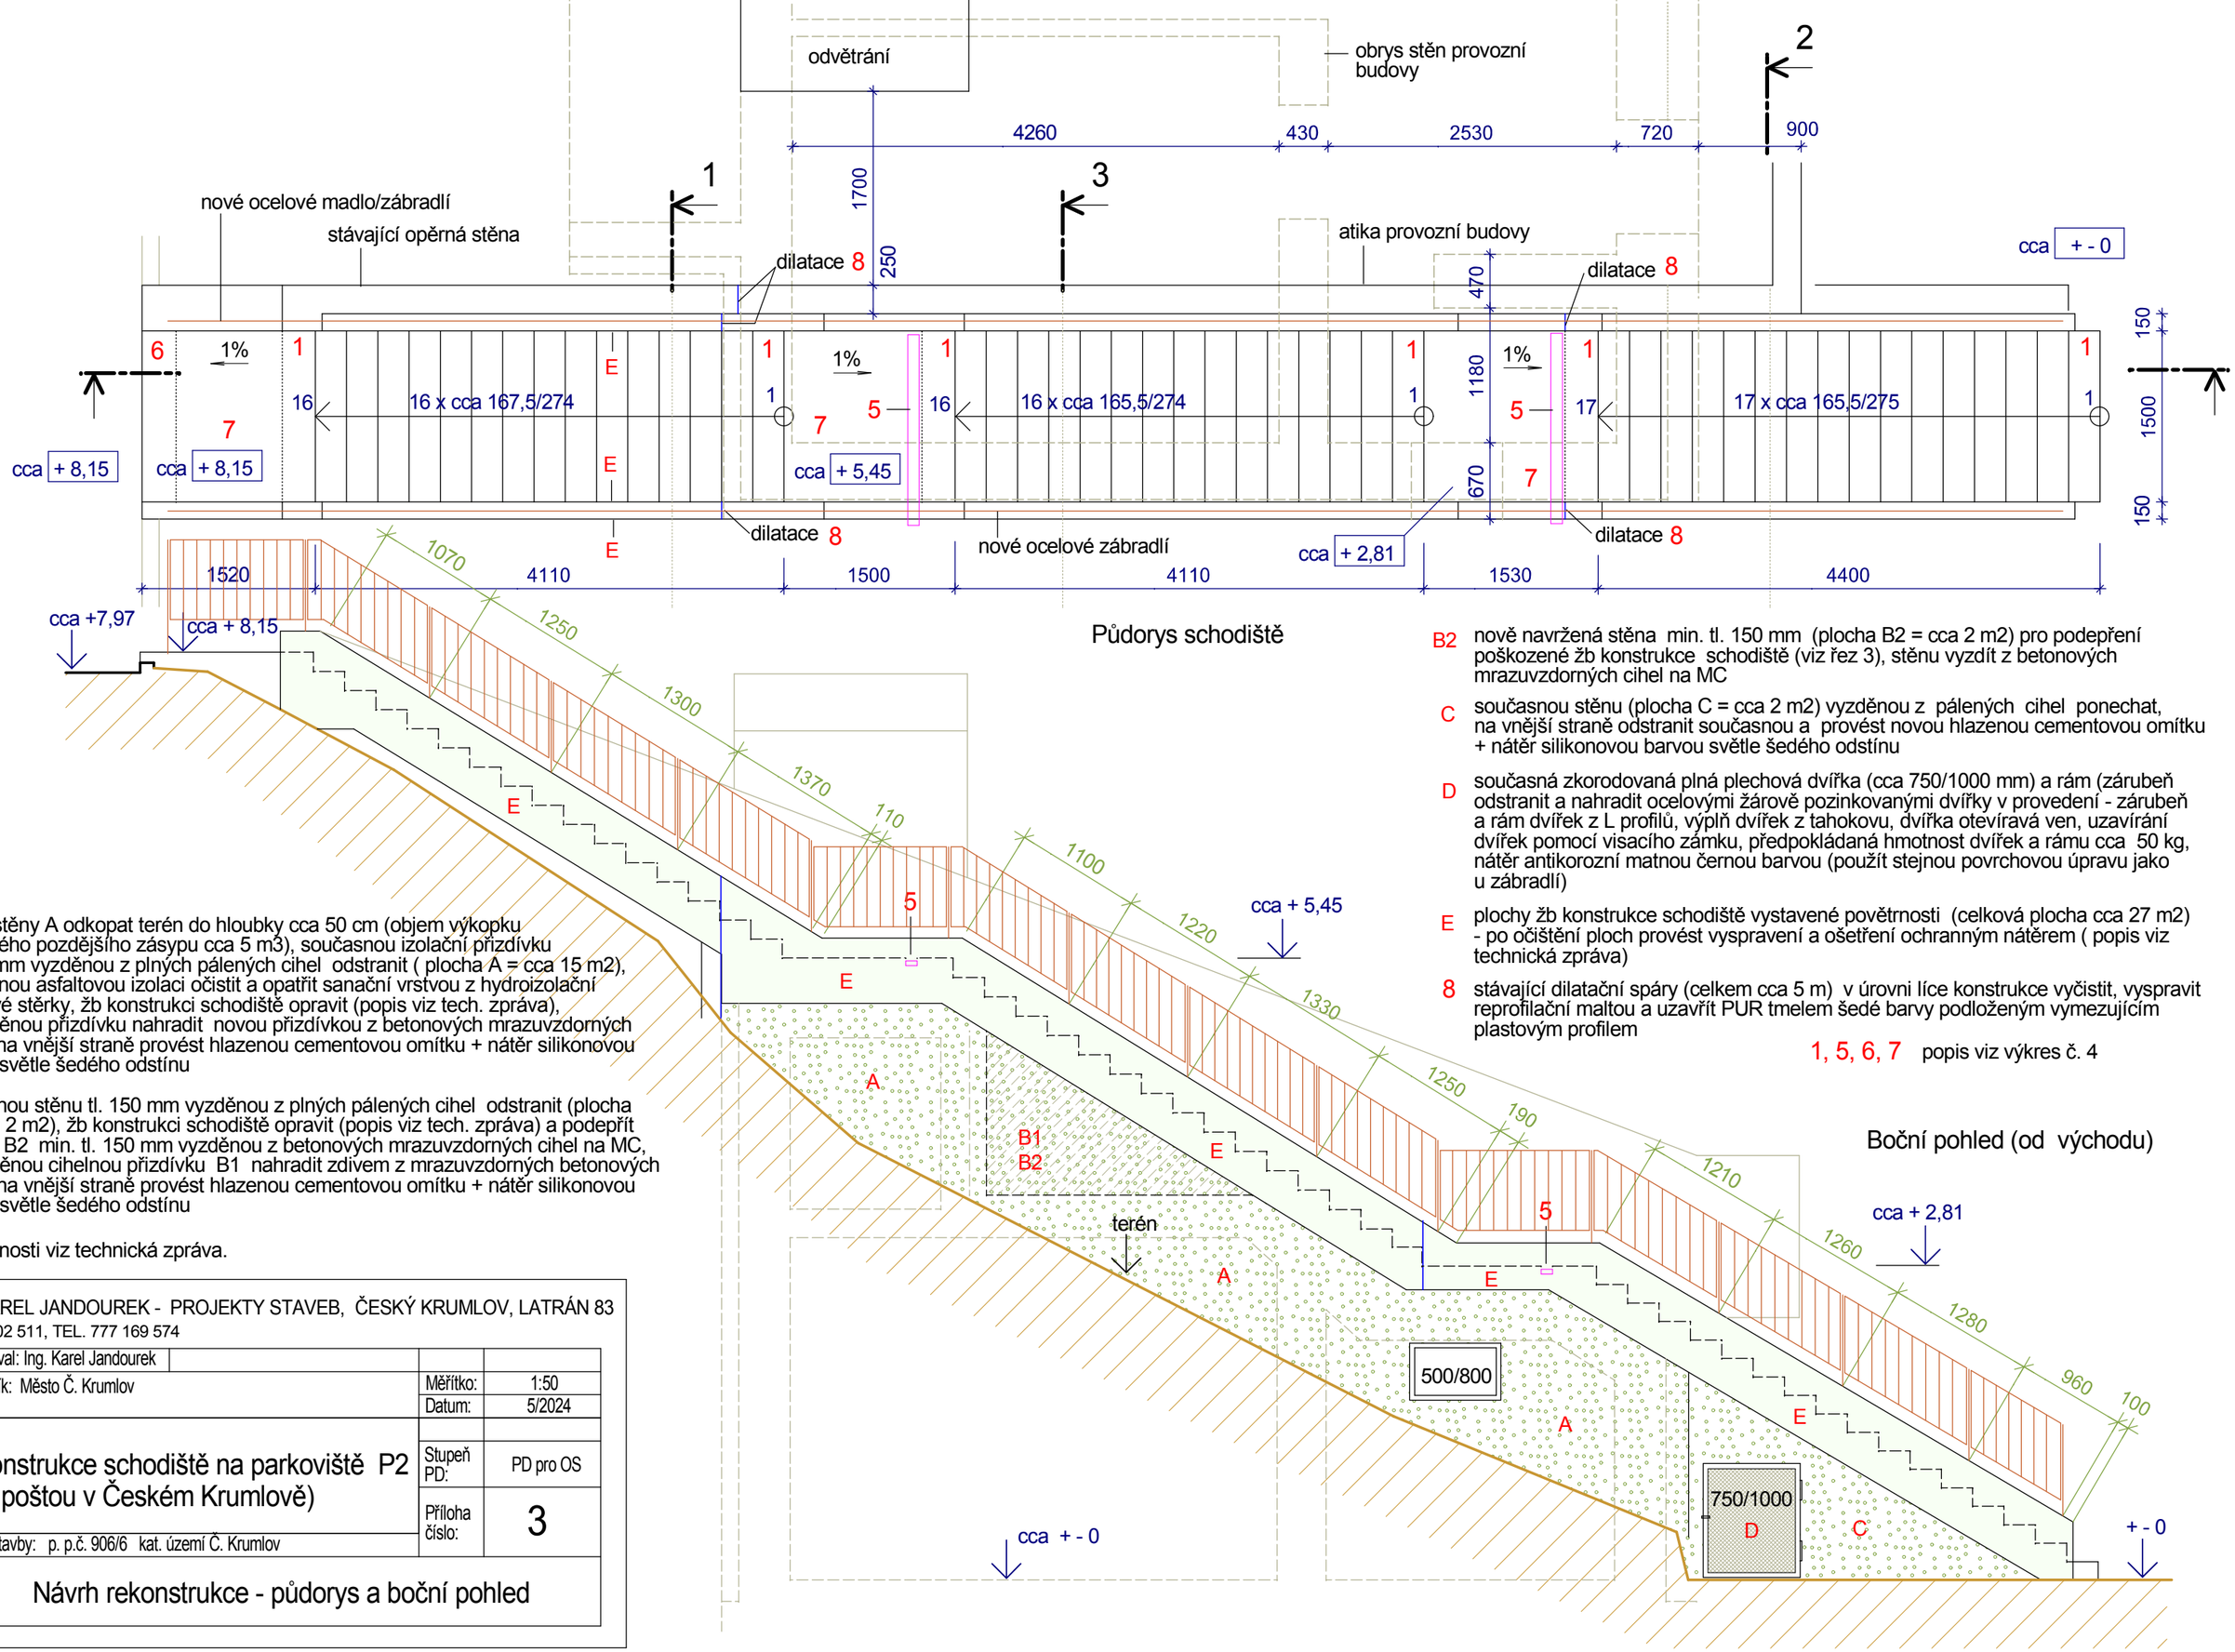

Půdorys schodiště

Boční pohled (od východu)

A v patě stěny A odkopat terén do hloubky cca 50 cm (objem výkopku a zpětného pozdějšího zásypu cca 5 m3), současnou izolační přizdívku tl. 150 mm vyzděnou z plných pálených cihel odstranit (plocha A = cca 15 m2), obnaženou asfaltovou izolaci očistit a opatřit sanační vrstvou z hydroizolační asfaltové stěrky, žb konstrukci schodiště opravit (popis viz tech. zpráva), odstraněnou přizdívku nahradit novou přizdívkou z betonových mrazuvzdorných cihel a na vnější straně provést hlazenou cementovou omítku + nátěr silikonovou barvou světle šedého odstínu

B1 současnou stěnu tl. 150 mm vyzděnou z plných pálených cihel odstranit (plocha B = cca 2 m2), žb konstrukci schodiště opravit (popis viz tech. zpráva) a podepřít stěnou B2 min. tl. 150 mm vyzděnou z betonových mrazuvzdorných cihel na MC, odstraněnou cihelnou přizdívku B1 nahradit zdivem z mrazuvzdorných betonových cihel a na vnější straně provést hlazenou cementovou omítku + nátěr silikonovou barvou světle šedého odstínu

Podrobnosti viz technická zpráva.

B2 nově navržená stěna min. tl. 150 mm (plocha B2 = cca 2 m2) pro podepření poškozené žb konstrukce schodiště (viz řez 3), stěnu vyzdít z betonových mrazuvzdorných cihel na MC

C současnou stěnu (plocha C = cca 2 m2) vyzděnou z pálených cihel ponechat, na vnější straně odstranit současnou a provést novou hlazenou cementovou omítku + nátěr silikonovou barvou světle šedého odstínu

D současná zkorodovaná plná plechová dvířka (cca 750/1000 mm) a rám (zárubeň odstranit a nahradit ocelovými žárově pozinkovanými dvířky v provedení - zárubeň a rám dvířek z L profilů, výplň dvířek z tahokovu, dvířka otevíravá ven, uzavírání dvířek pomocí visacího zámku, předpokládaná hmotnost dvířek a rámu cca 50 kg, nátěr antikorozní matnou černou barvou (použít stejnou povrchovou úpravu jako u zábradlí)

E plochy žb konstrukce schodiště vystavené povětrnosti (celková plocha cca 27 m2) - po očištění ploch provést vyspravení a ošetření ochranným nátěrem (popis viz technická zpráva)

8 stávající dilatační spáry (celkem cca 5 m) v úrovni líce konstrukce vyčistit, vyspravit reprofilační maltou a uzavřít PUR tmelem šedé barvy podloženým vymezujícím plastovým profilem

1, 5, 6, 7 popis viz výkres č. 4

ING. KAREL JANDOUREK - PROJEKTY STAVEB, ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN 83
IČ 407 02 511, TEL. 777 169 574

Vypracoval: Ing. Karel Jandourek		
Stavebník: Město Č. Krumlov	Měřítko:	1:50
	Datum:	5/2024
Stavba: Rekonstrukce schodiště na parkoviště P2 (pod poštou v Českém Krumlově)	Stupeň PD:	PD pro OS
	Příloha číslo:	3
Místo stavby: p. p.č. 906/6 kat. území Č. Krumlov		
Obsah: Návrh rekonstrukce - půdorys a boční pohled		