


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP03c

21,00 m2

SSH 43


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

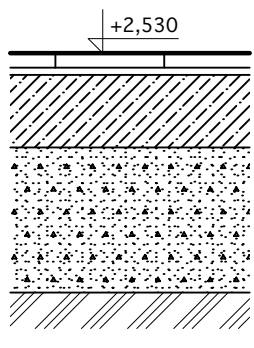

— BETONOVÁ DLAŽBA	20
— LEPICÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYp ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	300 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	430

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

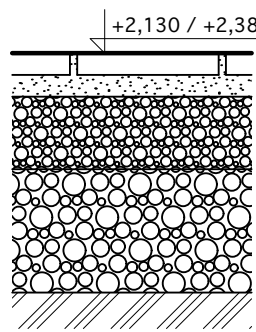

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVNAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 16-32mm	270
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	430

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkoušení autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0295 okno jednoduché jednokřídlé - nadsvětlík dveří
0232 2xjednoduché okno dvoukřídlé, 4tabulkové, ven a dovnitř otevíravé

DVEŘE

D230 vstupní dvoukřídlé dveře do kamenného ostění s jednoduchou profilací a polodrážkou
D243 dvoukřídlé dveře kazetové částečně prosklené
D241 jednokřídlé dveře plně svlkové

POZNÁMKA:

KAMENNÉ VÝROBKY

S070 kamenné ostění s jednoduchou profilací a kamenným prahem

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T060 dřevěné profilované madlo
T061 schodiště do 2.np

POZNÁMKA:

K2-1-001a

CHODBA + SCHODIŠTĚ

STRANA 2

30,82 m2

OSTATNÍ PRVKY



R004 prvek elektroinstalací k odstranění
X36 komínová dvířka

POZNÁMKA:
počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

PODLAHA



SANAČNÍ ÚPRAVA RP05f

12,96 m²

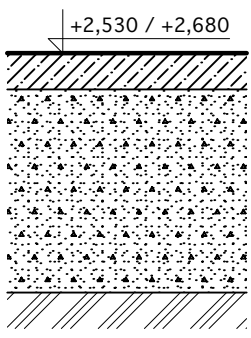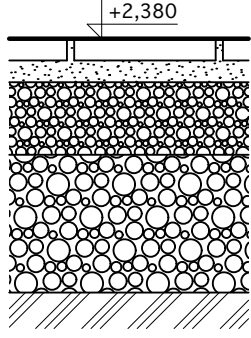SSH 46a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 23	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	— BETONOVÁ MAZANINA 50 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU ~370 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 430		— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 — SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30 — VÁPENNÁ MALTA 30 — HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm 100 — VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm 270 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 430

SANAČNÍ ÚPRAVA RP02h

6,36 m²

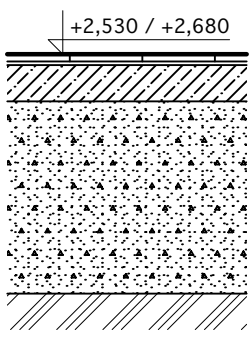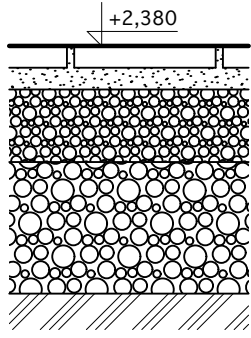SSH 46b	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 23	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	— KERAMICKÁ DLAŽBA 10 — LEPICÍ TMEL 5 — BETONOVÁ MAZANINA 50 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU ~370 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 430		— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 — SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30 — VÁPENNÁ MALTA 30 — HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm 100 — VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm 270 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 430

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS05

SANAČNÍ ÚPRAVA RS11a

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem
ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D248 jednokřídlé dveře exteriérové svlkové

D255 jednokřídlé dveře 4kazetové s proskleným dvoukřídlým nadsvětlíkem

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002 větrací kanály pod úrovní podlahy na straně obvodového zdiva místnosti

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití

R004 prvek elektroinstalací k odstranění

R006 prvek ZTI k odstranění

X01 záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:

1) počet a poloha odstraňovaných prvků viz část

A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

2) zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05f



 36,09 m²

SSH 45a

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

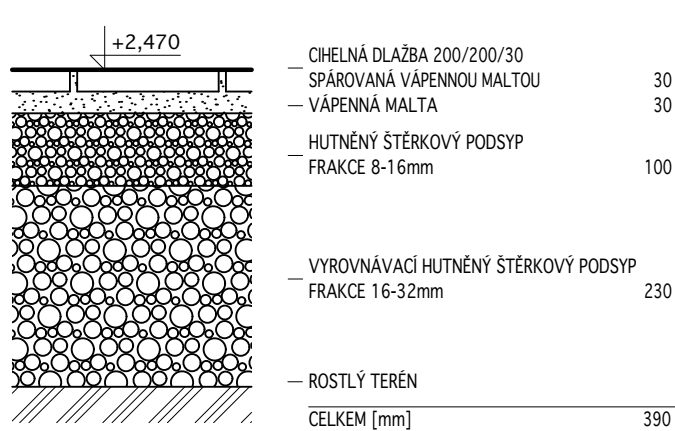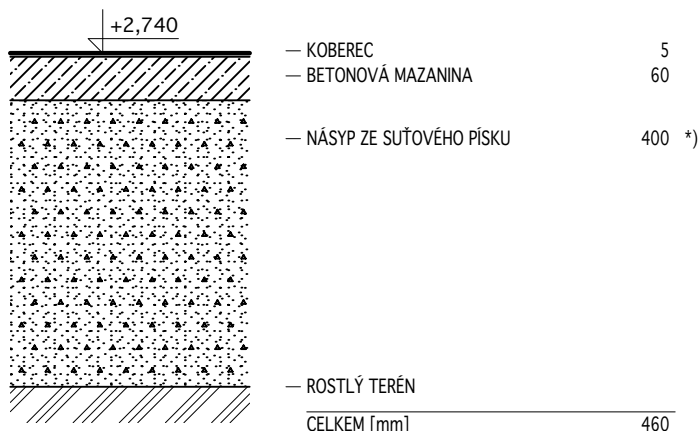

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS18

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

0233 okno dvoukřídle špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

D244 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

0234 okno dvoukřídle špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

0235 okno dvoukřídle špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

POZNÁMKA:



OSTATNÍ PRVKY

R002	větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti	POZNÁMKA: 1) počet a poloha odstraňovaných prvků viz část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2 2) zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě
R003	dochovaný kouřovod bez dalšího využití	
R004	prvek elektroinstalací k odstranění	
R006	prvek ZTI k odstranění	
R007	prvek vytápění k odstranění	
X01	záslepka komínového průduchu, měď	
X36	komínová dvířka	

PODLAHA



SANAČNÍ ÚPRAVA RP05f

 3,35 m²

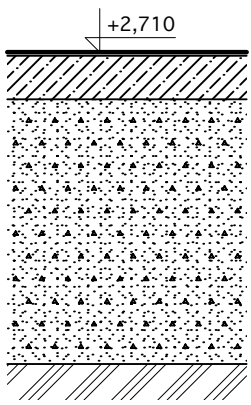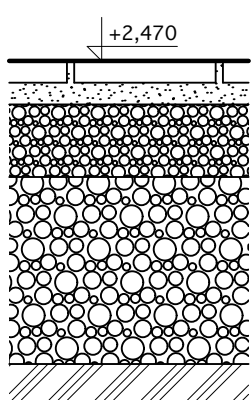SSH 45a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 23	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	— KOBEREC 5 — BETONOVÁ MAZANINA 60 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU 400 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 460		— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 — SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30 — VÁPENNÁ MALTA 30 — HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP — FRAKCE 8-16mm 100 — VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP — FRAKCE 16-32mm 230 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 390

SANAČNÍ ÚPRAVA RPxx

 2,50 m²

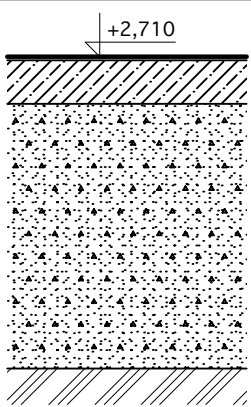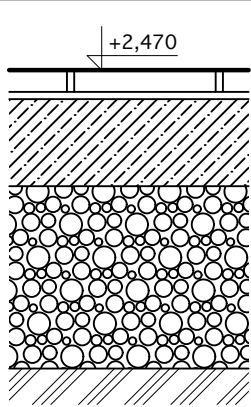SSH 45a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 80	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	— KOBEREC 5 — BETONOVÁ MAZANINA 60 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU 400 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 460		— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 — SPÁROVANÁ FLEXIBILNÍM TMELEM 30 — FLEXIBILNÍ LEPIDLO 10 — BETONOVÁ MAZANINA 120 — VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP — FRAKCE 16-32mm 230 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 390

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

K2-1-003

ŘEMESLNÁ DÍLNA

STRANA 2

5,85 m2

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T147 dvířka se zárubní k podávacímu otvoru do řemeslné dílny

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R004 prvek elektroinstalací k odstranění
X42 pec na chleba

POZNÁMKA:
počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05g


15,75 m2

SSH 45


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

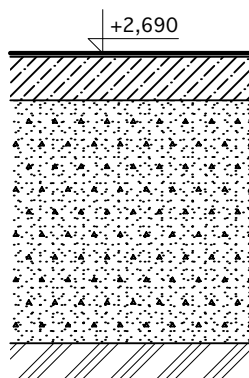

— KOBREK	5
— BETONOVÁ MAZANINA	60
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	350 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	420

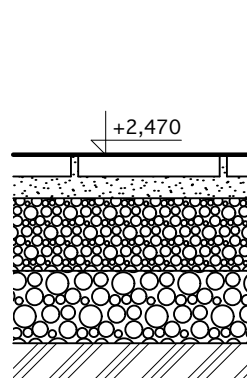

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm	100
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	260

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS05

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O236 okno dvoukřídlé špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

DVEŘE

D245 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002	větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti
R003	dochovaný kouřovod bez dalšího využití
R004	prvek elektroinstalací k odstranění
R007	prvek vytápění k odstranění
X01	záslepka komínového průduchu, měď



POZNÁMKA:

- 1) počet a poloha odstraňovaných prvků viz část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2
- 2) zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05g

15,82 m²

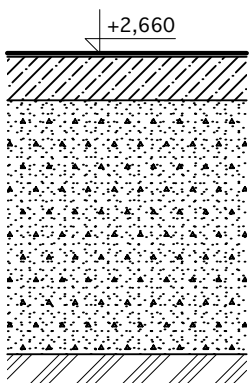SSH 45	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 23	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	— KOBRECEC 5 — BETONOVÁ MAZANINA 60 — NÁSY ZE SUŤOVÉHO PÍSKU 350 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 420		— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 — SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU 30 — VÁPENNÁ MALTA 30 — HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm 100 — VYROVŇAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm 130 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 290

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS05

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS26

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O237 okno dvokřídlé špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

DVEŘE

D246 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

D247 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002 větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti

R003 dochovaný kouřovod bez dalšího využití

R004 prvek elektroinstalací k odstranění

R006 prvek ZTI k odstranění

R007 prvek vytápění k odstranění

X01 záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:

1) počet a poloha odstraňovaných prvků viz část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2
 2) zaměření záslepky proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04j


34,36 m²

SSH 47b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

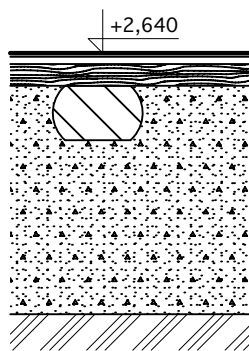

— PVC	5
— SOLOLIT	10
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/75 PO 1100	
— +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	300 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	350

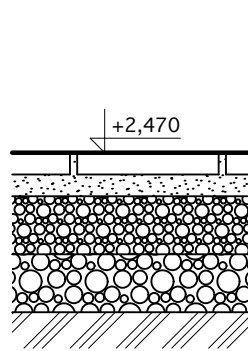

— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVŇAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 16-32mm	80
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	240

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

O238 okno dvoukřídle špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé
 O239 okno dvoukřídle špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevíravé

D249 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové
 D250 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002 větrací kanály pod úroveň podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti
 R004 prvek elektroinstalací k odstranění
 R007 prvek vytápění k odstranění

POZNÁMKA:

počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
 A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP04j


22,45 m²

SSH 47b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

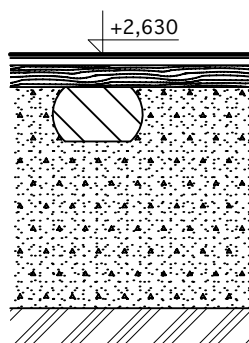

— PVC	5
— SOLOLIT	10
— FOŠNY SMRK	30
— POLŠTÁŘE SMRK 130/75 PO 1100	
— +NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	300 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	350



— CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30	
— SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU	30
— VÁPENNÁ MALTA	30
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVŇAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 16-32mm	90
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	250

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS01

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

O240 okno dvoukřídlé špaletové s jednoduchou profilací, ven a dovnitř otevírávé

D251 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R002	větrací kanály pod úrovní podlahy po obvodu vnitřního zdiva místnosti
R003	dochovaný kouřovod bez dalšího využití
R004	prvek elektroinstalací k odstranění
R007	prvek vytápění k odstranění
X01	záslepka komínového průduchu, měď

POZNÁMKA:

1) počet a poloha odstraňovaných prvků viz část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2
 2) zaměření záslepek proběhne přímo na stavbě

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05f



1,83 m²

SSH 46a

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

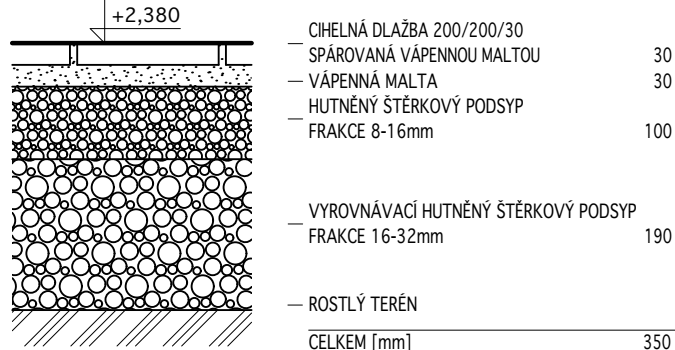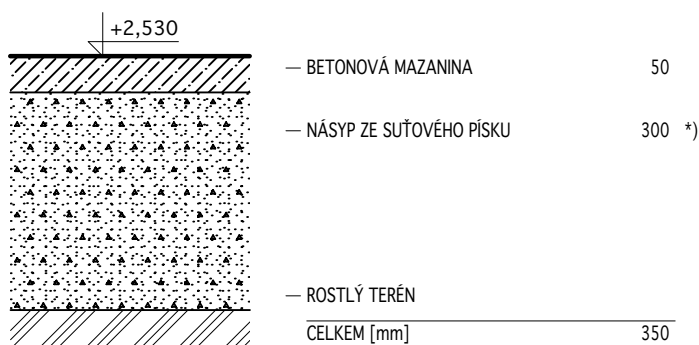

SANAČNÍ ÚPRAVA RP11a


7,85 m²

SSH 48

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

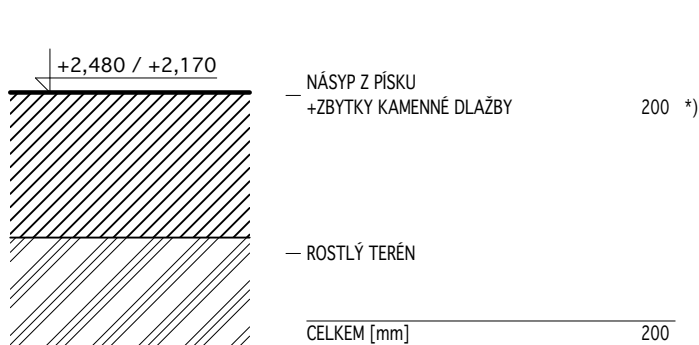

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyzkorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

K2-1-008

CHODBA

STRANA 2

9,68 m2

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0247 okenní sestava oblouková
0248 okenní sestava oblouková s dveřmi

DVEŘE

POZNÁMKA:

KOVÁŘSKÉ VÝROBKY

Z051 dvoukřídlá plechová dvířka topeniště do celového rámu

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R004 prvek elektroinstalací k odstranění

POZNÁMKA:
počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP11a



1,84 m²

SSH 48

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 23

NAVRHOVANÁ SKLADBA

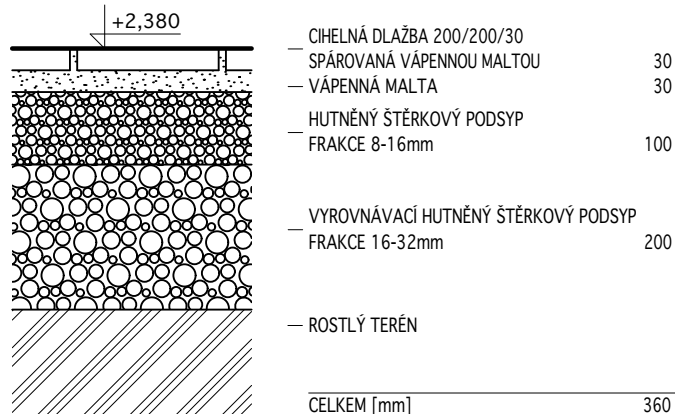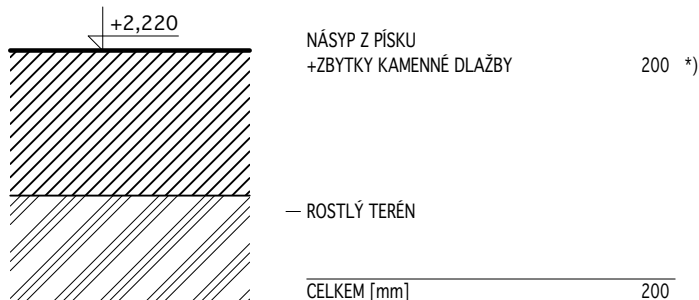

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

KLENBA

SANAČNÍ ÚPRAVA RS03

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D256 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T148 schodišťové madlo

POZNÁMKA:

K2-1-012

CHODBA

STRANA 2

1,84 m2

OSTATNÍ PRVKY

R004 prvek elektroinstalací k odstranění



POZNÁMKA:

počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05f

5,47 m²

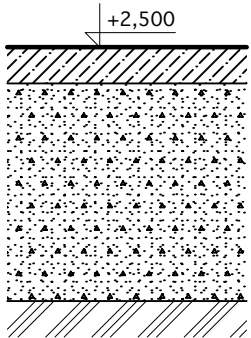SSH 46a	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 23	NAVRHOVANÁ SKLADBA
 <p>+2,500</p> <ul style="list-style-type: none"> BETONOVÁ MAZANINA 50 NÁSYP ZE SUŠOVÉHO PÍSKU 300 *) ROSTLÝ TERÉN <p>CELKEM [mm] 350</p>		 <p>+2,380</p> <ul style="list-style-type: none"> CIHELNÁ DLAŽBA 200/200/30 30 SPÁROVANÁ VÁPENNOU MALTOU VÁPENNÁ MALTA 30 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 8-16mm 100 VYROVNÁVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP FRAKCE 16-32mm 70 ROSTLÝ TERÉN <p>CELKEM [mm] 230</p>	

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS02

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

výmalba soklu bude provedena do výše 40cm, barva tmavě šedá - odstín RAL 7037

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

0244 jednoduché okno jednokřídlé, dovnitř otevíravé, bez členění

DVEŘE

D240 jednokřídlé dveře do jednostranné obložkové zárubně, křídlo dvoukazetové

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05k


3,67 m2

SSH 42b

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 26

NAVRHOVANÁ SKLADBA

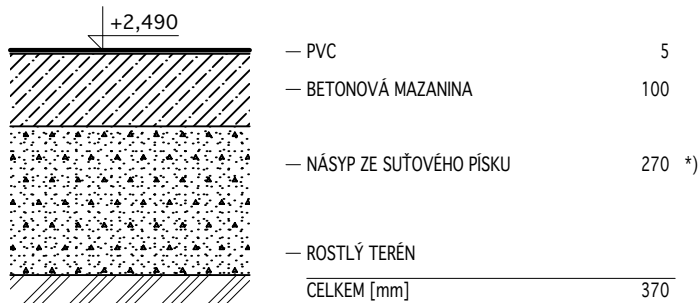

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

O231 2xjednoduché okno dvoukřídle, 4tabulkové, ven a dovnitř otevíravé

D235 jednokřídle dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R007 prvek vytápění k odstranění

POZNÁMKA:

počet a poloha odstraňovaných prvků viz část A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2


PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05k

3,44 m2

SSH 42b

STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

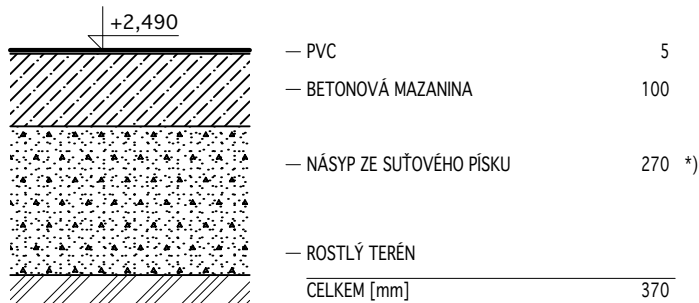

SH 26

NAVRHOVANÁ SKLADBA



POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)
obklad z terakotové glazované dlažby Cotto Etrusco SM20 Tozzeto 110/110/15, do výšky 1600mm (viz výkres A.1.2.b.04 - Půdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS04

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

barevná dekorativní výmalba (vápenná) rekonstruovaná dle zvolené šablony (viz. část A.1.2.c. 06 - Dílčí vnitřní pohledy a D.3 - Průzkum stratigrafie a doplňkových omítkových vrstev)

POZNÁMKA:

příprava povrchu pod výmalbu viz část A.1.2.c.01 - Kniha sanací

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O230 2xjednoduché okno dvoukřídlové, 4tabulkové, ven a dovnitř otevíravé

DVEŘE

D236 jednokřídlové dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

X18 zásobník toaletního papíru "ille" Big Willy - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X19 držák kartáče na toalety "ille" Polly Dolly - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X20 odpadkový koš na stěnu "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X21 zásobník hygienických sáčků "ille" Ladykiller - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X22 dávkovač tekutého mýdla "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X24 vysoušeč rukou DYSON AIRBLADE AB 03 - hliník
X25 věšáček OMEGA
X29b zrcadlo k umyvadlu 45,5 x 45,5cm
X33 madlo vodorovné WC pevné
X34 madlo vodorovné WC sklápěné
X35 madlo svislé u umyvadla

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05k


2,76 m2

SSH 42b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 26

NAVRHOVANÁ SKLADBA

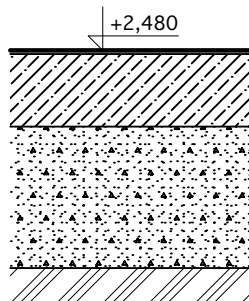

— PVC	5
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	260 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	360



— TERAČKOVÁ GLAZOVANÁ DLAŽBA COTTO	
— ETRUSCO SM20 TOZZETO 110/110/15	15
— LEPIČÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	50
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVNAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 16-32mm	230
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	410

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D237 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RP05k


1,52 m2

SSH 42b


STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA

SH 26

NAVRHOVANÁ SKLADBA

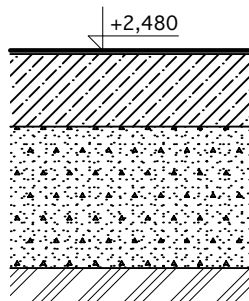

— PVC	5
— BETONOVÁ MAZANINA	100
— NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU	260 *)
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	360



— TERAOTOVÁ GLAZOVANÁ DLAŽBA COTTO	
— ETRUSCO SM20 TOZZETO 110/110/15	15
— LEPIČÍ TMEL	10
— BETONOVÁ MAZANINA	50
— HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 8-16mm	100
— VYROVŇAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP	
— FRAKCE 16-32mm	230
— ROSTLÝ TERÉN	
CELKEM [mm]	410

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS15

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá obklad z terakotové glazované dlažby Cotto Etrusco SM20 Tozzeto 110/110/15, do výšky 2100mm (viz výkres A.1.2.b.04 - Púdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS21

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

DVEŘE

D238 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY



X18	zásobník toaletního papíru "ille" Big Willy - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X19	držák kartáče na toalety "ille" Polly Dolly - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X20	odpadkový koš na stěnu "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X21	zásobník hygienických sáčků "ille" Ladykiller - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X22	dávkovač tekutého mýdla "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
X24	vysoušeč rukou DYSON AIRBLADE AB 03 - hliník
X25	věšáček OMEGA
X29b	zrcadlo k umyvadlu 45,5 x 45,5cm

POZNÁMKA:

PODLAHA

SANAČNÍ ÚPRAVA RPO2k

 4,41 m²

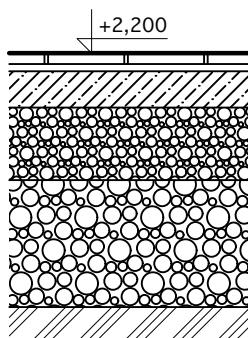SSH 44	STÁVAJÍCÍ / BOURANÁ SKLADBA	SH 26	NAVRHOVANÁ SKLADBA
	<ul style="list-style-type: none"> — KERAMICKÁ DLAŽBA 10 — LEPÍCÍ TMEL 5 — BETONOVÁ MAZANINA 100 — NÁSYP ZE SUŤOVÉHO PÍSKU 250 *) — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 360 		<ul style="list-style-type: none"> — TERAOTOVÁ GLAZOVANÁ DLAŽBA COTTO — ETRUSCO SM20 TOZZETO 110/110/15 15 — LEPÍCÍ TMEL 10 — BETONOVÁ MAZANINA 50 — HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP — FRAKCE 8-16mm 100 — VYROVNAVACÍ HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP — FRAKCE 16-32mm 230 — ROSTLÝ TERÉN CELKEM [mm] 410

POZNÁMKA:

*) odhad

STĚNY

SANAČNÍ ÚPRAVA RS07

SANAČNÍ ÚPRAVA RS12

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

SANAČNÍ ÚPRAVA RS27b

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá
obklad z terakotové glazované dlažby Cotto Etrusco SM20 Tozzeto 110/110/15, do výšky 2100mm (viz výkres A.1.2.b.04 - Půdorys 1.NP)

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

STROP

SANAČNÍ ÚPRAVA RS19

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

patinovaný vápenný nátěr, lomená bílá, 5cm

POZNÁMKA:

přesný odstín bude stanoven během provádění na základě vyvzorkování autorským dozorem ve spolupráci se zástupci památkové péče

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

O243 okno jednokřídlé dvojité

DVEŘE

D239 jednokřídlé dveře interiérové 4 kazetové

POZNÁMKA:

OSTATNÍ PRVKY

R004 prvek elektroinstalací k odstranění
 R006 prvek ZTI k odstranění
 X18 zásobník toaletního papíru "ille" Big Willy - kartáčovaná ušlechtilá ocel
 X19 držák kartáče na toalety "ille" Polly Dolly - kartáčovaná ušlechtilá ocel
 X20 odpadkový koš na stěnu "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
 X21 zásobník hygienických sáčků "ille" Ladykiller - kartáčovaná ušlechtilá ocel
 X22 dávkovač tekutého mýdla "ille" - kartáčovaná ušlechtilá ocel
 X23 vyklápěcí přebalovací pult "ille"
 X24 vysoušeč rukou DYSON AIRBLADE AB 03 - hliník
 X25 věšáček OMEGA
 X29b zrcadlo k umyvadlu 45,5 x 45,5cm

POZNÁMKA:

počet a poloha odstraňovaných prvků viz část
A.1.2.c.06 - Dílčí vnitřní pohledy - Sanační úpravy K2