


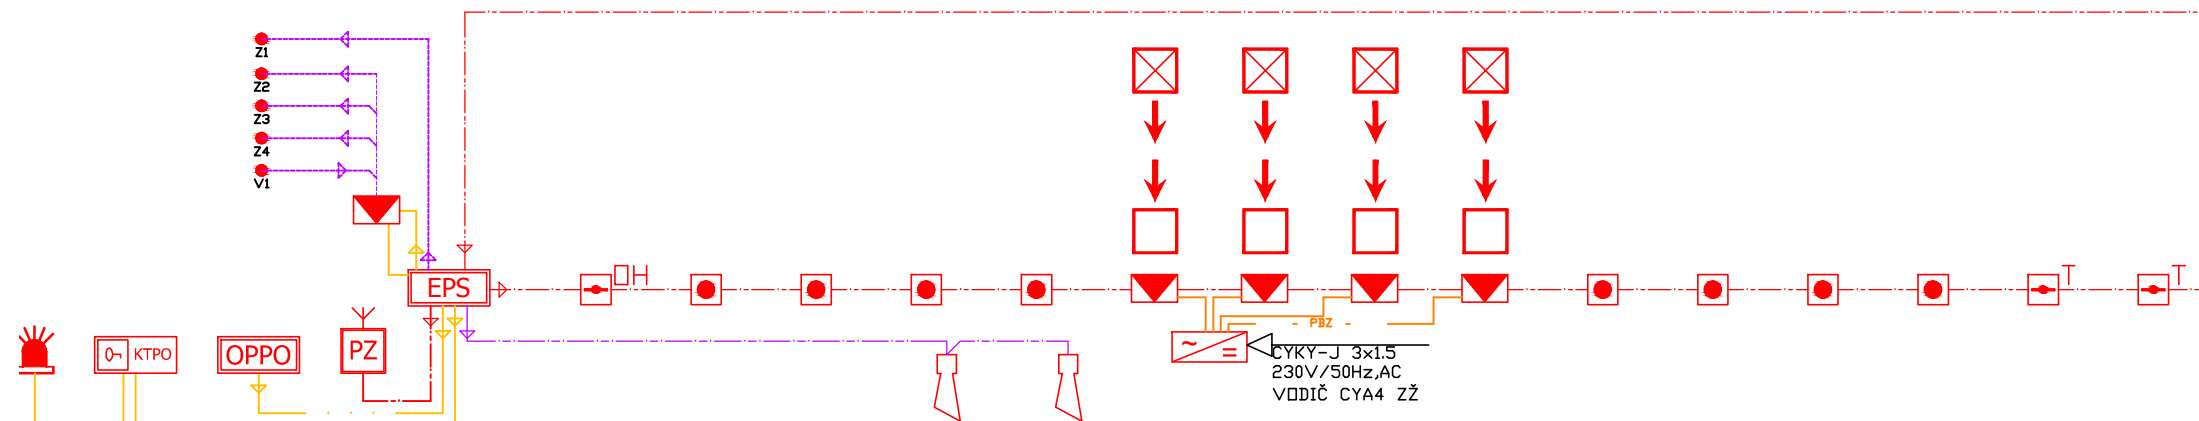


ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

ZNAČKA	POPIS PRVKU
	ÚSTŘEDNA EPS
	HLÁSIČ OPTICKO-KOŮŘOVÝ
	HLÁSIČ TERMOMAXIMÁLNÍ / TERMODIFERENCIÁLNÍ
	HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
	MODUL VSTUPNĚ /VÝSTUPNÍ
	VÝSTUP BP PRO PTZ
	ZVUKOVÁ SIGNALIZACE VNITŘNÍ
	LINEÁRNÍ HLÁSIČ VÝSÍLAČ
	LINEÁRNÍ HLÁSIČ PŘIJÍMAČ
	PŘIDRŽOVACÍ MAGNET
	MÁJÁK ZÁBLESKOVÝ VENKOVNÍ
	OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
	KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY

KABELOVÉ TRASY ZDP

- | | |
|---|--|
|  | KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE
ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU |
|  | KABEL PRAFlaGuard Nx2x0,8 SE
ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU |
|  | KABEL OHEŇ RETARDOUJÍCÍ Nx2x0,8 |



VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	DOSY CB s.r.o. komplexní řešení v oboru elektro Dobrovodská 1804/43 370 06 České Budějovice Tel. 387202202 E-mail: info@dosycb.cz
Ing. Jiří Průša	Ing. Jiří Průša	Pavel Schánil	Pavel Schánil	Ing. Jiří Průša	
KRAJ			Jihočeský		
INVESTOR Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov					DATUM LISTOPAD 2012
AKCE	Zázemí k zimnímu stadionu a zateplení I. a II. etapa Parcela č. 2373 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV				STUPEŇ DPS
					FORMÁT 2x A4
					MĚŘÍTKO NENÍ
					VYHOVENÍ ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	SO.04-OPLÁŠTĚNÍ HALY ZS 1.4c ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE BLOKOVÉ SCHÉMA				1.4c.4