




ŘEZ C-C'




PŮDORYS 1.NP




PŮDORYS 2.NP

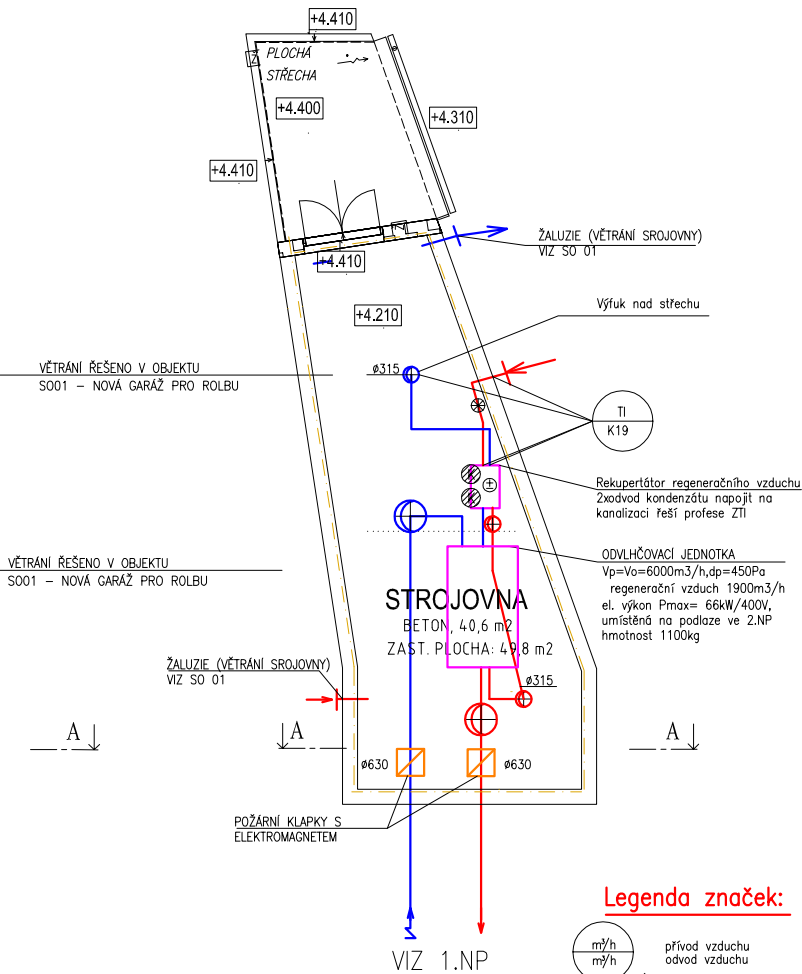

PŮDORYS 3.NP



A-A

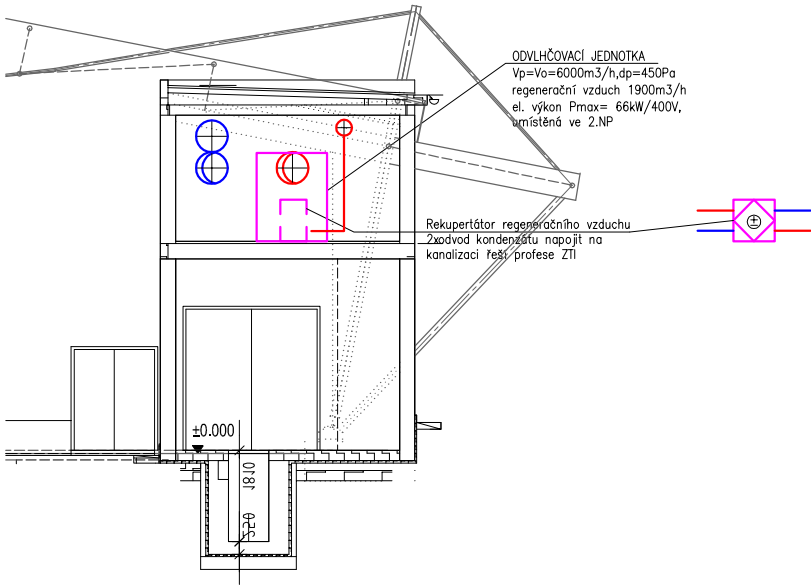

NOVÉ VZT PŘÍVOD
NOVÉ VZT ODVOD
HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Legenda značek:

- m/h
- m/h
- přívod vzduchu
- odvod vzduchu
- podtlaková klapka
- regulační a uzavírací klapka
- filtr
- ohříváč
- chladič
- rekuperátor
- tlumič hluku
- požární klapka
- odvod kondenzátu

LEGENDA IZOLACÍ

- TI 80P
- TI 80P
- TEPELNÁ IZOLACE 80mm MINERÁLNÍ VATA S AI POLEPEM +OPLÉCHOVÁNÍ
- TI 80P
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI KAUKČUKU 19mm

a		PD pro stavební povolení	4.5.2012	BAJGAR		
Index změny / Popis změny / Modification index / Description of modification:			Datum / Date:	Provedl / Executed:	Podpis / Signature:	Paré / Copy:
Projektant / Designer:		ING.MILOŠ POLÁŠEK	4.5.2012	Investor: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV Číslo zakázky / Order number: 2012-027 Vydáno / Published: 05/2012 Status dokumentu / Document state: PD pro výběr zhotovitele Ref. označení / Reference mark: PS-ODVLHČENÍ DCC kód / DCC code: 03 Jazyk / Language: cz/en		
Výpracoval / Executed:		ING.LUBOMÍR BAJGAR	4.5.2012			
Schválil / Approved:		MIROSLAV MÁČALA	4.5.2012	Druh dokumentu / Kind of document: PD pro stavební povolení Název dokumentu / Document title: PŮDORYS 2.NP, ŘEZY		
Kreslil / Drawing:		ING.JAROŠKOVÁ	4.5.2012			
BRNOFROST spol. s r.o. Charulova 74, 618 00 BRNO, Czech Republic Telefon: 548 534 830, telefax: 548 533 907 E-mail: brnofrost@brnofrost.cz Reprodukce, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.		Index zm./M&P/Info / Scale: a 1:100			List-Počet / Sheet-Count: 1-1	Velikost / Size: 6A4