



# VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍM KABELEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT !  
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1M NA OBE STRANY OD KABELU !



OPATŘENÍ PŘI VÝSTAVBĚ

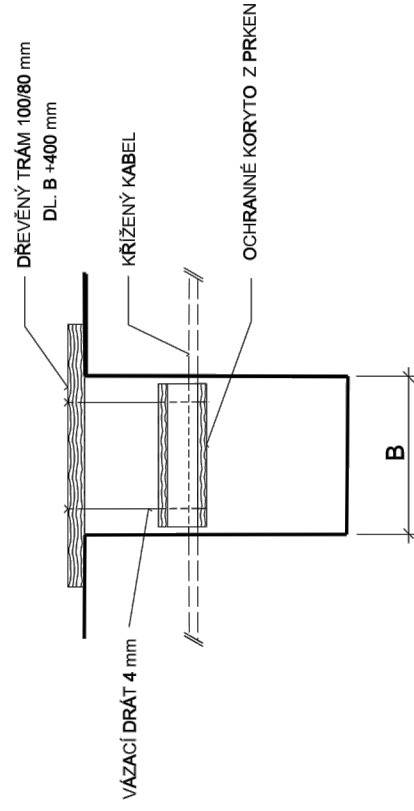

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

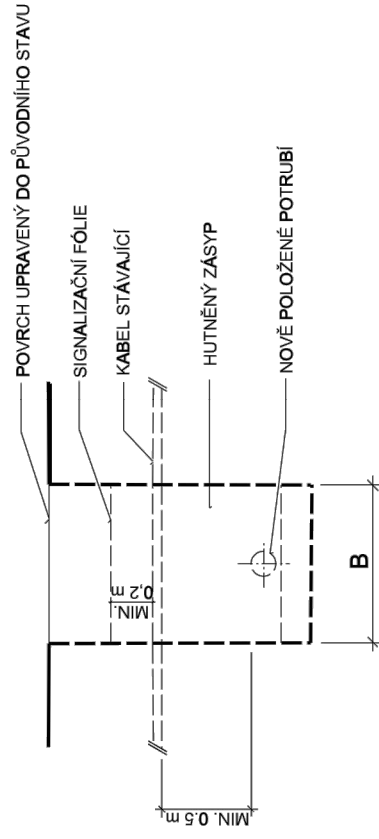

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - NEDODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

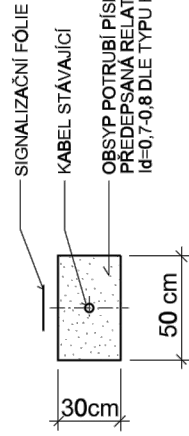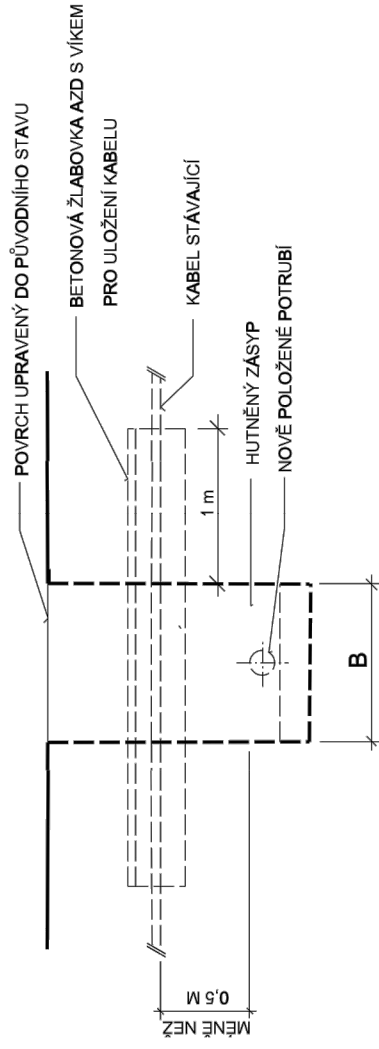

OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM, 0-8 mm, ZRNO MAX. 16 mm  
PŘEDPISANA RELATIVNÍ ULEHLOST dle ČSN 72 1006  
I<sub>d</sub>=0,7-0,8 DLE TYPU HUTNĚNEHO MATERIÁLU